

ATV 御程系列

变频器 ATV630、ATV650

安装手册

02/2018



本文档中提供的信息包含有关此处所涉及产品之性能的一般说明和/或技术特性。本文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对于特定用户应用场合的适用性或可靠性。任何此类用户或设备集成商都有责任就相关特定应用场合或使用方面对产品执行适当且完整的风险分析、评估和测试。Schneider Electric 或其任何附属机构或子公司对于误用此处包含的信息而产生的后果概不负责。如果您有关于改进或更正此出版物的任何建议、或者从中发现错误、请通知我们。

本手册可用于法律所界定的个人以及非商业用途。在未获得施耐德电气书面授权的情况下，不得翻印传播本手册全部或部分相关内容、亦不可建立任何有关本手册或其内容的超文本链接。施耐德电气不对个人和非商业机构进行非独占许可以外的授权或许可。请遵照本手册或其内容原义并自负风险。与此有关的所有其他权利均由施耐德电气保留。

在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。出于安全方面的考虑和为了帮助确保符合归档的系统数据，只允许制造商对各个组件进行维修。

当设备用于具有技术安全要求的应用场合时，必须遵守有关的使用说明。

未能使用施耐德电气软件或认可的软件配合我们的硬件，则可能导致人身伤害、设备损坏或不正确的运行结果。

不遵守此信息可能导致人身伤害或设备损坏。

© 2018 Schneider Electric. 保留所有权利。



	安全信息	5
	关于本书	9
第1章	概述	13
	确认无电压	14
	变频器概述	15
	附件和选件	26
	Green Premium™	27
	变频器安装步骤	28
	基本说明	29
第2章	技术数据	33
2.1	环境数据	34
	温度条件	35
	海拔高度条件	36
	化学和机械条件	36
2.2	机械数据	37
	尺寸与重量	37
2.3	电气数据	60
	轻载运行时的变频器额定值	61
	重载运行下的变频器额定值	68
第3章	变频器安装	75
	安装条件	76
	降容曲线	85
	安装步骤	94
第4章	变频器接线	101
	接线说明	102
	壁挂式变频器的特定接线说明	106
	落地式变频器的特定接线说明	107
	落地式变频器电源部件电缆的尺寸	108
	线缆长度说明	109
	接线图	111
	漏型/源型开关配置	114
	电源接线端子的特性	116
	动力部分接线	122
	电磁兼容性	140
	在 IT 或拐角接地系统上运行	142
	断开内置 EMC 滤波器	142
	控制模块端子、通讯和 I/O 端口的布局与特性	147
	控制端子电气数据	149
	控制部分接线	151
第5章	检查安装	155
	开机之前	155
第6章	维护	157
	定期保养	157
术语表	159



重要信息

声明

在试图安装、操作、维修或维护设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特定信息可能会在本文其他地方或设备上出现，提示用户潜在的危險，或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。



在“危險”或“警告”标签上添加此符号表示存在触电危險，如果不遵守使用说明，会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。提醒用户可能存在人身伤害的危險。请遵守所有带此符号的安全注意事项，以避免可能的人身伤害甚至死亡。

⚠ 危險

危險表示若不加以避免，将会导致严重人身伤害甚至死亡的危險情况。

⚠ 警告

警告表示若不加以避免，可能会导致严重人身伤害甚至死亡的危險情况。

⚠ 小心

小心表示若不加以避免，可能会导致轻微或中度人身伤害的危險情况。

注意

注意用于表示与人身伤害无关的危害。

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

有资质的人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危險。

人员资格

只有熟悉和了解本手册内容及其它全部相关产品文件资料的合格受训人员才能获准运行并使用本产品。此外，这些人员必须接受安全培训，能辨别并避免相关危險。这些人员必须具有充分的技术培训、知识和经验，并且能够预知并发现由于产品使用、设置更改、以及使用该产品的整个系统中机械、电气和电子设备所引发的潜在危險。所有使用本产品的人员在进行操作前必须充分了解所有相关标准、指令和事故预防规程。

预期用途

本产品是适用于三相同步、异步电机的变频器，适合按本手册用于工业应用。本产品是一种安全模块，支持多种设备安全功能，适合按本手册用于工业应用。本产品只能按所有适用安全标准、当地法规和指令以及指定要求和技术数据使用。本产品必须安装于危险的 ATEX 区域之外。鉴于计划好的应用程序，您必须在使用本产品之前进行风险评估。根据评估结果必须采取适当的安全措施。由于本产品只是某个整体系统的组件，因此，您在设计此类整体系统时（如机器设计）必须确保人员安全。严禁将本产品用作其他用途，否则会引发危险。电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。

产品相关信息

在对变频器进行任何操作之前，请阅读并了解这些使用说明。

危险

电击、爆炸或电弧危险

- 只有熟悉和理解本手册以及其他所有相关产品文档内容，并且接受过安全培训可识别与避免相关风险的人员方可对本变频器系统进行作业。只有专业人员才能对此启动器进行安装、调节、修理与维护。
- 系统集成人员负责遵守所有地方与国家电气规范要求，以及与所有设备接地相关的其他适用法规。
- 产品的许多部件，包括印刷电路板，以电网电压运行。
- 仅使用额定值正确且进行电气绝缘的工具和测试设备。
- 当通电时，请勿触摸未屏蔽的部件或端子。
- 当轴转动时，电机会产生电压。在对变频器系统进行任何类型作业之前，首先阻挡电机轴，以防意外转动。
- 交流电压使电机电缆中未使用的导线产生电压。将电机电缆未使用的导线两端绝缘。
- 请勿使直流母线端子或者直流母线电容器或者制动电阻器端子形成短路。
- 在对变频器系统进行任何操作之前：
 - 断开所有电源，包括可能会带电的外部控制电源。考虑断路器或主电源开关未断开所有电路电源的情况。
 - 在与变频器系统相关的所有电源开关上放置禁止合闸标签。
 - 将所有电源开关锁定在打开位置。
 - 等待 15 分钟以使直流母线电容器放电。
 - 遵循本产品的安装手册中的章节“确认存在电压”中提供的操作说明。
- 对变频器系统加电之前：
 - 确认工作已完成且整个系统不会导致危险。
 - 如果电源输入端子和电机输出端子已接地并短路，则拆除这些端子上的接地线路和短路。
 - 确认所有设备都正确接地。
 - 确认已安装和/或关闭诸如外盖、门、格栅等所有保护设备。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

变频器系统可能会因为不正确的接线、不正确的设置、不正确的数据或其它错误而执行意外运动。

警告

未预期的设备操作

- 按照 EMC 要求小心安装接线。
- 请勿使用未知的和不合适的设置或数据操作本产品。
- 执行全面调试。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

损坏的产品或附件有可能造成电击或设备意外运行。

危险

电击或设备意外运行

请勿使用损坏的产品或附件。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

如果您发现任何损坏情况，请与您当地的施耐德电气销售部门联系。

警告

失控

- 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能失败的情况，并为关键控制功能提供一种在出现路径故障时和之后恢复安全状态的方法。关键控制功能的实例包括紧急停车、越程停止、断电和重新启动。
- 对于关键控制功能，必须提供单独或冗余的控制路径。
- 系统控制路径可包括通讯链路。必须考虑到意外的传输延迟或链路故障的结果。
- 遵守所有事故预防规程和当地安全准则 (1)。
- 为了保证正确运行，在投入使用前，必须对产品的每次执行情况分别进行全面测试。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

(1) 对于美国：关于更多信息，请参阅 NEMA ICS 1.1 (最新版本)、应用，安装，维护安全指导 (固态控制) Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control 与 NEMA ICS 7.1 (最新版本)、建造安全规范及可调速变频器系统的选型安装及操作指导 Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems。

注意

主电源电压不正确造成的损坏

在打开和配置本产品之前，确认其适用于主电源电压。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

本手册所述产品的温度可能会在运行过程中超过 80 °C (176 °F)。

警告

热表面

- 确保避免接触热表面。
- 热表面附近不允许有易燃或热敏部件。
- 确认产品在手动前已充分冷却。
- 确认在最大负载条件下执行测试运行，以确保充足的散热量。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

本设备适用于在任何危险位置以外使用。只能将本设备安装在已知无危险空气的区域。

危险

可能爆炸的危险

只能在非危险位置安装和使用本设备。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。



概览

文档范围

本文档旨在：

- 为您提供与 ATV 御程系列变频器相关的机械及电气信息，
- 向您展示如何对本变频器进行安装和接线

有效性说明

本手册中提供的原版操作说明和信息用英语编写（在有翻译版可供选择之前）。

注意：本文中列出的产品并非全部发售，目前为止，只开放了部分功率段。随着产品陆续推出，本指南中列出的数据、图示与产品规格将不断完善与更新。一旦产品全部发售，将立即对本指南进行更新，以供下载。

本文档适用于 ATV 御程系列变频器。

本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。要在线访问此信息：

步骤	操作
1	访问 Schneider Electric 主页 www.schneider-electric.com 。
2	在 Search 框中键入产品参考号或产品系列名称。 <ul style="list-style-type: none"> ● 勿在参考号或产品系列中加入空格。 ● 要获得有关类似模块分组的信息，请使用星号 (*)。
3	如果您输入的是参考号，则转至 Product Datasheets 搜索结果，单击您感兴趣的参考号。 如果您输入产品系列的名称，则转到 Product Ranges 搜索结果，单击您感兴趣的产品系列。
4	如果 Products 搜索结果中出现多个参考号，请单击您感兴趣的参考号。
5	根据屏幕大小，您可能需要向下滚动查看数据表。
6	要将数据表保存为 .pdf 文件或打印数据表，请单击 Download XXX product datasheet 。

本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策，我们将不断修订内容，使其更加清楚了，更加准确。如果您发现手册和在线信息之间存在差异，请以在线信息为准。

相关文档

使用您的平板电脑或 PC 打开 www.schneider-electric.com，快速访问关于我们所有产品的详细、完整信息。

互联网提供您所需的关于产品和解决方案的信息：

- 关于详细特征与选择指南的完整目录，
- 20 多种文件格式，可帮助您设计设备安装的 CAD 文件，
- 使您的安装装置保持最新状态的所有软件与固件，
- 大量白皮书、环境文档、应用解决方案、规范，可使您更好地了解我们的电气系统与设备或自动化，
- 以及下列所有关于您变频器的用户指南：

文档标题	产品型号
目录：ATV 御程系列 ATV600 变频器	DIA2ED2140502EN (英语)、 DIA2ED2140502FR (法语)
ATV600 快速入门	EAV63253 (英语)、 EAV63254 (法语)、 EAV63255 (德语)、 EAV63256 (西班牙语)、 EAV63257 (意大利语)、 EAV64298 (中文)
ATV600 快速入门附录 (SCCR)	EAV64300 (英语)
ATV630、ATV650 安装手册	EAV64301 (英语)、 EAV64302 (法语)、 EAV64306 (德语)、 EAV64307 (西班牙语)、 EAV64310 (意大利语)、 EAV64317 (中文)、 EAV64301PT (葡萄牙语)
ATV600 编程手册	EAV64318 (英语)、 EAV64320 (法语)、 EAV64321 (德语)、 EAV64322 (西班牙语)、 EAV64323 (意大利语)、 EAV64324 (中文)、 EAV64318PT (葡萄牙语)

文档标题	产品型号
ATV600 Modbus 串行链路手册 (嵌入式)	EAV64325 (英语)
ATV600 以太网手册 (嵌入式)	EAV64327 (英语)
ATV600 以太网 IP - Modbus TCP 手册 (VW3A3720, 721)	EAV64328 (英语)
ATV600 BACnet MS/TP 手册 (VW3A3725)	QGH66984 (英语)
ATV600 PROFIBUS DP 手册 (VW3A3607)	EAV64329 (英语)
ATV600 DeviceNet 手册 (VW3A3609)	EAV64330 (英语)
ATV600 PROFINET 手册 (VW3A3627)	EAV64331 (英语)
ATV600 CANopen 手册 (VW3A3608, 618, 628)	EAV64333 (英语)
ATV600 通讯参数	EAV64332 (英语)
ATV600 嵌入式安全功能手册	EAV64334 (英语)
ATV 御程系列变频器系统安装手册	NHA37119 (英语)、 NHA37121 (法语)、 NHA37118 (德语)、 NHA37122 (西班牙语)、 NHA37123 (意大利语)、 NHA37130 (中文)、 NHA37124 (荷兰语 — 2017 年末)、 NHA37126 (波兰语)、 NHA37127 (葡萄牙语)、 NHA37129 (土耳其语)
ATV660 手册	NHA37111 (英语)、 NHA37110 (德语)
ATV680 手册	NHA37113 (英语)、 NHA37112 (德语)
ATV600F、ATV900F 安装手册	NVE57369 (英语)
ATV600、ATV900 ATEX 手册	NVE42416 (英语)
SoMove : FDT	SoMove FDT (英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文)
ATV600 : DTM	ATV6xx DTM Library EN (英语 - 首先安装)、 ATV6xx DTM Lang FR (法语)、 ATV6xx DTM Lang DE (德语)、 ATV6xx DTM Lang SP (西班牙语)、 ATV6xx DTM Lang IT (意大利语)、 ATV6xx DTM Lang CN (中文)
应用说明 : ATV600 多变频器增压泵控制已优化	QGH36060 (英语)
应用说明 : 带服务持续性的 ATV600 多主机增压泵控制压力反馈	QGH36061 (英语)
应用说明 : ATV600 多变频器标准水平控制	QGH36059 (英语)

您可以从我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息 : www.schneider-electric.com/en/download

电子产品数据表

扫描变频器前面的二维码以获取产品数据表。

术语

本手册中的技术名词、术语及相应说明基本都采用相关标准中的术语或定义。

在变频器系统领域中，这包括但不限于“**错误**”、“**错误信息**”、“**失败**”、“**故障**”、“**故障复位**”、“**保护**”、“**安全状态**”、“**安全功能**”、“**警告**”、“**警告信息**”等术语。

其中，这些标准包括：

- IEC 61800 系列：可调速电力变频器系统
- IEC 61508 版本 2 系列：电气/电子/可编程电子安全相关系统的安全功能
- EN 954-1 机器安全 - 控制系统的安全相关部件
- ISO 13849-1 & 2 机器安全 - 控制系统的安全相关部件
- IEC 61158 系列：工业通讯网络 - 现场总线规范
- IEC 61784 系列：工业通讯网络 - 配置文件
- IEC 60204-1：机械安全 - 机械电气设备 - 第 1 部分：一般要求

此外，术语**操作区域**与对特定危险的描述结合使用，在 EC 机器指令 (2006/42/EC) 和 ISO 12100-1 中它被定义为用于**危险区域**或**危险区**。

另请参见本手册末尾的词汇表。

与我们联系

选择您所在的国家：

www.schneider-electric.com/contact

Schneider Electric Industries SAS

Head Office

35, rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

France

第1章

概述

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
确认无电压	14
变频器概述	15
附件和选件	26
Green Premium™	27
变频器安装步骤	28
基本说明	29

确认无电压

操作说明

直流母线电压水平通过测量直流母线端子 PA/+ 与 PC/- 之间的电压来确定。

直流母线端子的位置取决于变频器型号。

查看变频器铭牌确定变频器型号。请参考“动力部分的接线”(参见第 122 页)以了解直流母线端子 PA/+ 和 PC/- 的位置。

危险

电击、爆炸或电弧危险

- 只有熟悉和理解本手册以及其他所有相关产品文档内容，并且接受过安全培训可识别与避免相关风险的人员方可对本变频器系统进行作业。只有专业人员才能对此启动器进行安装、调节、修理与维护。
- 系统集成人员负责遵守所有地方与国家电气规范要求，以及与所有设备接地相关的其他适用法规。
- 产品的许多部件，包括印刷电路板，以电网电压运行。
- 仅使用额定值正确且进行电气绝缘的工具和测试设备。
- 当通电时，请勿触摸未屏蔽的部件或端子。
- 当轴转动时，电机会产生电压。在对变频器系统进行任何类型作业之前，首先阻挡电机轴，以防意外转动。
- 交流电压使电机电缆中未使用的导线产生电压。将电机电缆未使用的导线两端绝缘。
- 请勿使直流母线端子或者直流母线电容器或者制动电阻器端子形成短路。
- 在对变频器系统进行任何操作之前：
 - 断开所有电源，包括可能会带电的外部控制电源。考虑断路器或主电源开关未断开所有电路电源的情况。
 - 在与变频器系统相关的所有电源开关上放置**禁止合闸**标签。
 - 将所有电源开关锁定在打开位置。
 - 等待 15 分钟以使直流母线电容器放电。
 - 遵循本产品的安装手册中的章节“确认存在电压”中提供的操作说明。
- 对变频器系统加电之前：
 - 确认工作已完成且整个系统不会导致危险。
 - 如果电源输入端子和电机输出端子已接地并短路，则拆除这些端子上的接地线路和短路。
 - 确认所有设备都正确接地。
 - 确认已安装和/或关闭诸如外盖、门、格栅等所有保护设备。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

步骤

执行以下操作以确认无电压

步骤	操作
1	使用额定值正确的电压表测量直流母线端子 (PA/+ 与 PC/-) 之间的直流母线电压，确保该电压低于 42 Vdc
2	如果直流母线电容未正确放电，请与当地的施耐德电气办事处联系。 不要修理或运行本产品。
3	确认变频器系统中不存在任何其他电压。

变频器概述

IP20/IP21 产品机架尺寸 - 壁挂式

在 Altivar Process 系列中，IP21 产品具有 10 种机架尺寸。

机架尺寸 1	机架尺寸 2
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 200...240 V, .75...4 kW, 1...5 HP ● 3 相 380...480 V, 0.75...5.5 kW, 1...7 1/2 HP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 200...240 V, 5.5 kW, 7 1/2 HP ● 3 相 380...480 V, 7.5...11 kW, 10...15 HP ● 3 相 600 V, 3...20 HP
	
ATV630U07M3...U40M3, ATV630U07N4...U55N4	ATV630U55M3, ATV630U75N4, ATV630D11N4, ATV630U22S6X...ATV630D15S6X

机架尺寸 3	机架尺寸 3S
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 200...240 V, 7.5 kW, 10 HP, 11 kW, 15 HP ● 3 相 380...480 V, 15...22 kW, 20...30 HP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 600 V, 25...30 HP
	
ATV630U75M3, ATV630D11M3, ATV630D15N4...D22N4	ATV630D18S6, ATV630D22S6

机架尺寸 4	机架尺寸 5
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 200...240 V 15...22 kW, 20...30 HP ● 3 相 380...480 V, 30...45 kW, 40...60 HP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 200...240 V, 30...45 kW, 40...60 HP ● 3 相 380...480 V, 55...90 kW, 75...125 HP
	
ATV630D15M3...ATV630D22M3 , ATV630D30N4...ATV630D45N4	ATV630D30M3...D45M3, ATV630D55N4...D90N4
(1) 字母 C 表示没有制动单元的变频器。	

机架尺寸 5S	机架尺寸 6
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 600 V , 40...100 HP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 200...240 V, 55...75 kW, 75...100 HP ● 3 相 380...480 V, 110...160 kW, 150...250 HP
 <p>A dark grey Schneider ATV630D30S6...D75S6 inverter unit, shown in a 5S rack size. It features a green control panel with a digital display and buttons on the front. The unit is compact and has a ventilation grille at the top.</p>	 <p>A dark grey Schneider ATV630D55M3, ATV630D75M3, or ATV630C11N4...C16N4 inverter unit, shown in a 6U rack size. It features a green control panel with a digital display and buttons on the front. The unit is taller and has ventilation grilles at both the top and bottom.</p>
ATV630D30S6...D75S6	ATV630D55M3, ATV630D75M3, ATV630C11N4...C16N4

机架尺寸 7A	机架尺寸 7B
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 380...480 V, 220 kW, 350 HP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 380...480 V, 250 和 315 kW, 400 和 500 HP
 <p>The image shows a tall, dark blue Schneider ATV630C22N4 inverter. It has a grey top section with a ventilation grille. The main body is dark blue with a green control panel on the right side. The Schneider logo is visible at the bottom.</p>	 <p>The image shows a taller, dark blue Schneider inverter, either an ATV630C25N4 or an ATV630C31N4. It has a similar design to the 7A model, with a grey top section and a green control panel on the right side. The Schneider logo is visible at the bottom.</p>
ATV630C22N4	ATV630C25N4, ATV630C31N4

IP20 产品机架尺寸 - 机柜安装

ATV 御程系列中，IP20 产品具有 2 种机架尺寸。

机架尺寸 3Y	机架尺寸 5Y
<ul style="list-style-type: none">3 相 500...690 V, 2.2...30 kW, 3...40 HP	3 相 500...690 V, 37...90 kW, 50...125 HP
	
ATV630U22Y6...D30Y6	ATV630D37Y6...D90Y6

IP55 产品的机架尺寸 - 壁挂式

在 Altivar Process 系列中，IP55 产品具有 3 种机架尺寸，带或不带集成负荷开关。

机架尺寸 A
<ul style="list-style-type: none">3 相 380...480 V，0.75...22 kW，1...30 HP，带有或不带有 Vario 负荷开关

ATV650U07N4(E)*...U75N4(E)*, ATV650D11N4(E)*...D22N4(E)*
(E)*= 带 Vario 负荷开关的产品

机架尺寸 B	机架尺寸 C
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 380...480 V , 30...45 kW , 40...60 HP , 带有或不带有 Vario 负荷开关 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 相 380...480 V , 55...90 kW , 75...125 HP , 带有或不带有 Vario 负荷开关
 <p>The image shows a dark blue Schneider ATV650D30N4(E) inverter mounted on a rack. It features a green control panel with a digital display and buttons, and a red emergency stop button on a yellow background at the bottom. The Schneider logo is visible at the bottom of the unit.</p>	 <p>The image shows a dark blue Schneider ATV650D55N4(E) inverter mounted on a rack. It features a green control panel with a digital display and buttons, and a red emergency stop button on a yellow background at the bottom. The Schneider logo is visible at the bottom of the unit.</p>
ATV650D30N4(E)*...D45N4(E)*	ATV650D55N4(E)*...D90N4(E)*
(E)*= 带 Vario 负荷开关的产品	

IP21 产品机架尺寸 - 落地式

在 Altivar Process 系列中，IP21 产品具有 2 种机架尺寸。

机架尺寸 FS1	机架尺寸 FS2
<ul style="list-style-type: none">● 3 相 380...440 V, 110...160 kW	<ul style="list-style-type: none">● 3 相 380...440 V, 200...315 kW
 A tall, light grey metal cabinet for a Schneider Altivar Process drive. It features a top-mounted cooling fan, a green control panel with a digital display and buttons, a yellow warning label, and a bottom-mounted ventilation grille.	 A taller, light grey metal cabinet for a Schneider Altivar Process drive. It features a top-mounted cooling fan, a green control panel with a digital display and buttons, a yellow warning label, and a bottom-mounted ventilation grille.
ATV630C11N4F...C16N4F	ATV630C20N4F...C31N4F

IP54 产品机架尺寸 - 落地式

在 Altivar Process 系列中，IP54 产品具有 2 种机架尺寸。

机架尺寸 FSA	机架尺寸 FSB
● 3 相 380...440 V, 110...160 kW	● 3 相 380...440 V, 200...315 kW
	
ATV650C11N4F...C16N4F	ATV650C20N4F...C31N4F

ATV600 目录编号说明

	ATV	650	D	75	N4	E
产品系列	ATV Altivar					
产品类型	630 标准产品 640 IP21 低谐波变频器 650 恶劣环境（壁挂式 & 落地式）产品 IP55/IP54 660 变频系统 680 低谐波变频系统					
额定功率的系数	U 功率 x 0.1 D 功率 x 1 C 功率 x 10 M 功率 x 100 T 功率 x 1000					
额定功率范围	07 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 31 - 40 - 45 - 55 - 63 - 75 - 90					
线路电源	M3 200 Vac (200...240 Vac) N4 400 Vac (380...480 Vac) S6 600 Vac (600 Vac) Y6 690 Vac (500...690 Vac)					
产品变化形式	E 带负荷开关的 ATV650（在落地式安装产品中是标配负荷开关） F ATV630 & ATV650 落地式 MN ATV630 规格 7，适合海事应用。线路电抗器需单独订购，不提供直流电抗器 X ATV630 600 V，无嵌入式 EMC 滤波器					

注意： 可用组合请参见产品目录。

铭牌示例

铭牌包含以下数据：

①	Altivar 630			
②	ATV630U40N4			
③	4kW - 5HP			
④	V1.0 IE00			
⑤		Input	Output	
	kW	U (V~)	380 - 480 Φ 3	0...380 - 480 Φ 3
		F (Hz)	50 / 60	0...500
		I (A)	7.6 max	9.3
	HP	U (V~)	380 - 480 Φ 3	0...380 - 480 Φ 3
		F (Hz)	50 / 60	0...500
I (A)		7.6 max	9.3	
SCCR : for rating and protection refer to Annex of the getting started				
Internal Motor Overload Protection - Class 10				
⑦		Cu AWG14 75° C	IP21	
		15.9 lb.in 1.8 N.m		
⑨	    			
				
⑩	 4030000HL161336501			
Made in Indonesia		Schneider Electric FR 92506 Rueil Malmaison		

- ① 产品类型 ② 目录编号 ③ 功率额定值
- ④ 固件版本 ⑤ 动力部分电源
- ⑥ 熔断器与过载保护信息 ⑦ 动力部分线缆信息
- ⑧ 防护等级 ⑨ 认证 ⑩ 序列号

附件和选件

概述

Altivar Process 变频器在设计上采用多种附件和选件来增强其功能。有关详细描述和产品型号，请参阅 schneider-electric.com 上的产品目录

所有附件和选件均附有帮助安装和调试的说明书。因此，此处仅提供产品的简短描述。

附件

变频器

- 风扇替换件
- 外部制动电阻器

图形显示终端


- 用于安装在机箱门上的远程安装套件
- 用于将多个变频器连接至 RJ45 终端口的多子站连接附件

变频器安装套件

- 用于隔离气流的齐平式安装套件 (参见第 77 页)

IP 升级

- 用于机架尺寸为 6、7A、7B、3Y 和 5Y 的产品的金属导线接线盒，可使底部防护等级达到 IP21。



Modbus 通信工具

- Wifi 转换器
- 蓝牙转换器
- USB 到 Modbus 适配器

选项

I/O 扩展模块

- 数字和模拟 I/O 模块
- 继电器输出模块

通讯模块

- 以太网/IP 和 Modbus TCP 双端口
- CANopen 菊花链
- CANopen SUB-D
- CANopen 螺钉端子
- PROFINET
- PROFIBUS DP V1
- DeviceNet

滤波器

无源滤波器

EMC 输入滤波器

输出滤波器

- dv/dt 滤波器
- 正弦滤波器
- 机架尺寸 1...6 的共模滤波器

Green Premium™

说明

有关本产品的环境影响、资源效率以及寿命终止处理说明的信息。

轻松访问信息：“检查产品”

证书和相关产品信息可从以下地址获取：

www.schneider-electric.com/green-premium

您可下载 RoHS 和 REACH 合规声明、产品环境概貌 (PEP) 以及寿命终止处理说明 (EoLi)。



变频器安装步骤

步骤

安装

① 接收与检验变频器控制器

- √ 检查印刷在标签上的变频器型号是否与订货单中变频器型号相符。
- √ 从包装箱中取出变频器，检查并确定其未发生损坏。

② 确认主电源

- √ 确认主电源与变频器的动力部件电源范围兼容。

③ 安装变频器

- √ 按照本文档中的说明安装变频器。
- √ 安装变压器（如有）。
- √ 安装任何内部与外部选项。

④ 对变频器接线

- √ 连接电机，确保其连接与电压对应。
- √ 确保电源关闭之后，连接主电源。
- √ 连接控制装置。

⑤ 编程

请参阅编程手册

第1至第4步
必须在断电条件下
进行。



基本说明

检查产品

损坏的产品或附件有可能造成电击或设备意外运行。



电击或设备意外运行

请勿使用损坏的产品或附件。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

如果您发现任何损坏情况，请与您当地的施耐德电气销售部门联系。

步骤	操作
1	确认打印在铭牌 (参见第 25 页) 上的产品型号与采购订单上的相符。
2	执行任何安装工作之前，先检查产品有无可见的损坏。

输送



错误搬运


- 遵循本手册和所有相关产品文档中提供的所有搬运操作说明。
- 搬运并将产品存放在原有包装中。
- 如果包装损坏或看似要损坏，请勿搬运和存放产品。
- 搬运或打开包装时，采取所有必要措施以避免损坏产品和造成其他危险。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

搬运尺寸不超过 6 的壁挂式变频器


可将机架尺寸为 A 以及机架尺寸为 1 至 3 的 Altivar Process 变频器从包装中取出并直接安装，无需使用搬运装置。

机架尺寸较大的变频器需要使用搬运设备。这些变频器配有吊环。

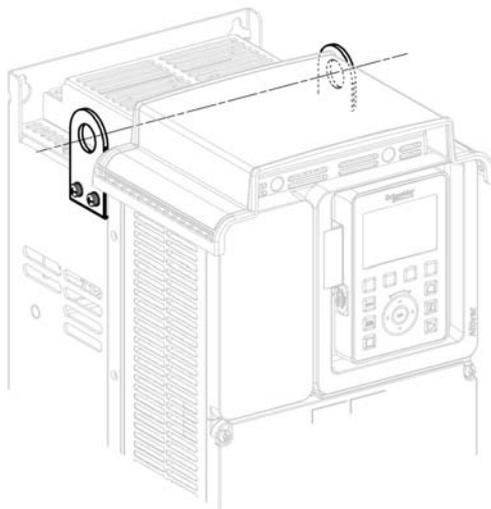

打开机架尺寸为 7A 和 7B 的变频器的包装

变频器和直流电抗器都通过螺钉安装在托盘上。

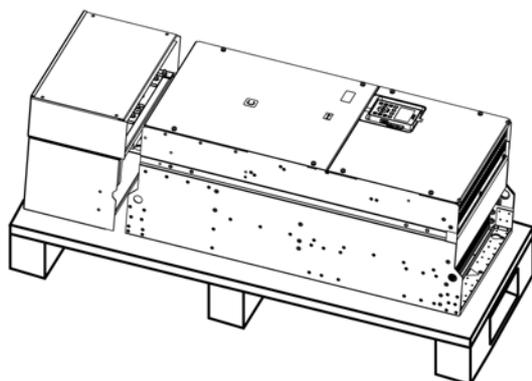


从托盘上拆除机架尺寸为 7A 和 7B 的变频器的直流电抗器

⚠ 小心

尖锐边缘

从托盘上拆除组件时，请使用所有必需的个人防护装备 (PPE)。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

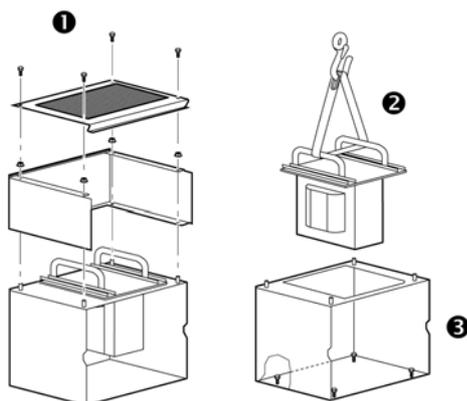

过程：

步骤	操作
1	如图所示拆除螺钉
2	使用起重机吊离直流电抗器
3	拆除直流电抗器壳体上的固定螺钉
4	从托盘上拆除直流电抗器壳体

保管所有部件和组件以执行安装过程 (参见第 98 页)。


起吊机架尺寸为 7A 和 7B 的变频器

警告

设备倾倒、摇摆或坠落

- 采取所有必需的措施来防止设备摇摆、倾倒和坠落。
- 按照以下提供的操作说明从包装中取出设备安装到最终位置。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

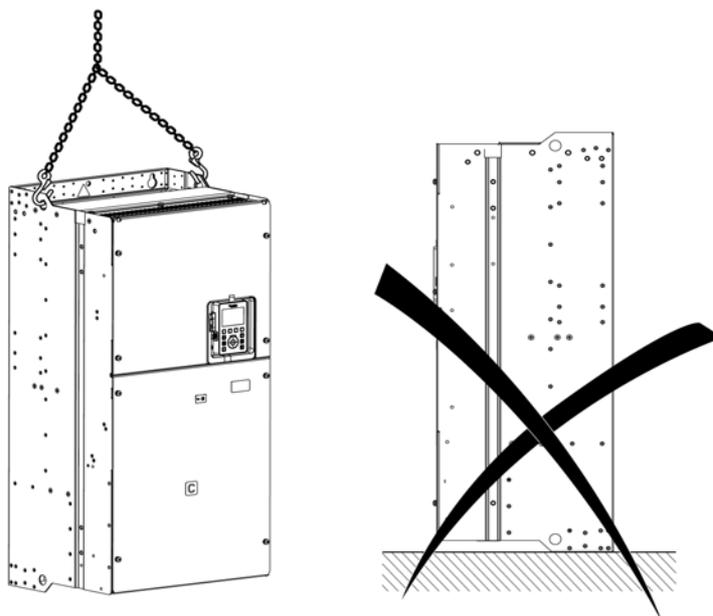

过程：

步骤	操作
1	拆除将变频器固定在托盘上的螺钉
2	使用起重机吊起变频器。使用变频器的吊环连接起吊设备
3	通过适当设备将变频器保持挂起状态，直到牢固固定到最终安装位置。
4	按照本文档 (参见第 76 页) 中提供的操作说明将变频器移至墙上或机箱后部的最终安装位置。

搬运和起重落地式变频器

警告

倾倒

- 搬运设备时，应将重心偏高考虑在内。
- 确认遵守本手册中指定的针对存储和运输的环境条件。
- 仅使用合适的铲车将设备搬运至垫板上。
- 在将设备搬运至最终安装位置之前，切勿移除垫板上的绑带和螺钉。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意：落地式变频器的搬运、起重和安装在这些变频器附带的说明书 [NVE57369](#) 中介绍，这些说明书可从 schneider-electric.com 获取。

第2章 技术数据

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下部分：

节	主题	页
2.1	环境数据	34
2.2	机械数据	37
2.3	电气数据	60

第2.1节 环境数据

本节包含了哪些内容？

本节包含了以下主题：

主题	页
温度条件	35
海拔高度条件	36
化学和机械条件	36

温度条件

运输存储时的气候环境条件

运输与存储环境必须干燥且无灰尘。

储存温度	壁挂式变频器	°C	-40...70
		°F	-40...158
	机架尺寸 7A 和 7B 及落地式变频器	°C	-25...70
		°F	-13...158
运输温度	壁挂式变频器	°C	-40...70
		°F	-40...158
	机架尺寸 7A 和 7B 及落地式变频器	°C	-25...70
		°F	-13...158
相对湿度		%	5...95

操作时的气候环境条件

操作时的最高允许环境温度取决于设备之间的安装距离与所需功率。遵守变频器安装 (参见第 75 页) 章节中的相关说明。

机架尺寸 1...3、3S、3Y、4、5、5S、5Y 和 6 壁挂式变频器和机柜安装变频器	无降容温度	°C	-15...50
		°F	5...122
	输出功率降容时的温度 (1)	°C	最高 60
		°F	最高 140
机架尺寸 7A 和 7B 壁挂式变频器	无降容温度	°C	-10...40
		°F	14...104
	输出功率降容时的温度 (1)	°C	最高 60
		°F	最高 140
机架尺寸 A...C 壁挂式变频器	无降容温度	°C	-15...40
		°F	5...104
	输出功率降容时的温度 (1)	°C	最高 50
		°F	最高 122
所有机架尺寸 落地式变频器	无降容温度	°C	0...40
		°F	32...104
	输出功率降容时的温度 (1)	°C	最高 50
		°F	最高 122
所有产品	无冷凝相对湿度	%	5...95

(1) 请参阅“降容曲线”章节 (参见第 85 页)。

海拔高度条件

操作海拔高度

机架尺寸 1...6、3S、5S、3Y、5Y 和落地式

海拔高度	电源电压 (1)	供电电网			降容
		TT/TN	IT	拐角接地	
高达 1,000 m (3300 ft)	200...240 V	✓	✓	✓	o
	380...480 V (2)	✓	✓	✓	o
	600 V	✓	✓	-	o
	500...690 V	✓	✓	-	o
1000...2000 m (3300...6600 ft)	200...240 V	✓	✓	✓	✓
	380...480 V (2)	✓	✓	✓	✓
	600 V	✓	✓	-	✓
	500...690 V	✓	✓	-	✓
2000...3800 m (6600...12400 ft)	200...240 V	✓	✓	✓	✓
	380...480 V (2)	✓	✓	-	✓
	600 V	✓	✓	-	✓
	500...690 V	-	-	-	✓
3800...4800 m (12400...15700 ft)	200...240 V	✓	✓	✓	✓
	380...480 V (2)	✓	-	-	✓
	600 V	✓	-	-	✓
	500...690 V	-	-	-	✓

(1) 误差范围：-15...+10%
 (2) 落地式变频器的电压 ATV••0•••N4F 被限制为 440 Vac。
 说明：
 ✓：每增加 100 米，变频器额定电流降容 1%。
 o：不降容
 -：不适用

机架尺寸 7

海拔高度	电源电压 (1)	供电电网			降容
		TT/TN	IT	拐角接地	
高达 1,000 m (3300 ft)	380...480 V	✓	✓	✓	o
1000...2000 m (3300...6600 ft)	380...480 V	✓	✓	✓	✓
2000...3000 m (6600...9800 ft)	380...480 V	✓	✓	-	✓

(1) 误差范围：-15...+10%
 说明：
 ✓：每增加 100 米，变频器额定电流降容 1%。
 o：不降容
 -：不适用

化学和机械条件

承受恶劣环境，符合 IEC/EN 60721-3-3 要求

- 化学活性物质，3C3 类
- 机械活性物质，3S3 类
- 机械条件，3M3 类

第2.2节 机械数据


尺寸与重量

关于制图

可从 www.schneider-electric.com 下载所有制图所需的 CAD 文件

机架尺寸 1

IP21 / UL 类型 1 变频器 - 后视图、侧视图与前视图

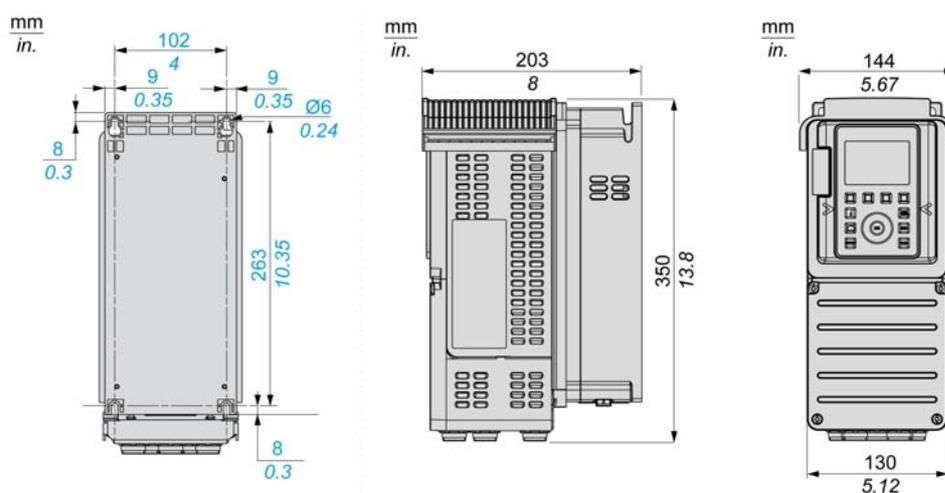


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630U07M3, ATV630U15M3	4.3 (9.5)
ATV630U07N4...U22N4, U22M3...U30M3	4.5 (9.9)
ATV630U30N4, ATV630U40N4, ATV630U40M3	4.6 (10.1)
ATV630U55N4	4.7 (10.4)

机架尺寸 2

IP21 / UL 类型 1 变频器 - 前视图、侧视图与后视图

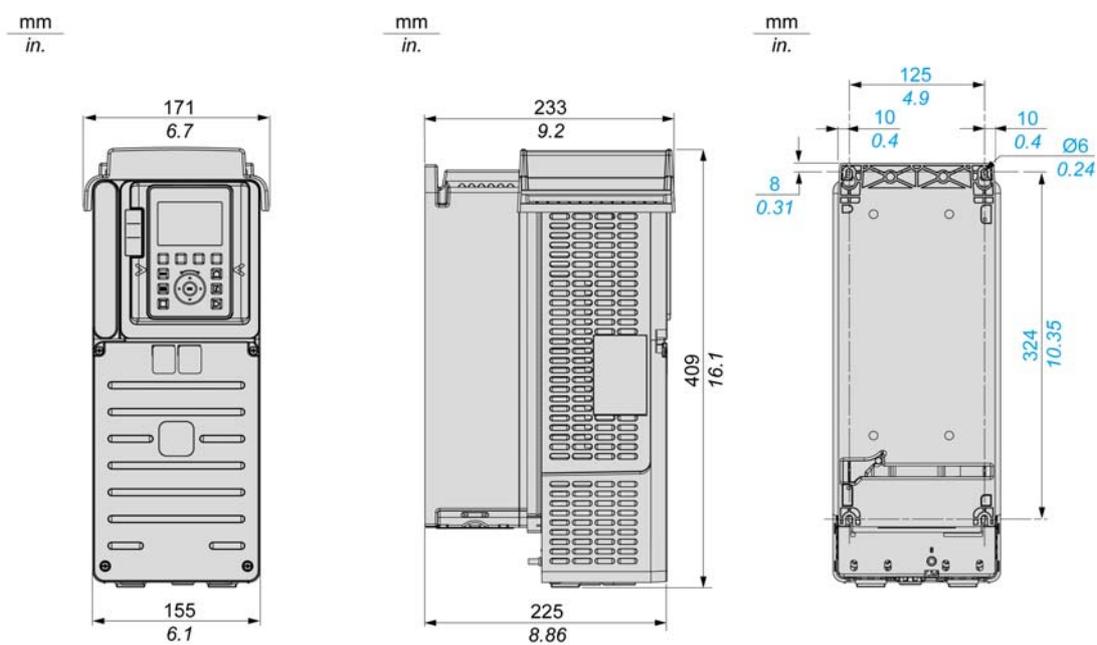


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630U75N4, ATV630D11N4 ATV630U55M3	7.7 (17)
ATV630U22S6X...ATV630D15S6X	5.5 (12.1)

机架尺寸 3

IP21 / UL 类型 1 变频器 - 前视图、侧视图与后视图

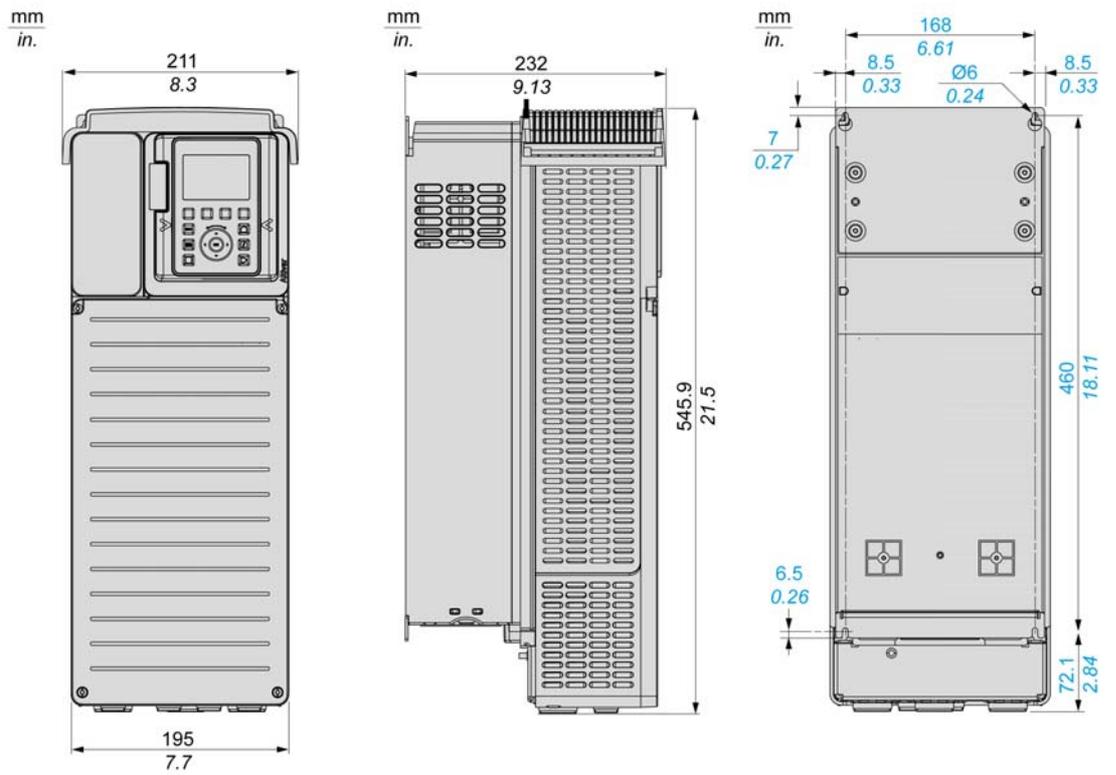


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630U75M3	13.8 (30.4)
ATV630D11M3	13.8 (30.4)
ATV630D15N4	13.6 (30)
ATV630D18N4	14.2 (31.3)
ATV630D22N4	14.3 (31.5)

机架尺寸 3S

IP20 / UL 类型 1 变频器 - 前视图、侧视图与后视图




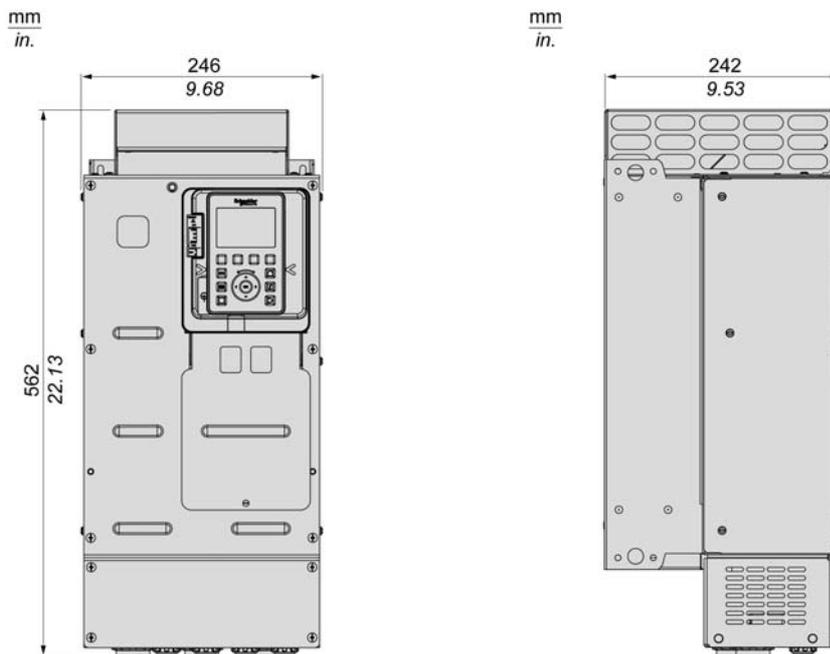


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630D18S6 与 ATV630D22S6	23 (50.7)

机架尺寸 3Y

顶部为 IP20 变频器，底部为 IP00 变频器 - 带有和不带 EMC 安装板的前视图、侧视图和后视图

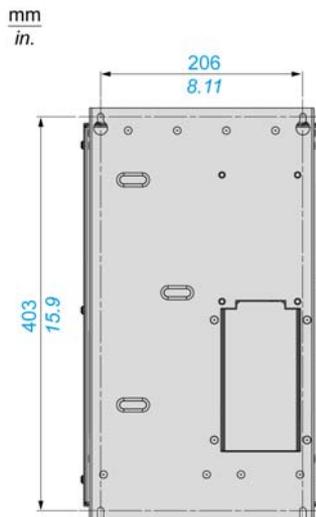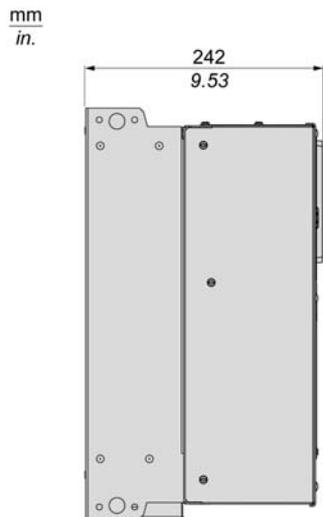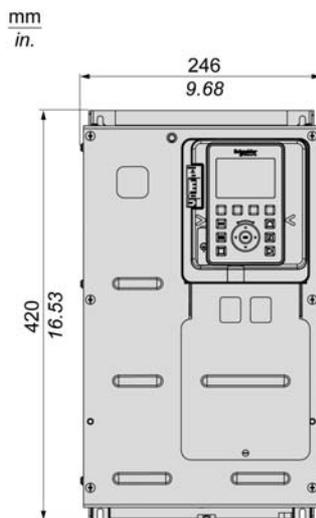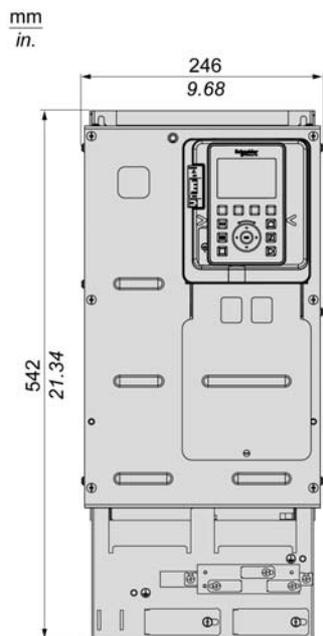


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630U22Y6...ATV630D30Y6	22 (48.5)

机架尺寸 4

IP21 / UL 类型 1 变频器 - 前视图、侧视图与后视图

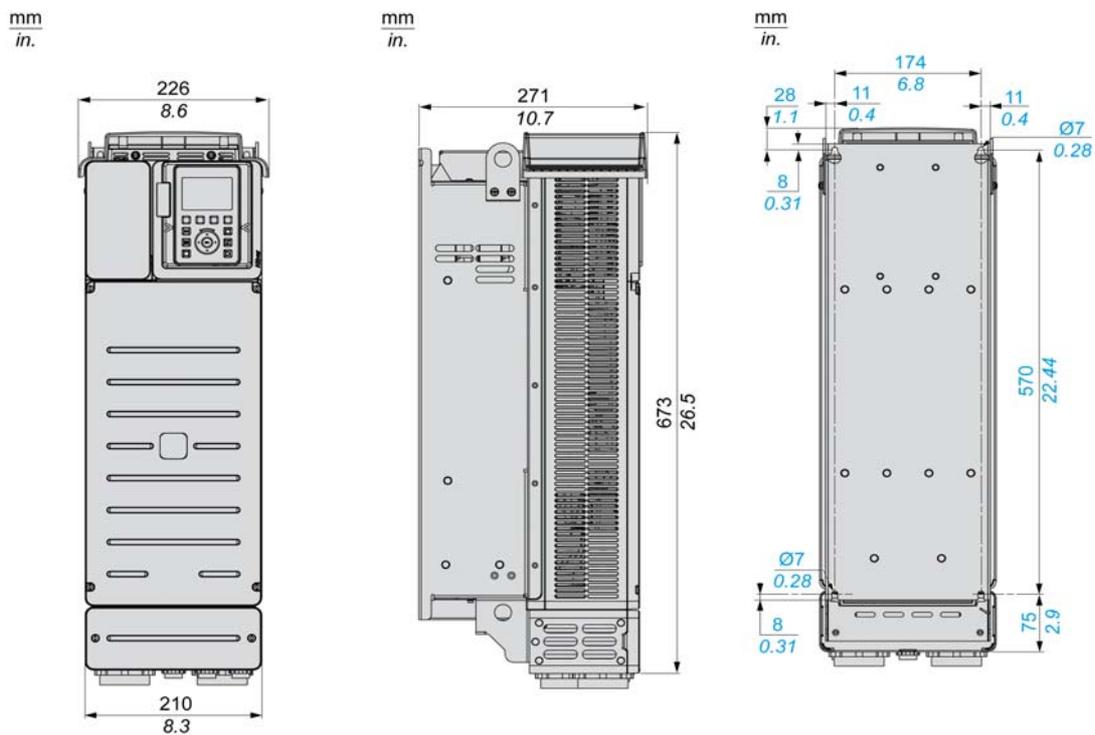


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630D15M3...D22M3	27.3 (60.2)
ATV630D30N4	28 (61.7)
ATV630D37N4	28.2 (62.2)
ATV630D45N4	28.7 (63.3)

机架尺寸 5

IP21 / UL 类型 1 变频器 - 前视图、侧视图与后视图



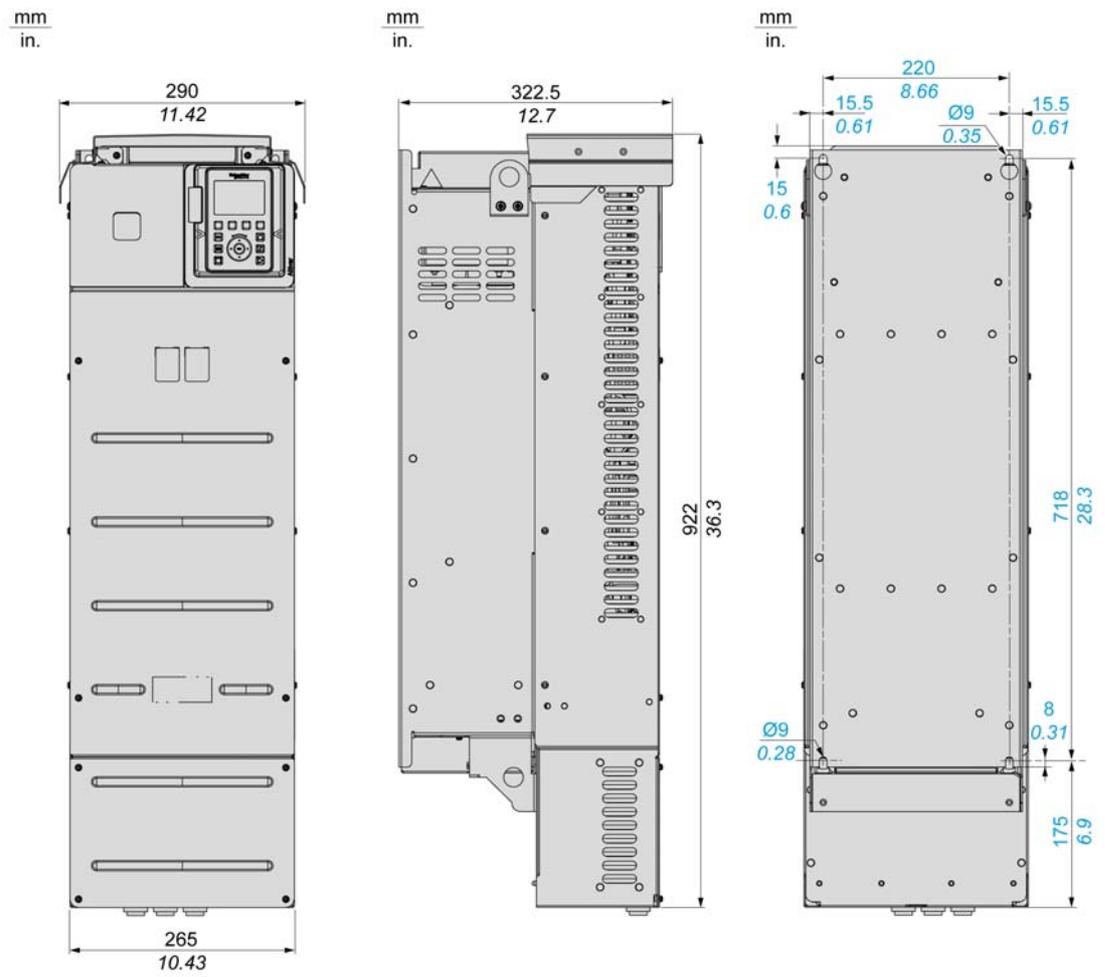


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630D30M3...D45M3	56.6 (124.8)
ATV630D55N4	56.5 (124.6)
ATV630D75N4	58 (127.9)
ATV630D90N4	58.5 (129)

机架尺寸 5S

IP20 / UL 类型 1 变频器 - 前视图、侧视图和后视图


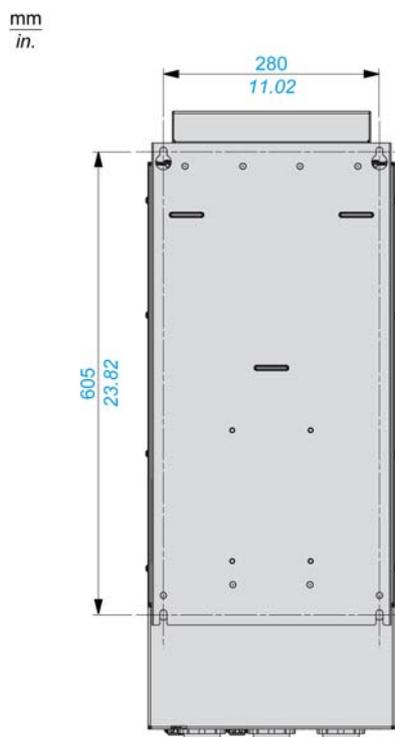
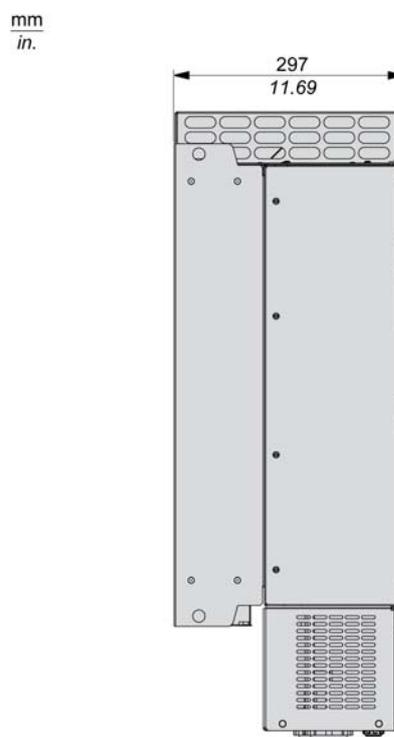
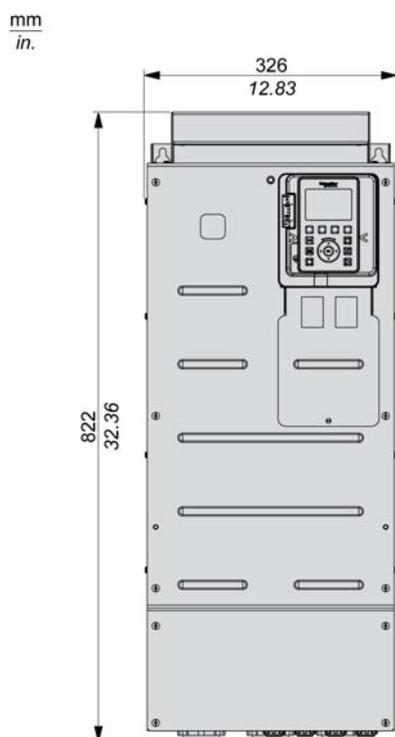


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630D30S6...ATV630D75S6	55 (121.3)

机架尺寸 5Y

顶部为 IP20 变频器，底部为 IP00 变频器 - 带有和不带 EMC 安装板的前视图、侧视图和后视图

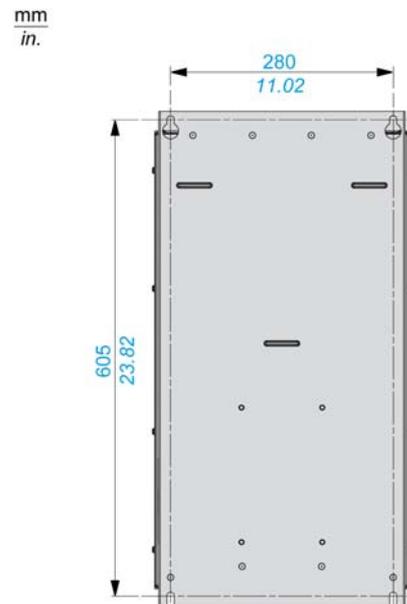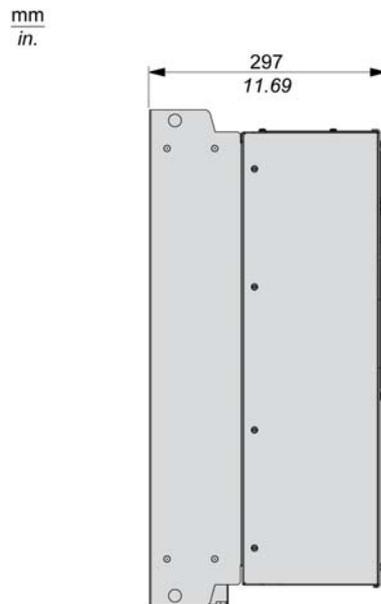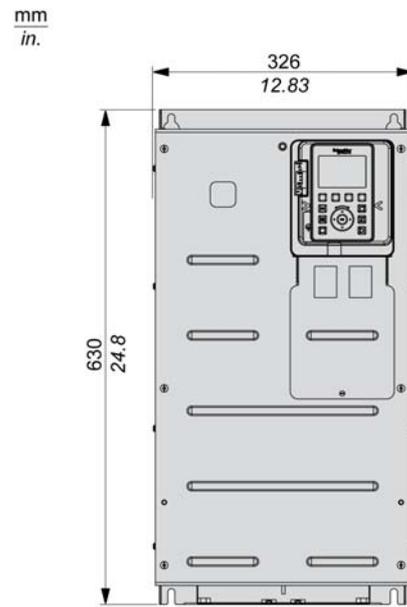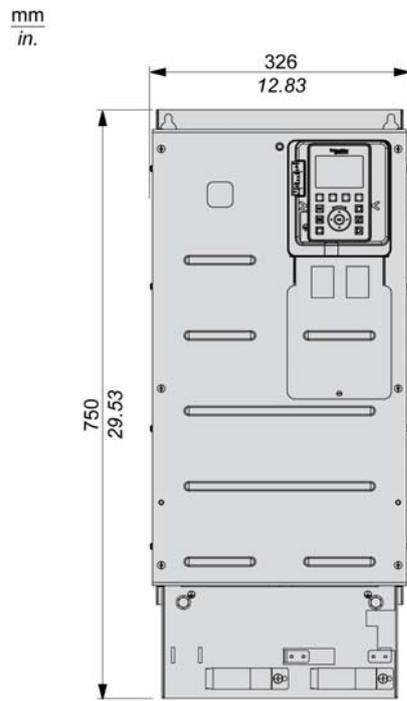


重量


产品型号	重量 kg (lb)
ATV630D37Y6...ATV630D90Y6	53 (116.8)

机架尺寸 6

顶部为 IP21 变频器，底部为 IP00 变频器/UL 类型 1 变频器 - 侧视图和前视图

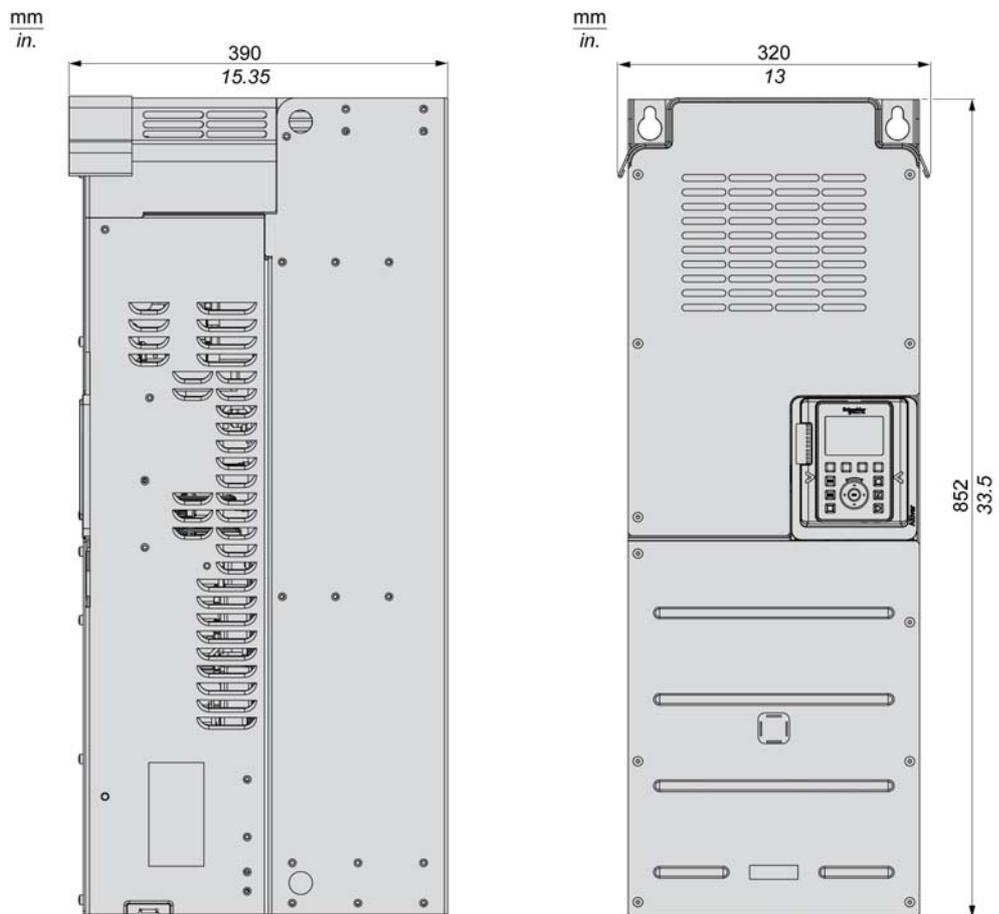


IP21 / UL 类型 1 变频器 - 前视图和侧视图

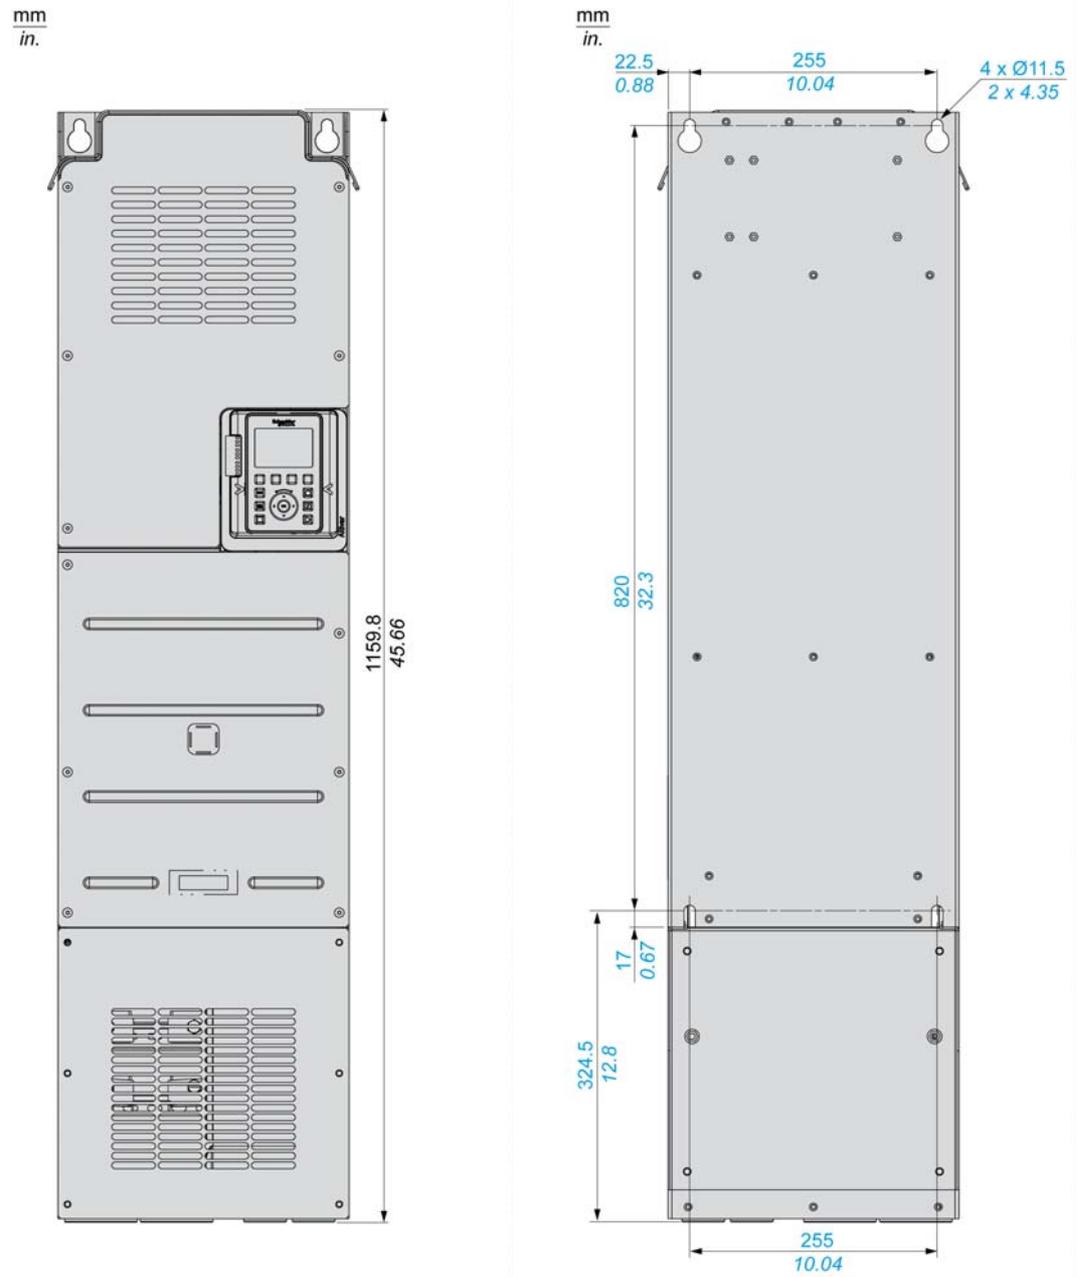

注意： 下方导线接线盒单独销售。此零件可将产品安装在墙上。并使底部为 IP21 防护等级和 UL 1 型防护等级。

mm
in.



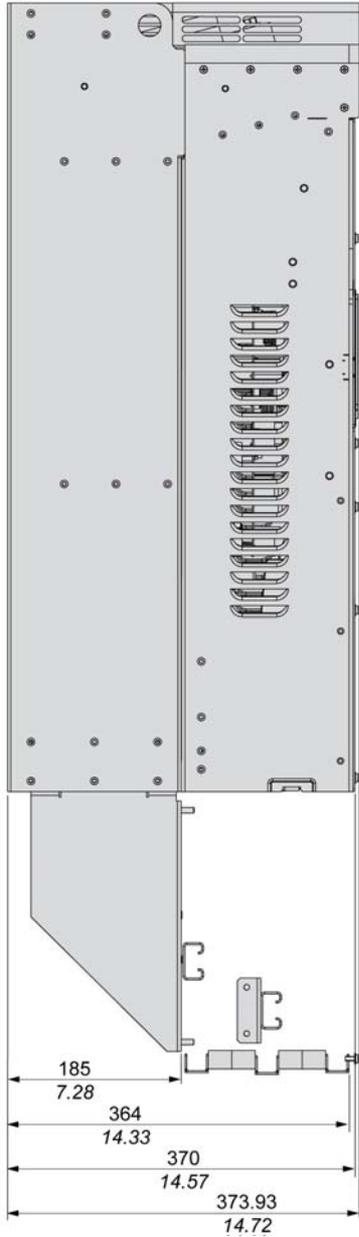


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630C11N4...ATV630C16N4	82 (181)
ATV630D55M3, ATV630D75M3	80 (176)

机架尺寸 7A

顶部为 IP20 变频器，底部为 IP00 变频器 - 侧视图、前视图与后视图

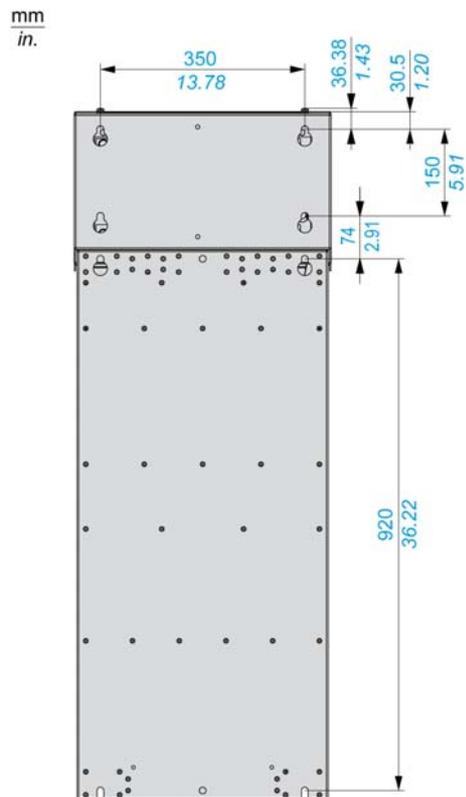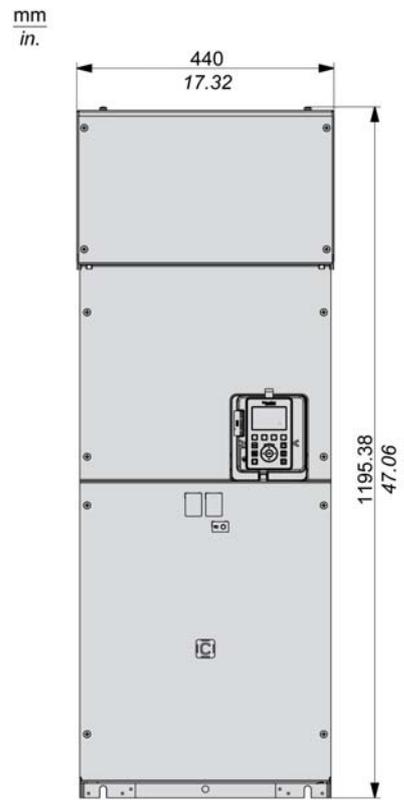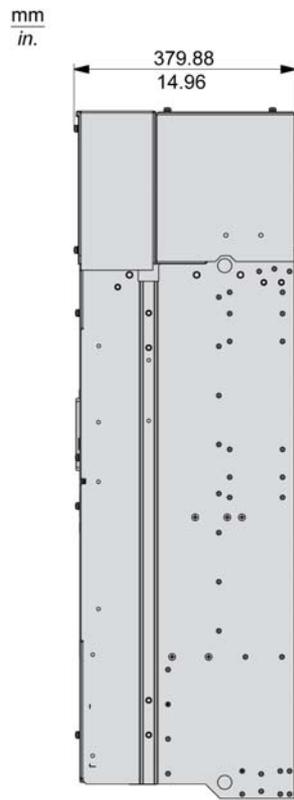


注意：下方导线接线盒单独销售。此零件可将产品安装在墙上。并使底部为 IP21 防护等级和 UL 1 型防护等级。


重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630C22N4	172 (379)

机架尺寸 7B

顶部为 IP20 变频器，底部为 IP00 变频器 - 侧视图、前视图与后视图

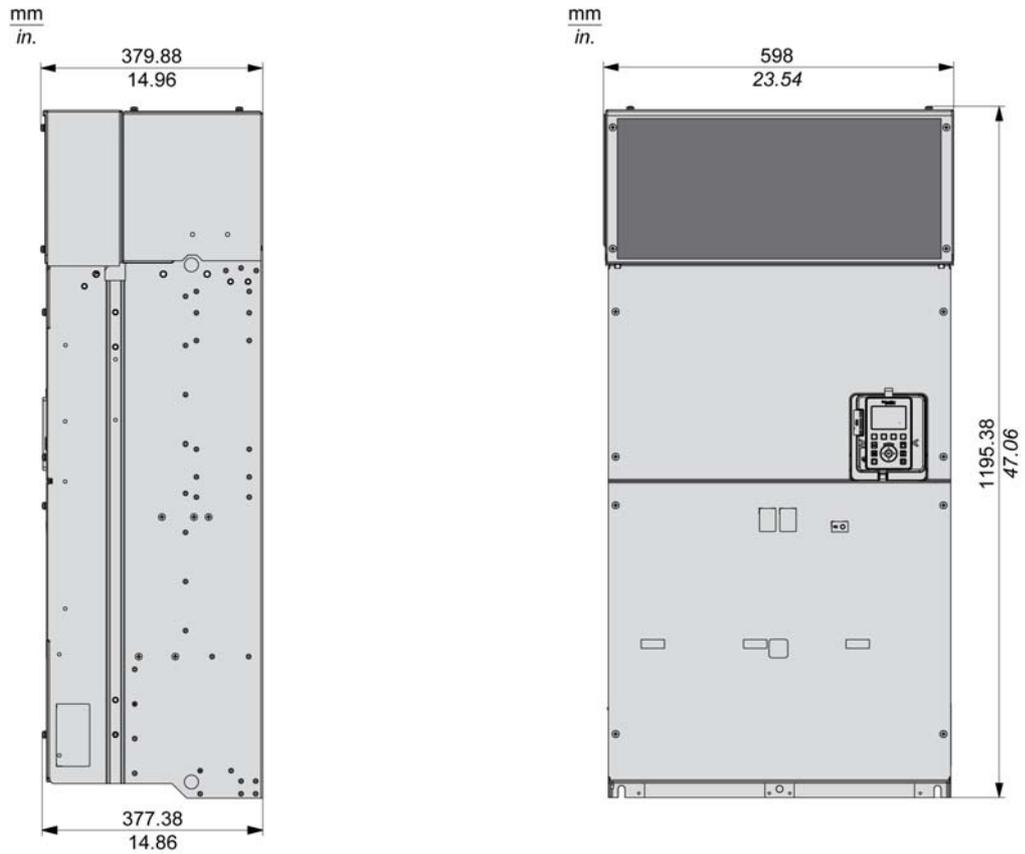

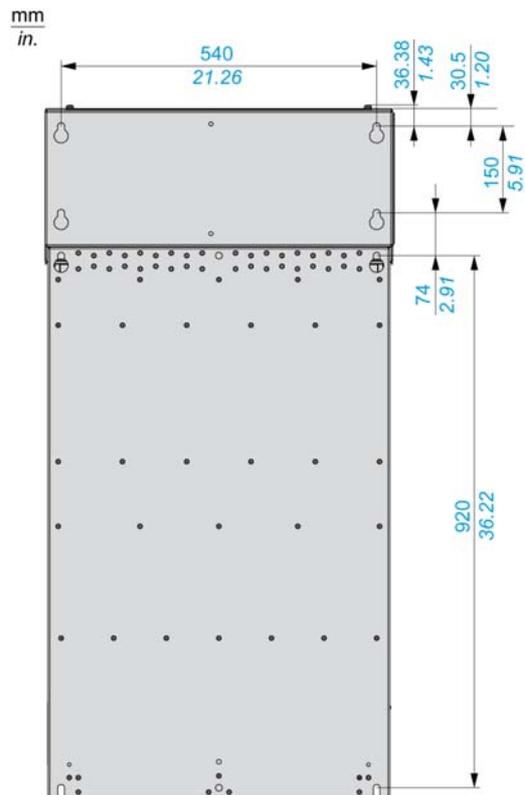


注意： 下方导线接线盒单独销售。此零件可将产品安装在墙上。并使底部为 IP21 防护等级和 UL 1 型防护等级。

重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630C25N4, ATV630C31N4	203 (448)

机架尺寸 A


不带负载开关的 IP55 / UL 类型 1 变频器 - 前视图与侧视图

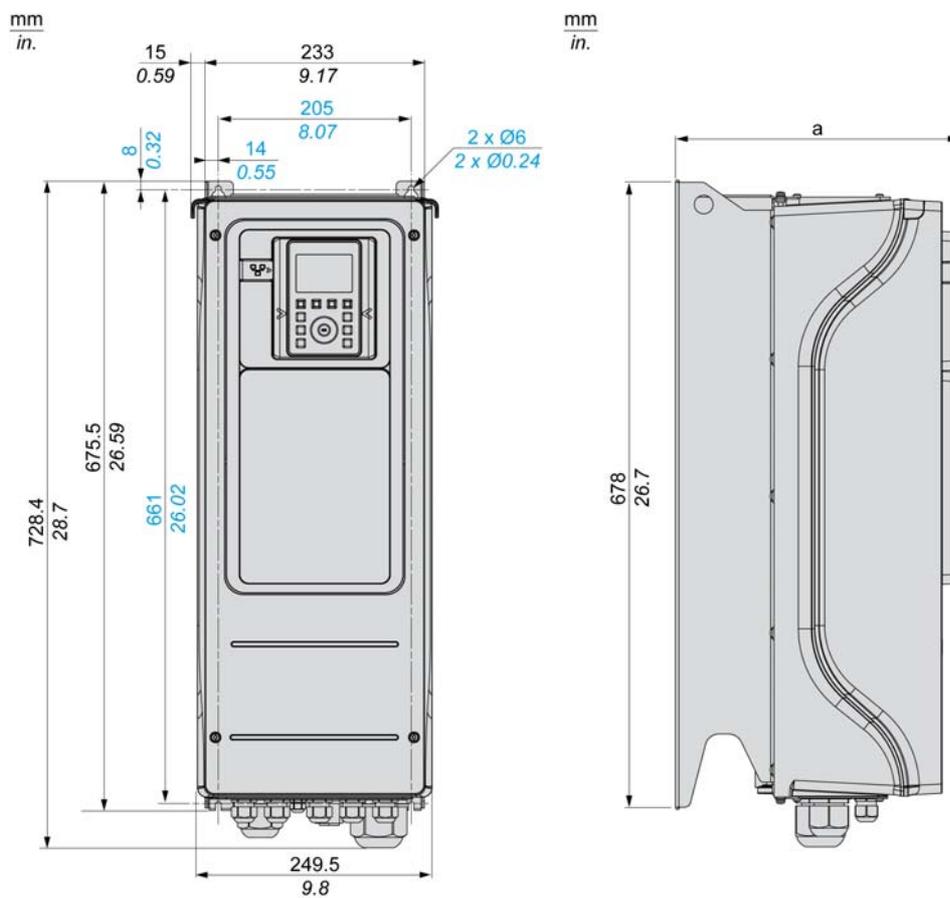

ATV650U07N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4, U55N4: a = 272 mm (10.7 in.)

ATV650U75N4, D11N4, D15N4, D18N4, D22N4: a = 299 mm (11.8 in.)

带负载开关的 IP55 / UL 类型 1 变频器 - 前视图与侧视图

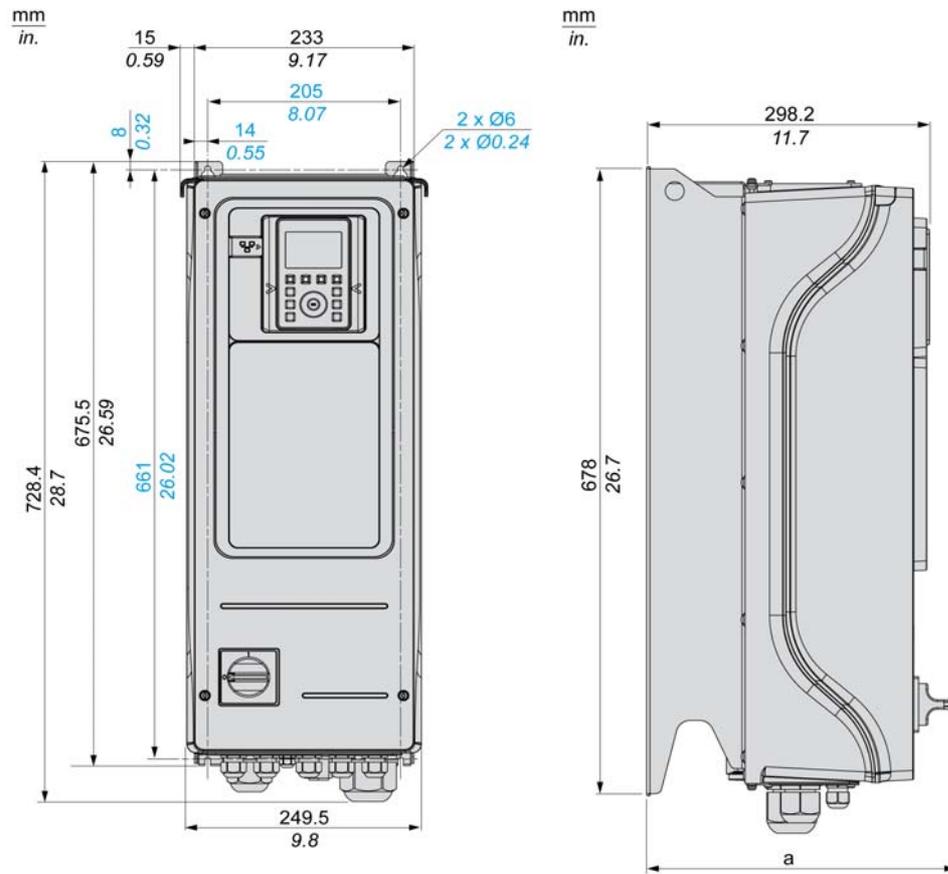

ATV650U07N4E, U15N4E, U22N4E, U30N4E, U40N4E, U55N4E: a = 300 mm (11.8 in.)


ATV650U75N4E, D11N4E, D15N4E, D18N4E, D22N4E: a = 330 mm (13 in.)

重量


产品型号	重量 kg (lb)
ATV650U07N4•...ATV650U22N4•	10.5 (23.1)
ATV650U30N4• , ATV650U40N4•	10.6 (23.4)
ATV650U55N4•	10.7 (23.6)
ATV650U75N4• , ATV650D11N4•	13.7 (30.2)
ATV650D15N4•	19.6 (43.2)
ATV650D18N4• , ATV650D22N4•	20.6 (45.4)

机架尺寸 B

不带负载开关的 IP55 / UL 类型 1 变频器 - 前视图与侧视图

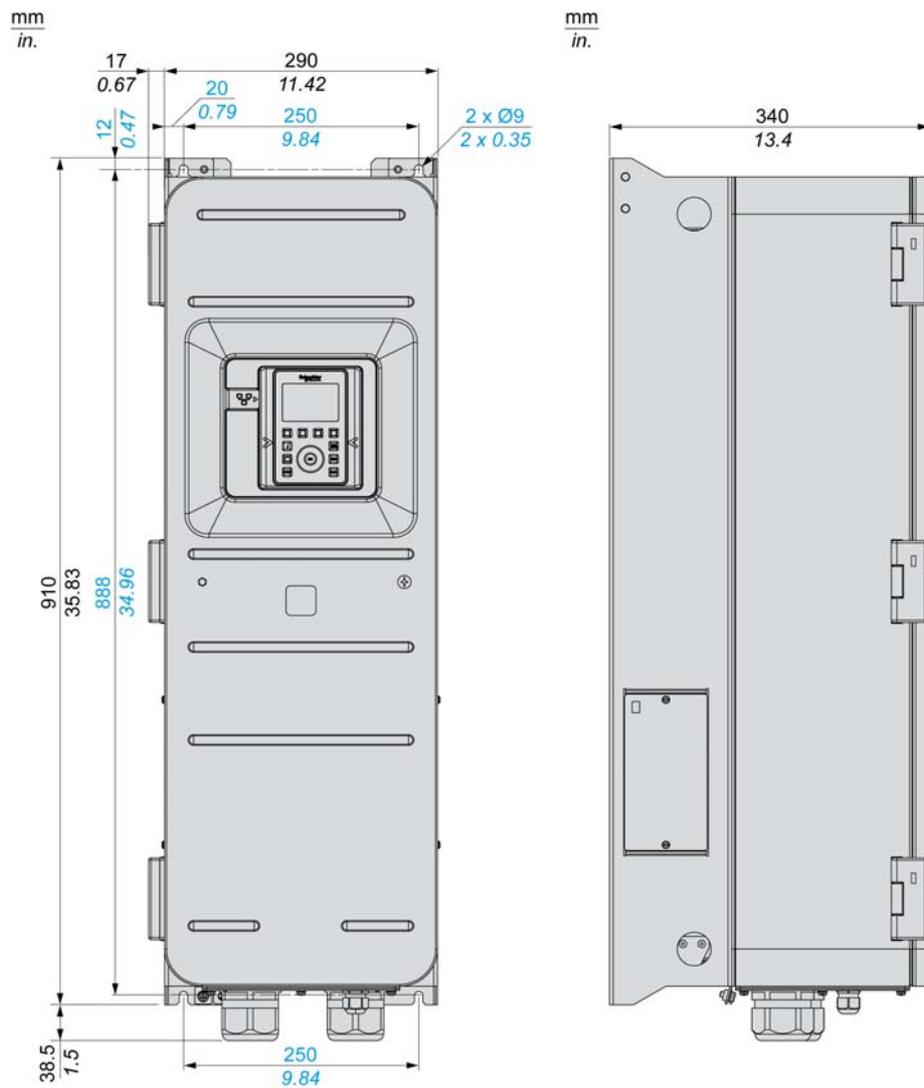


带负载开关的 IP55 / UL 类型 1 变频器 - 前视图与侧视图

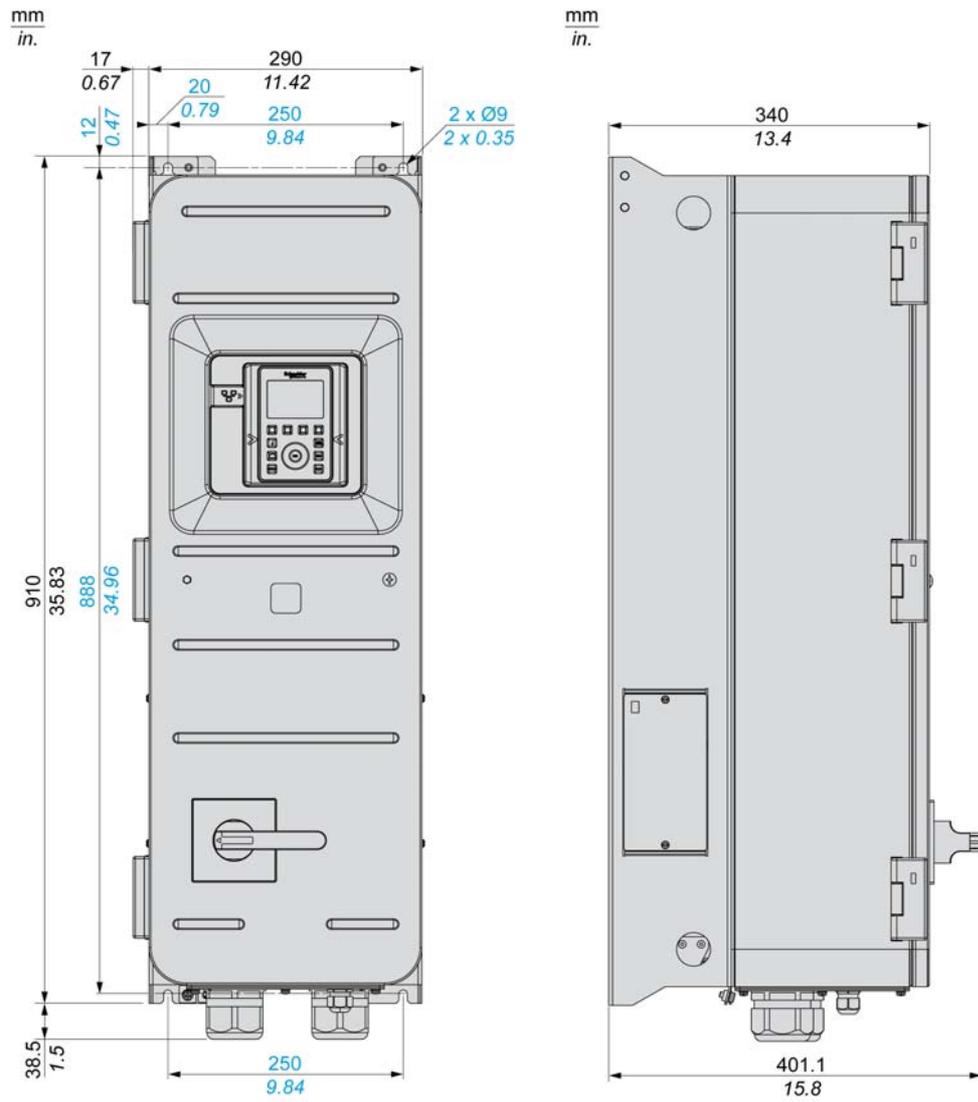

重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV650D30N4...ATV650D45N4	50 (110.2)
ATV650D30N4E...ATV650D45N4E	52 (114.6)

带负载开关的 IP55 / UL 类型 1 变频器 - 前视图与侧视图

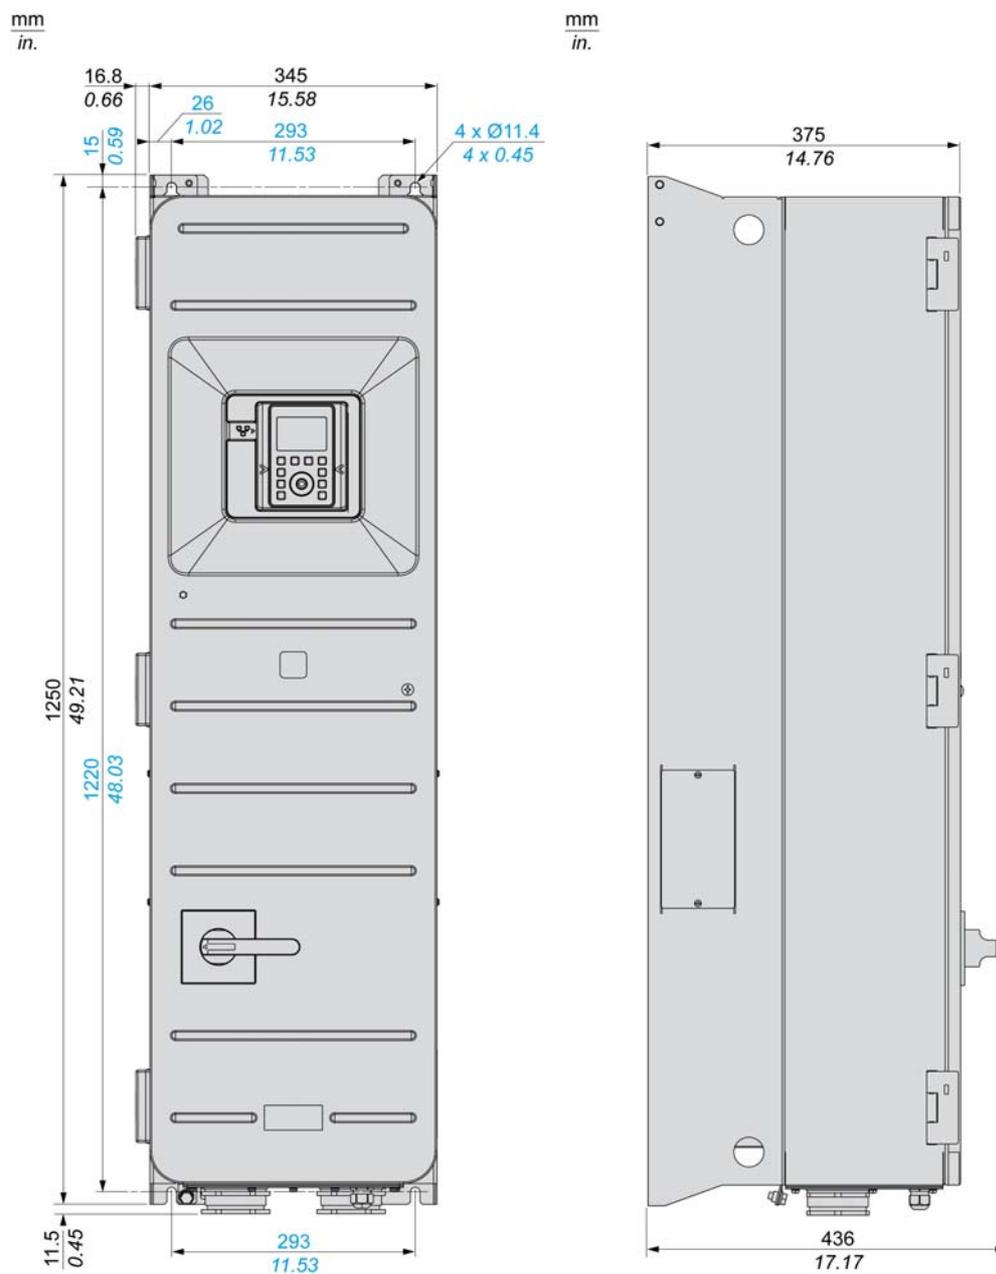


重量


产品型号	重量 kg (lb)
ATV650D55N4...ATV650D75N4	87 (191.8)
ATV650D55N4E...ATV650D75N4E	89.3 (196.9)
ATV650D90N4	87.7 (193.3)
ATV650D90N4E	90 (198.4)

落地式 - 机架尺寸 FS1 和 FSA

IP 21 变频器 - 侧视与前视图

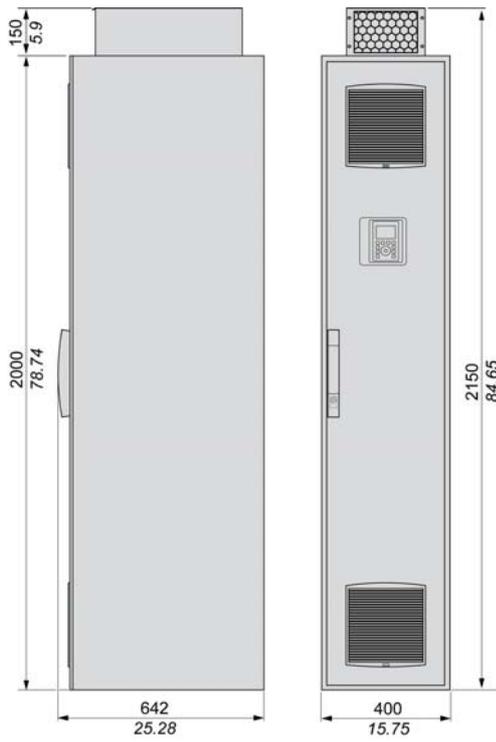

IP 54 变频器 - 侧视与前视图

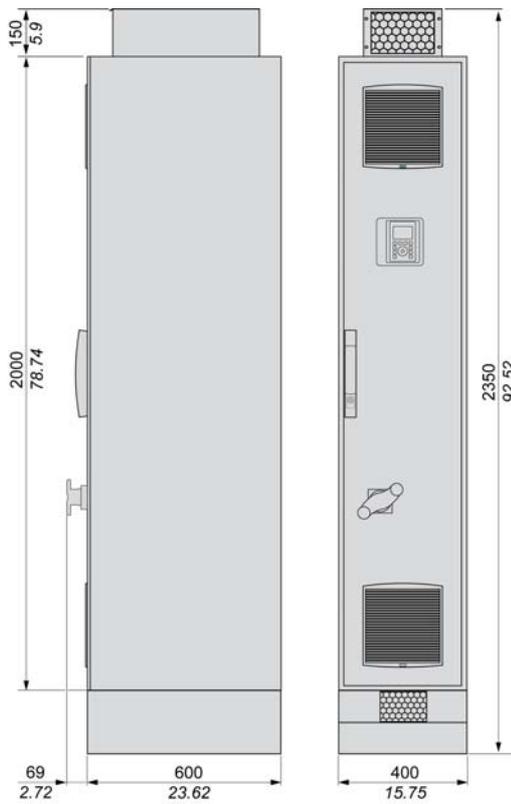


重量


产品型号	重量 kg (lb)
ATV630C11N4F...ATV630C16N4F	300 (661.4)
ATV650C11N4F...ATV650C16N4F	310 (683.4)

落地式 - 机架尺寸 FS2 和 FSB

IP 21 变频器 - 侧视与前视图

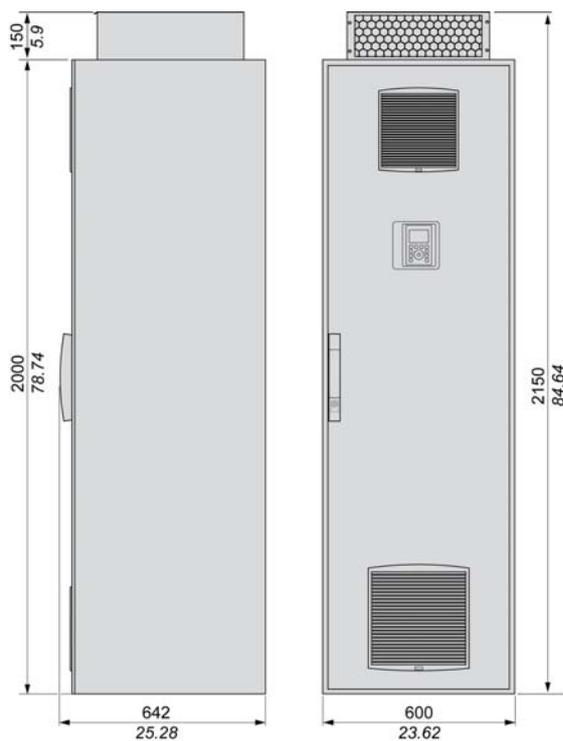

IP 54 变频器 - 侧视与前视图

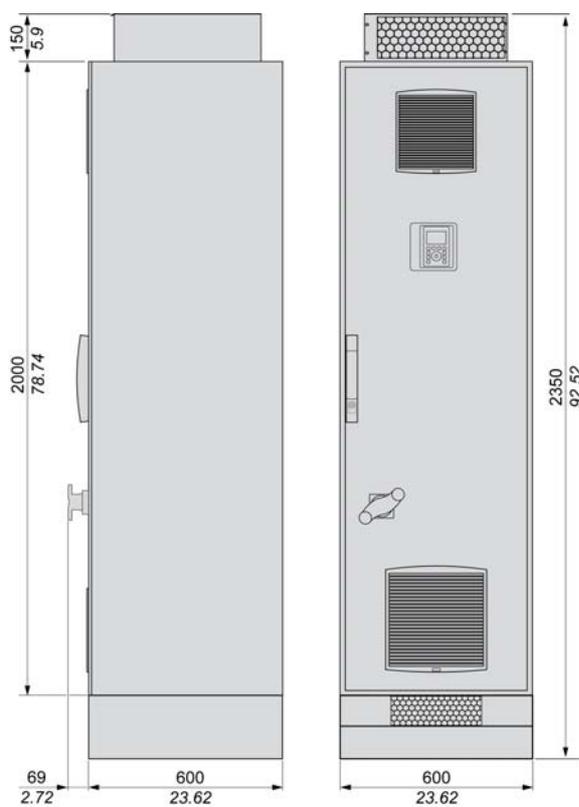

重量

产品型号	重量 kg (lb)
ATV630C20N4F...ATV630C31N4F	400 (882)
ATV650C20N4F...ATV650C31N4F	420 (926)

第2.3节 电气数据

本节包含了哪些内容？

本节包含了以下主题：

主题	页
轻载运行时的变频器额定值	61
重载运行下的变频器额定值	68

轻载运行时的变频器额定值

轻载运行

对于需要轻载（最多 110 %）的应用，以下为其轻载运行值。

注意： 请参考 ATV 御程系列 600 快速入门附录 (SCCR) 文档 [EAV64300](#)，了解用于壁挂式变频器的熔断器和断路器额定值。

顶部是 IP20 变频器，底部是 IP00 变频器以及 IP21 / UL 类型 1 变频器 3 相动力部分电源 200...240 Vac 50/60 Hz 功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [·]		额定功率 (1)		线路电源				变频器(输出)	
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
				200 Vac	240 Vac				
kW	HP	A	A	kVA	A	A	A		
ATV630U07M3	[1]	0.75	1	3	2.6	1.1	4.3	4.6	5.1
ATV630U15M3	[1]	1.5	2	5.9	5	2.1	4.3	8	8.8
ATV630U22M3	[1]	2.2	3	8.4	7.2	3.0	4.3	11.2	12.3
ATV630U30M3	[1]	3	-	11.5	9.9	4.1	17.5	13.7	15.1
ATV630U40M3	[1]	4	5	15.1	12.9	5.4	17.6	18.7	20.6
ATV630U55M3	[2]	5.5	7 1/2	20.2	17.1	7.1	30.9	25.4	27.9
ATV630U75M3	[3]	7.5	10	27.1	22.6	9.4	39.3	32.7	36.0
ATV630D11M3	[3]	11	15	39.3	32.9	13.7	39.3	46.8	51.5
ATV630D15M3	[4]	15	20	52.6	45.5	18.9	64.6	63.4	69.7
ATV630D18M3	[4]	18.5	25	66.7	54.5	22.7	71.3	78.4	86.2
ATV630D22M3	[4]	22	30	76	64.3	26.7	70.9	92.6	101.9
ATV630D30M3	[5]	30	40	104.7	88.6	36.8	133.3	123	135.3
ATV630D37M3	[5]	37	50	128	107.8	44.8	133.3	149	163.9
ATV630D45M3	[5]	45	60	155.1	130.4	54.2	175	176	193.6
ATV630D55M3	[6]	55	75	189	161	61.1	168.2	211	232.1
ATV630D75M3	[6]	75	100	256	215	83.7	168.2	282	310.2

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 1 至 4，额定值：4 kHz
 ○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 5 至 6，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。

(3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

顶部是 IP20 变频器，底部是 IP00 变频器以及 IP21 / UL 类型 1 变频器 3 相动力部分电源 380...480 Vac 50/60 Hz

功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [°]		额定功率 (1)		线路电源				变频器(输出)	
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
				380 Vac	480 Vac				
kW	HP	A	A	kVA	A	A	A		
ATV630U07N4	[1]	0.75	1	1.5	1.3	1.1	8	2.2	2.4
ATV630U15N4	[1]	1.5	2	3	2.6	2.2	8.3	4	4.4
ATV630U22N4	[1]	2.2	3	4.3	3.8	3.2	8.4	5.6	6.2
ATV630U30N4	[1]	3	-	5.8	5.1	4.2	31.5	7.2	7.9
ATV630U40N4	[1]	4	5	7.6	6.7	5.6	32.2	9.3	10.2
ATV630U55N4	[1]	5.5	7 1/2	10.4	9.1	7.6	33.2	12.7	14
ATV630U75N4	[2]	7.5	10	13.8	11.9	9.9	39.9	16.5	18.2
ATV630D11N4	[2]	11	15	19.8	17	14.1	40.4	23.5	25.9
ATV630D15N4	[3]	15	20	27	23.3	19.4	74.5	31.7	34.9
ATV630D18N4	[3]	18.5	25	33.4	28.9	24	75.5	39.2	43.1
ATV630D22N4	[3]	22	30	39.6	34.4	28.6	76	46.3	50.9
ATV630D30N4	[4]	30	40	53.3	45.9	38.2	83	61.5	67.7
ATV630D37N4	[4]	37	50	66.2	57.3	47.6	92	74.5	82
ATV630D45N4	[4]	45	60	79.8	69.1	57.4	110	88	96.8
ATV630D55N4	[5]	55	75	97.2	84.2	70	176	106	116.6
ATV630D75N4	[5]	75	100	131.3	112.7	93.7	187	145	159.5
ATV630D90N4	[5]	90	125	156.2	135.8	112.9	236	173	190.3
ATV630C11N4	[6]	110	150	201	165	121.8	325	211	232
ATV630C13N4	[6]	132	200	237	213	161.4	325	250	275
ATV630C16N4	[6]	160	250	284	262	201.3	325	302	332
ATV630C22N4	[7A]	220	350	397	324	247	426	427	470
ATV630C25N4	[7B]	250	400	451	366	279	450	481	529
ATV630C31N4	[7B]	315	500	569	461	351	615	616	678

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 1 至 4，额定值：4 kHz
 ○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 5 至 7，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。

(3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

注意

过载

在变频器 ATV•30••S6X 的上游安装额定值正确的线路电抗器。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率		动力部分电源			变频器(输出)	
		(1)	最大输入电 流	线路电抗 器 (4)	视在功率	最大浪涌电 流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时 电流 (1) (3)
			600 Vac					
		HP	A	mH	kVA	A	A	A
ATV630U22S6X	[2]	3	2.9	10	3.0	46	4.2	4.6
ATV630U40S6X	[2]	5	5.3	4	5.5	46	7.2	7.9
ATV630U55S6X	[2]	7 ^{1/2}	7	4	7.3	46	9.5	10.5
ATV630U75S6X	[2]	10	9.9	2	10.3	46	13.5	14.9
ATV630D11S6X	[2]	15	15.3	1	15.9	46	18	19.8
ATV630D15S6X	[2]	20	19.6	1	20.4	46	22	24.2
ATV630D18S6	[3S]	25	23.2	N/A	24.1	35	27	29.7
ATV630D22S6	[3S]	30	26.9	N/A	28.0	35	34	37.4
ATV630D30S6	[5S]	40	40.6	N/A	42.2	115	41.5	45.7
ATV630D37S6	[5S]	50	47.1	N/A	48.9	115	52	57.2
ATV630D45S6	[5S]	60	55.1	N/A	57.3	115	62	68.2
ATV630D55S6	[5S]	75	70.1	N/A	72.9	115	83	91.3
ATV630D75S6	[5S]	100	89.4	N/A	92.9	115	100	110.0

(1) 可调节开关频率：

- 2...12 kHz，适用于变频器机架尺寸 2，额定值：4 kHz
- 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3S，额定值：4 kHz
- 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5S，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。

(3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

(4) ATV630••S6X 可能只能与线路电抗器一起使用。

顶部是 IP20 变频器，底部是 IP00 变频器，3 相动力部分电源 500...690 Vac 50/60 Hz

最小电源电压下的功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率 (1)		线路电源		变频器(输出)	
				最大输入电流	视在功率	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1)
		500 Vac		500 Vac	690 Vac	690 Vac	(2)
		kW	HP	A	kVA	A	A
ATV630U22Y6	[3Y]	1.5	2	3.4	4.3	3.1	3.4
ATV630U30Y6	[3Y]	2.2	3	4.7	5.7	4.2	4.6
ATV630U40Y6	[3Y]	3	-	6.2	7.3	5.4	5.9
ATV630U55Y6	[3Y]	4	5	7.9	9.6	7.2	7.9
ATV630U75Y6	[3Y]	5.5	7 1/2	10.4	12.5	9.5	10.5
ATV630D11Y6	[3Y]	7.5	10	13.6	17.6	13.5	14.9
ATV630D15Y6	[3Y]	11	15	18.4	22.9	18	19.8
ATV630D18Y6	[3Y]	15	20	23.1	27.5	24	26.4
ATV630D22Y6	[3Y]	18.5	25	27.6	31.1	29	31.9
ATV630D30Y6	[3Y]	22	30	32.1	39.2	34	37.4
ATV630D37Y6	[5Y]	30	40	47.2	55.2	45	49.5
ATV630D45Y6	[5Y]	37	50	55.6	65.0	55	60.5
ATV630D55Y6	[5Y]	45	60	65.5	77.9	66	72.6
ATV630D75Y6	[5Y]	55	75	82.7	99.0	83	91.3
ATV630D90Y6	[5Y]	75	100	108.3	129.1	108	118.8

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3Y，额定值：4 kHz
 ○ 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5Y，额定值：2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。
 (2) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

最大电源电压下的功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率 (1)		线路电源			变频器(输出)	
				最大输入电流	视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1)
		690 Vac		690 Vac	690 Vac	690 Vac	(1)	(3)
		kW	HP	A	kVA	A	A	
ATV630U22Y6	[3Y]	2.2	3	3.6	4.3	35	3.1	3.4
ATV630U30Y6	[3Y]	3	-	4.8	5.7	35	4.2	4.6
ATV630U40Y6	[3Y]	4	5	6.1	7.3	35	5.4	5.9
ATV630U55Y6	[3Y]	5.5	7 1/2	8	9.6	35	7.2	7.9
ATV630U75Y6	[3Y]	7.5	10	10.5	12.5	35	9.5	10.5
ATV630D11Y6	[3Y]	11	15	14.7	17.6	35	13.5	14.9
ATV630D15Y6	[3Y]	15	20	19.2	22.9	35	18	19.8
ATV630D18Y6	[3Y]	18.5	25	23	27.5	35	24	26.4
ATV630D22Y6	[3Y]	22	30	26	31.1	35	29	31.9
ATV630D30Y6	[3Y]	30	40	32.8	39.2	35	34	37.4
ATV630D37Y6	[5Y]	37	50	46.2	55.2	115	45	49.5
ATV630D45Y6	[5Y]	45	60	54.4	65.0	115	55	60.5

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3Y，额定值：4 kHz
 ○ 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5Y，额定值：2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率 (1)		线路电源			变频器(输出)	
				最大输入电 流	视在功率	最大浪涌电 流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时 电流 (1) (3)
		690 Vac		690 Vac	690 Vac	690 Vac		
		kW	HP	A	kVA	A	A	A
ATV630D55Y6	[5Y]	55	75	62.5	74.7	115	66	72.6
ATV630D75Y6	[5Y]	75	100	87.7	104.8	115	83	91.3
ATV630D90Y6	[5Y]	90	125	99.4	118.8	115	108	118.8
<p>(1) 可调节开关频率：</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3Y，额定值：4 kHz ○ 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5Y，额定值：2.5 kHz <p>如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。</p> <p>(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。</p> <p>(3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。</p>								

IP21 产品 3 相电源 380...440 Vac 50/60 Hz - 落地式

功率和电流额定值

产品型号	额定功率 (1)		供电电源			变频器(输出)		
			最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
			380 Vac	440 Vac				
	kW		A	A	kVA	A	A	A
ATV630C11N4F	110		207	179	136	187	211	232
ATV630C13N4F	132		250	210	160	187	250	275
ATV630C16N4F	160		291	251	191	187	302	332
ATV630C20N4F	200		369	319	243	345	370	407
ATV630C25N4F	250		453	391	298	345	477	524
ATV630C31N4F	315		566	488	372	345	590	649

(1) 开关频率可在 2...8 kHz 之间调整, 额定值为 2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作, 必须对变频器 (输出) 电流进行降容 (参见第 85 页)。在此情况下, 如果温度异常上升, 则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流, 在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

IP55 / UL 1 型产品 3 相动力部件电源 380...480 Vac 50/60 Hz

功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率 (1)		线路电源			变频器(输出)		
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
				380 Vac	480 Vac				
		kW	HP	A	A	kVA	A	A	A
ATV650U07N4•	[A]	0.75	1	1.5	1.3	1.1	8	2.2	2.4
ATV650U15N4•	[A]	1.5	2	3	2.6	2.2	8.3	4	4.4
ATV650U22N4•	[A]	2.2	3	4.3	3.8	3.2	8.4	5.6	6.2
ATV650U30N4•	[A]	3	-	5.8	5.1	4.2	31.5	7.2	7.9
ATV650U40N4•	[A]	4	5	7.6	6.7	5.6	32.2	9.3	10.2
ATV650U55N4•	[A]	5.5	7 1/2	10.4	9.1	7.6	33.2	12.7	14
ATV650U75N4•	[A]	7.5	10	13.8	11.9	9.9	39.9	16.5	18.2
ATV650D11N4•	[A]	11	15	19.8	17	14.1	40.4	23.5	25.9
ATV650D15N4•	[A]	15	20	27	23.3	19.4	74.5	31.7	34.9
ATV650D18N4•	[A]	18.5	25	33.4	28.9	24	75.5	39.2	43.1
ATV650D22N4•	[A]	22	30	39.6	34.4	28.6	76	46.3	50.9
ATV650D30N4•	[B]	30	40	53.3	45.9	38.2	83	61.5	67.7
ATV650D37N4•	[B]	37	50	66.2	57.3	47.6	92	74.5	82
ATV650D45N4•	[B]	45	60	79.8	69.1	57.4	110	88	96.8
ATV650D55N4•	[C]	55	75	97.2	84.2	70	176	106	116.6
ATV650D75N4•	[C]	75	100	131.3	112.7	93.7	187	145	159.5
ATV650D90N4•	[C]	90	125	156.2	135.8	112.9	236	173	190.3

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 A 至 B, 额定值：4 kHz
 ○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 C, 额定值：2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作, 必须对变频器 (输出) 电流进行降容 (参见第 85 页)。在此情况下, 如果温度异常上升, 则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流, 在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

IP54 产品 3 相电源 380...440 Vac 50/60 Hz - 落地式

功率和电流额定值

产品型号	额定功率 (1)	供给电源			变频器(输出)		
		最大输入电流		视在功率	最大浪涌 电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电 流 (1) (3)
	380 Vac	440 Vac	kVA				
	kW	A	A	kVA	A	A	A
ATV650C11N4F	110	207	179	136	187	211	232
ATV650C13N4F	132	244	210	160	187	250	275
ATV650C16N4F	160	291	251	191	187	302	332
ATV650C20N4F	200	369	319	243	345	370	407
ATV650C25N4F	250	453	391	298	345	477	524
ATV650C31N4F	315	566	488	372	345	590	649

(1) 开关频率可在 2...8 kHz 之间调整，额定值为 2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 110% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

落地式变频器 - 熔断器和断路器额定值

产品型号	额定功率	上游电缆		内部电路
		gG 类预熔断器	断路器 I _热	aR 熔断器
	kW	A	A	A
ATV6*0C11N4F	110	250	230	250
ATV6*0C13N4F	132	300	280	315
ATV6*0C16N4F	160	315	315	350
ATV6*0C20N4F	200	400	400	2 x 250
ATV6*0C25N4F	250	500	500	2 x 315
ATV6*0C31N4F	315	630	630	2 x 400

重载运行下的变频器额定值

重载

对于需要重载 (最多150 %) 的应用 , 以下为其重载运行值。

注意 : 请参考 Altivar Process 600 快速入门附录 (SCCR) 文档 [EAV64300](#) , 了解用于壁挂式变频器的熔断器和断路器额定值。

顶部是 IP20 变频器 , 底部是 IP00 变频器以及 IP21 / UL 类型 1 变频器 3 相动力部分电源 200...240 Vac 50/60 Hz 功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [·]		额定功率 (1)		线路电源				变频器(输出)	
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
		kW	HP	200 Vac	240 Vac				
ATV630U07M3	[1]	0.37	1/2	1.7	1.5	0.6	4.3	3.3	5
ATV630U15M3	[1]	0.75	1	3.3	3	1.2	4.3	4.6	6.9
ATV630U22M3	[1]	1.5	2	6	5.3	2.2	4.3	8	12
ATV630U30M3	[1]	2.2	3	8.7	7.6	3.2	17.5	11.2	16.8
ATV630U40M3	[1]	3	–	11.7	10.2	4.2	17.6	13.7	20.6
ATV630U55M3	[2]	4	5	15.1	13	5.4	30.9	18.7	28.1
ATV630U75M3	[3]	5.5	7 1/2	20.1	16.9	7	39.3	25.4	38.1
ATV630D11M3	[3]	7.5	10	27.2	23.1	9.6	39.3	32.7	49.1
ATV630D15M3	[4]	11	15	40.1	34.3	14.3	64.6	46.8	70.2
ATV630D18M3	[4]	15	20	53.1	44.9	18.7	71.3	63.4	95.1
ATV630D22M3	[4]	18.5	25	64.8	54.5	22.7	70.9	78.4	117.6
ATV630D30M3	[5]	22	30	78.3	67.1	27.9	133.3	92.6	138.9
ATV630D37M3	[5]	30	40	104.7	88.6	36.8	133.3	123	184.5
ATV630D45M3	[5]	37	50	128.5	108.5	45.1	175	149	223.5
ATV630D55M3	[6]	45	60	156	134	50	168.2	176	264
ATV630D75M3	[6]	55	75	189	161	61.1	168.2	211	316.5

(1) 可调节开关频率 :
 ○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 1 至 4 , 额定值 : 4 kHz
 ○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 5 至 6 , 额定值 : 2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作 , 必须对变频器 (输出) 电流进行降容 (参见第 85 页) 。 在此情况下 , 如果温度异常上升 , 则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流 , 在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

顶部是 IP20 变频器 , 底部是 IP00 变频器以及 IP21 / UL 类型 1 变频器 3 相动力部分电源 380...480 Vac 50/60 Hz 功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [·]		额定功率 (1)		线路电源				变频器(输出)	
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
		kW	HP	380 Vac	480 Vac				
ATV630U07N4	[1]	0.37	1/2	0.9	0.8	0.7	8	1.5	2.3
ATV630U15N4	[1]	0.75	1	1.7	1.5	1.2	8.3	2.2	3.3
ATV630U22N4	[1]	1.5	2	3.1	2.9	2.4	8.4	4	6

(1) 可调节开关频率 :
 ○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 1 至 4 , 额定值 : 4 kHz
 ○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 5 至 7 , 额定值 : 2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作 , 必须对变频器 (输出) 电流进行降容 (参见第 85 页) 。 在此情况下 , 如果温度异常上升 , 则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流 , 在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

目录编号与机架尺寸 [°]		额定功率 (1)		线路电源				变频器(输出)	
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
				380 Vac	480 Vac				
kW	HP	A	A	kVA	A	A	A		
ATV630U30N4	[1]	2.2	3	4.5	4.0	3.3	31.5	5.6	8.4
ATV630U40N4	[1]	3	-	6.0	5.4	4.5	32.2	7.2	10.8
ATV630U55N4	[1]	4	5	8	7.2	6.0	33.2	9.3	14
ATV630U75N4	[2]	5.5	7 1/2	10.5	9.2	7.6	39.9	12.7	19.1
ATV630D11N4	[2]	7.5	10	14.1	12.5	10.4	40.4	16.5	24.8
ATV630D15N4	[3]	11	15	20.6	18.1	15	74.5	23.5	35.3
ATV630D18N4	[3]	15	20	27.7	24.4	20.3	75.5	31.7	47.6
ATV630D22N4	[3]	18.5	25	34.1	29.9	24.9	76	39.2	58.8
ATV630D30N4	[4]	22	30	40.5	35.8	29.8	83	46.3	69.5
ATV630D37N4	[4]	30	40	54.8	48.3	40.2	92	61.5	92.3
ATV630D45N4	[4]	37	50	67.1	59	49.1	110	74.5	111.8
ATV630D55N4	[5]	45	60	81.4	71.8	59.7	176	88	132
ATV630D75N4	[5]	55	75	98.9	86.9	72.2	187	106	159
ATV630D90N4	[5]	75	100	134.3	118.1	98.2	236	145	217.5
ATV630C11N4	[6]	90	125	170	143	102.6	325	173	259.5
ATV630C13N4	[6]	110	150	201	165	121.8	325	211	317
ATV630C16N4	[6]	132	200	237	213	161.4	325	250	375
ATV630C22N4	[7A]	160	250	296	246	187	426	302	453
ATV630C25N4	[7B]	200	300	365	301	229	450	387	581
ATV630C31N4	[7B]	250	400	457	375	286	615	481	722

(1) 可调节开关频率：
○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 1 至 4，额定值：4 kHz
○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 5 至 7，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。

(3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

注意

过载

在变频器 ATV•30...S6X 的上游安装额定值正确的线路电抗器。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [•]		动力部分电源					变频器(输出)	
		(1)	最大输入电 流	线路电 抗器 (4)	视在功率	最大浪涌电 流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
			600 Vac					
		HP	A	mH	kVA	A	A	A
ATV630U22S6X	[2]	2	2.1	10	2.2	46	3.1	4.7
ATV630U40S6X	[2]	3	3.3	4	3.4	46	4.2	6.3
ATV630U55S6X	[2]	5	5.3	4	5.5	46	7.2	10.8
ATV630U75S6X	[2]	7 1/2	7.7	2	8.0	46	9.5	14.3
ATV630D11S6X	[2]	10	11.1	1	11.5	46	13.5	20.3
ATV630D15S6X	[2]	15	15.3	1	15.9	46	18	27.0
ATV630D18S6	[3S]	20	19.6	N/A	20.4	35	22	33.0
ATV630D22S6	[3S]	25	23.2	N/A	24.1	35	27	40.5
ATV630D30S6	[5S]	30	32	N/A	33.3	115	34	51.0
ATV630D37S6	[5S]	40	40.6	N/A	42.2	115	41.5	62.3
ATV630D45S6	[5S]	50	47.1	N/A	48.9	115	52	78.0
ATV630D55S6	[5S]	60	60.4	N/A	62.8	115	62	93.0
ATV630D75S6	[5S]	75	70.1	N/A	72.9	115	83	124.5

(1) 可调节开关频率：

- 2...12 kHz，适用于变频器机架尺寸 2，额定值：4 kHz
- 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3S，额定值：4 kHz
- 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5S，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。

(3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

(4) ATV630...S6X 可能只能与线路电抗器一起使用。

顶部是 IP20 变频器，底部是 IP00 变频器，3 相动力部分电源 500...690 Vac 50/60 Hz

最小电源电压下的功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [·]		额定功率 (1)		线路电源		变频器(输出)	
				最大输入电流	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1)	
		500 Vac		500 Vac		(3)	
		kW	HP	A	A	A	
ATV630U22Y6	[3Y]	1.1	1 1/2	2.6	2.4	3.6	
ATV630U30Y6	[3Y]	1.5	2	3.4	3.1	4.7	
ATV630U40Y6	[3Y]	2.2	3	4.7	4.2	6.3	
ATV630U55Y6	[3Y]	3	-	6.2	5.4	8.1	
ATV630U75Y6	[3Y]	4	5	7.9	7.2	10.8	
ATV630D11Y6	[3Y]	5.5	7 1/2	10.4	9.5	14.3	
ATV630D15Y6	[3Y]	7.5	10	13.6	13.5	20.3	
ATV630D18Y6	[3Y]	11	15	18.4	18	27.0	
ATV630D22Y6	[3Y]	15	20	23.2	24	36.0	
ATV630D30Y6	[3Y]	18.5	25	27.6	29	43.5	
ATV630D37Y6	[5Y]	22	30	37.7	34	51.0	
ATV630D45Y6	[5Y]	30	40	47.2	45	67.5	
ATV630D55Y6	[5Y]	37	50	55.6	55	82.5	
ATV630D75Y6	[5Y]	45	60	71	66	99.0	
ATV630D90Y6	[5Y]	55	75	82.7	83	124.5	

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3Y，额定值：4 kHz
 ○ 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5Y，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

最大电源电压下的功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [·]		额定功率 (1)		线路电源			变频器(输出)	
				最大输入电	视在功率	最大浪涌电	额定电流	最大瞬时
		690 Vac		690 Vac	690 Vac	690 Vac	(1)	电流 (1)
		kW	HP	A	kVA	A	(3)	
ATV630U22Y6	[3Y]	1.5	2	2.6	3.1	35	2.4	3.6
ATV630U30Y6	[3Y]	2.2	3	3.6	4.3	35	3.1	4.7
ATV630U40Y6	[3Y]	3	-	4.8	5.7	35	4.2	6.3
ATV630U55Y6	[3Y]	4	5	6.1	7.3	35	5.4	8.1
ATV630U75Y6	[3Y]	5.5	7 1/2	8	9.6	35	7.2	10.8
ATV630D11Y6	[3Y]	7.5	10	10.5	12.5	35	9.5	14.3
ATV630D15Y6	[3Y]	11	15	14.7	17.6	35	13.5	20.3
ATV630D18Y6	[3Y]	15	20	19.2	22.9	35	18	27.0
ATV630D22Y6	[3Y]	18.5	25	23	27.5	35	24	36.0
ATV630D30Y6	[3Y]	22	30	26	31.1	35	29	43.5
ATV630D37Y6	[5Y]	30	40	38.5	46.0	115	34	51.0

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3Y，额定值：4 kHz
 ○ 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5Y，额定值：2.5 kHz

如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。

(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率 (1)		线路电源			变频器(输出)	
				最大输入电 流	视在功率	最大浪涌电 流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时 电流 (1) (3)
		690 Vac		690 Vac	690 Vac	690 Vac		
		kW	HP	A	kVA	A	A	A
ATV630D45Y6	[5Y]	37	50	46.2	55.2	115	45	67.5
ATV630D55Y6	[5Y]	45	60	54.4	65.0	115	55	82.5
ATV630D75Y6	[5Y]	55	75	68.5	81.9	115	66	99.0
ATV630D90Y6	[5Y]	75	100	87.7	104.8	115	83	124.5
<p>(1) 可调节开关频率：</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2...6 kHz，适用于变频器机架尺寸 3Y，额定值：4 kHz ○ 1...4.9 kHz，适用于变频器机架尺寸 5Y，额定值：2.5 kHz <p>如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。</p> <p>(2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。</p> <p>(3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。</p>								

IP21 产品 3 相电源 380...440 Vac 50/60 Hz - 落地式

功率和电流额定值

产品型号	额定功率 (1)		供电电源			变频器(输出)		
			最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
			380 Vac	440 Vac				
	kW		A	A	kVA	A	A	A
ATV630C11N4F	90		174	151	115	187	173	260
ATV630C13N4F	110		207	179	136	187	211	317
ATV630C16N4F	132		244	210	160	187	250	375
ATV630C20N4F	160		302	262	200	345	302	453
ATV630C25N4F	200		369	319	243	345	370	555
ATV630C31N4F	250		453	391	298	345	477	716

(1) 开关频率可在 2...8 kHz 之间调整, 额定值为 2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作, 必须对变频器 (输出) 电流进行降容 (参见第 85 页)。在此情况下, 如果温度异常上升, 则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流, 在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

IP55 / UL 1 型产品 3 相动力部件电源 380...480 Vac 50/60 Hz

功率和电流额定值

目录编号与机架尺寸 [•]		额定功率 (1)		线路电源			变频器(输出)		
				最大输入电流		视在功率	最大浪涌电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电流 (1) (3)
				380 Vac	480 Vac				
		kW	HP	A	A	kVA	A	A	A
ATV650U07N4•	[A]	0.37	1/2	0.9	0.8	0.7	8.0	1.5	2.3
ATV650U15N4•	[A]	0.75	1	1.7	1.5	1.2	8.3	2.2	3.3
ATV650U22N4•	[A]	1.5	2	3.1	2.9	2.4	8.4	4	6
ATV650U30N4•	[A]	2.2	3	4.5	4.0	3.3	31.5	5.6	8.4
ATV650U40N4•	[A]	3	-	6	5.4	4.5	32.2	7.2	10.8
ATV650U55N4•	[A]	4	5	8	7.2	6.0	33.2	9.3	14
ATV650U75N4•	[A]	5.5	7 1/2	10.5	9.2	7.6	39.9	12.7	19.1
ATV650D11N4•	[A]	7.5	10	14.1	12.5	10.4	40.4	16.5	24.8
ATV650D15N4•	[A]	11	15	20.6	18.1	15	74.5	23.5	35.3
ATV650D18N4•	[A]	15	20	27.7	24.4	20.3	75.5	31.7	47.6
ATV650D22N4•	[A]	18.5	25	34.1	29.9	24.9	76	39.2	58.8
ATV650D30N4•	[B]	22	30	40.5	35.8	29.8	83	46.3	69.5
ATV650D37N4•	[B]	30	40	54.8	48.3	40.2	92	61.5	92.3
ATV650D45N4•	[B]	37	50	67.1	59	49.1	109.7	74.5	111.8
ATV650D55N4•	[C]	45	60	81.4	71.8	59.7	176	88	132
ATV650D75N4•	[C]	55	75	98.9	86.9	72.2	187	106	159
ATV650D90N4•	[C]	75	100	134.3	118.1	98.2	236	145	217.5

(1) 可调节开关频率：
 ○ 2...12 kHz — 变频器机架尺寸 A 至 B, 额定值：4 kHz
 ○ 1...8 kHz — 变频器机架尺寸 C, 额定值：2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作, 必须对变频器 (输出) 电流进行降容 (参见第 85 页)。在此情况下, 如果温度异常上升, 则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流, 在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

IP54 产品 3 相电源 380...440 Vac 50/60 Hz - 落地式

功率和电流额定值

产品型号	额定功率 (1) kW	供给电源				变频器(输出)	
		最大输入电流		视在功率	最大浪涌 电流 (2)	额定电流 (1)	最大瞬时电 流 (1) (3)
		380 Vac	440 Vac				
A	A	kVA	A	A	A		
ATV650C11N4F	90	174	151	115	187	173	260
ATV650C13N4F	110	207	179	136	187	211	317
ATV650C16N4F	132	244	210	160	187	250	375
ATV650C20N4F	160	302	262	200	345	302	453
ATV650C25N4F	200	369	319	243	345	370	555
ATV650C31N4F	250	453	391	298	345	477	716

(1) 开关频率可在 2...8 kHz 之间调整，额定值为 2.5 kHz
 如果要在高于额定值的开关频率下工作，必须对变频器（输出）电流进行降容（参见第 85 页）。在此情况下，如果温度异常上升，则可降低开关频率。
 (2) 通电时的峰值电流，在最高供应电源电压条件下。
 (3) 变频器可在 150% 额定电流条件下最长运行 60 秒。

落地式变频器 - 熔断器和断路器额定值

产品型号	额定功率	上游电缆		内部电路
		gG 级预熔断器	断路器 I _热	aR 熔断器
	kW	A	A	A
ATV6*0C11N4F	110	250	200	250
ATV6*0C13N4F	132	300	240	315
ATV6*0C16N4F	160	300	280	350
ATV6*0C20N4F	200	355	330	2 x 250
ATV6*0C25N4F	250	400	400	2 x 315
ATV6*0C31N4F	315	500	500	2 x 400

第3章

变频器安装

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
安装条件	76
降容曲线	85
安装步骤	94

安装条件

开始使用之前

导电异物、灰尘或液体或损坏部件可能会导致寄生电压。

危险

异物或损坏造成的电击

- 不要使用损坏的产品。
- 防止诸如碎片、螺钉或线夹之类的异物进入产品。
- 确认密封件和电缆引入装置正确放置以避免积灰和变潮。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

本手册所述产品的温度可能会在运行过程中超过 80 °C (176 °F)。

警告

热表面

- 确保避免接触热表面。
- 热表面附近不允许有易燃或热敏部件。
- 确认产品在手动前已充分冷却。
- 确认在最大负载条件下执行测试运行，以确保充足的散热量。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

动力驱动系统 (PDS) 会产生强大的电磁场。这会干扰电磁敏感设备。

警告

电磁场

- 带诸如心脏起搏器等电子医疗植入体的人员应远离本设备。
- 请勿在本设备附近放置电磁敏感设备。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。



粘帖带有安全说明的标签



变频器配备标签工具包。

步骤	操作
1	遵守目标国家/地区的安全法规
2	选择适用于目标国家/地区的标签
3	将标签粘帖至设备前部，确保足够其醒目。以下是英文版本。标签可能会因产品机架尺寸的不同而异。 


安装类型

此表显示可能的安装类型和 IP 防护等级。

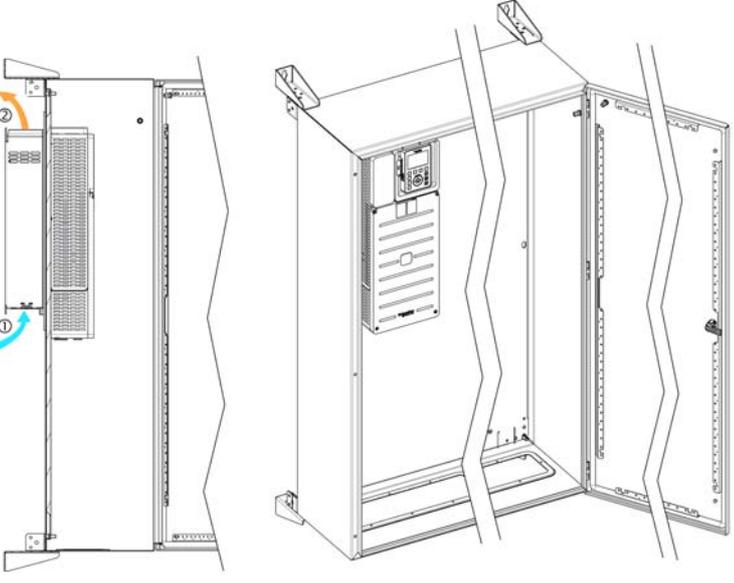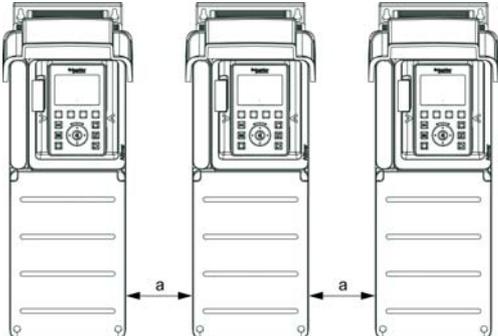安装		图
类型	描述	
-	配有齐平式安装套件	<p>这种安装类型通过找到机箱外的电源区域来降低机箱中的功耗。</p>  <p>这种安装类型需要使用 www.schneider-electric.com 上提供的专用安装套件</p> <p>注意： 使用可从 www.schneider-electric.com 获取的 <i>ProClima</i> 软件可在机箱中集成 ATV 御程系列变频器。</p>
A	单独的 IP21 和 IP55	 <p>机架尺寸 1、2、3、3S 和 5S : ≥ 100 mm (3.9 in.) 机架尺寸 4、5 和 6 : ≥ 110 mm (4.33 in.) 机架尺寸 7、3Y、5Y、FS1、FS2、A、B、C、FSA 和 FSB : 间距无限制</p>

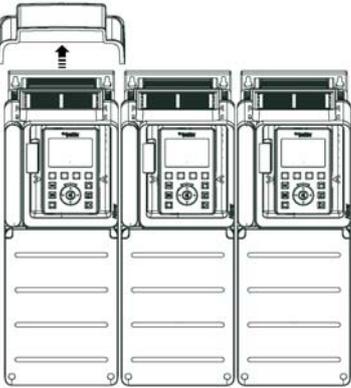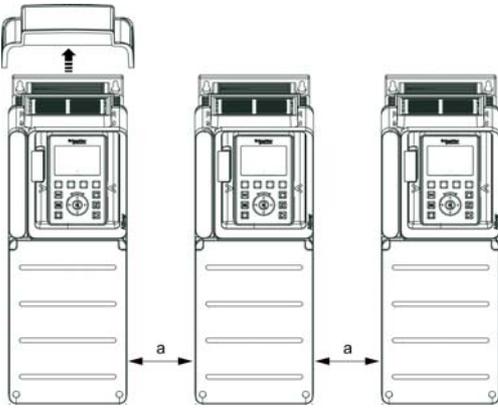安装		图
类型	描述	
B	并排安装 IP20	 <p>机架尺寸 1、2、3、3S、3Y、5S、5Y 和 7：可能 机架尺寸 4 和 5：可能，仅限 2 个变频器 机架尺寸 6：仅限低于 40 °C (104 °F) 的环境温度</p>
C	单独安装 IP20	 <p>机架尺寸 1、2、3、3S、3Y、5S、5Y 和 7：间距无限制 机架尺寸 4、5 和 6：≥ 110 mm (4.33 in.)</p>

间距与安装位置 - 壁挂式

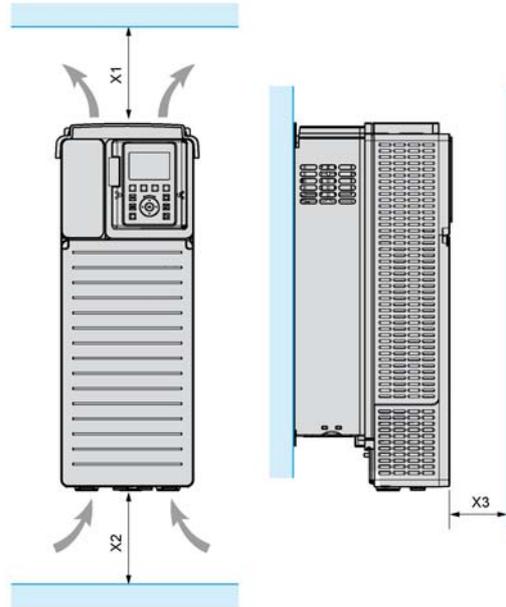

与变频器机架尺寸对应的最小间距

机架尺寸	X1	X2	X3
1...5, 3S, 3Y, 5S, 5Y	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)
A...C	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)
6	≥ 250 mm (10 in.)	≥ 250 mm (10 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)
7	≥ 200 mm (7.87 in.)	≥ 150 mm (5.90 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)

X1 : 变频器顶部的自由空间

X2 : 变频器底部的自由空间

X3 : 变频器前面的自由空间

机架尺寸 7 变频器 - IP23 安装在机箱中

按下述步骤安装变频器：

步骤	操作	图纸和注释
1	在机箱底板上安装变频器	
2	按照安装说明 (参见第 98 页) 安装直流电抗器。	
3	安装 UL 类型 1、IP21 套件 ④ 以按照该套件附带的安装说明连接电源线	
4	延长直流电抗器上部出口与机箱顶部 ② 之间的 IP54 风道 ①。为此，直流电抗器顶部提供有固定点。	
5	在机箱顶部的出风口上方添加一块约 150 mm (6 in.) 长的板 ③，以防异物掉入变频器冷却风道。	通过机箱门前面板底部的格栅按照上表中提供的所需流速进气。

注意：

- 如果电路中的空气全部排至外部，机箱内部的功耗将非常低。
- 使用端子板将所有其他金属部件接地。
- UL 类型 1、IP21 套件 ④ (以选件形式订购) 的设计基于与直流电抗器相同的原理，并配有 IP54 风道以帮助引导进入的空气。

机架尺寸 7 变频器 - IP54 安装在机箱中

按照 IP23 安装部分所述安装变频器，使用以下附加点来使机箱达到防护等级 IP54：

步骤	操作	图纸和注释
1	请勿在控制区域钻取出气孔。请勿在机箱门中钻取进气孔。在电源区域，空气经由专门增加的底座通过机箱底部进入。	
2	安装 IP21 UL 类型 1 套件 ① (如果套件附带的安装说明要求)	
3	添加机箱底板 ② 以在电源线周围提供 IP54 等级的防护。	
4	在底板和 UL 类型 1 合规套件风道之间添加排风道 ③。使用合规套件，可安装延长风道。在机箱底部钻一个孔以进气。在添加的用于保持 IP54 等级防护的风道周围安装密封件。	
5	在机箱底部添加一个 200 毫米带格栅的底座 ④ 以便进气。	
6	参考下面的功耗表计算机箱尺寸。	

注意：


- 使用端子板将所有其他金属部件接地。

机箱内部控制区域的功耗

提供的这些功耗水平适用于额定负载和出厂设置的开关频率下的操作。

产品型号	功耗 (W) (1)
ATV630C22N4	451
ATV630C25N4	606
ATV630C31N4	769
(1) 每添加一个选件卡，将此值增加 7W	

间距与安装位置 - 落地式

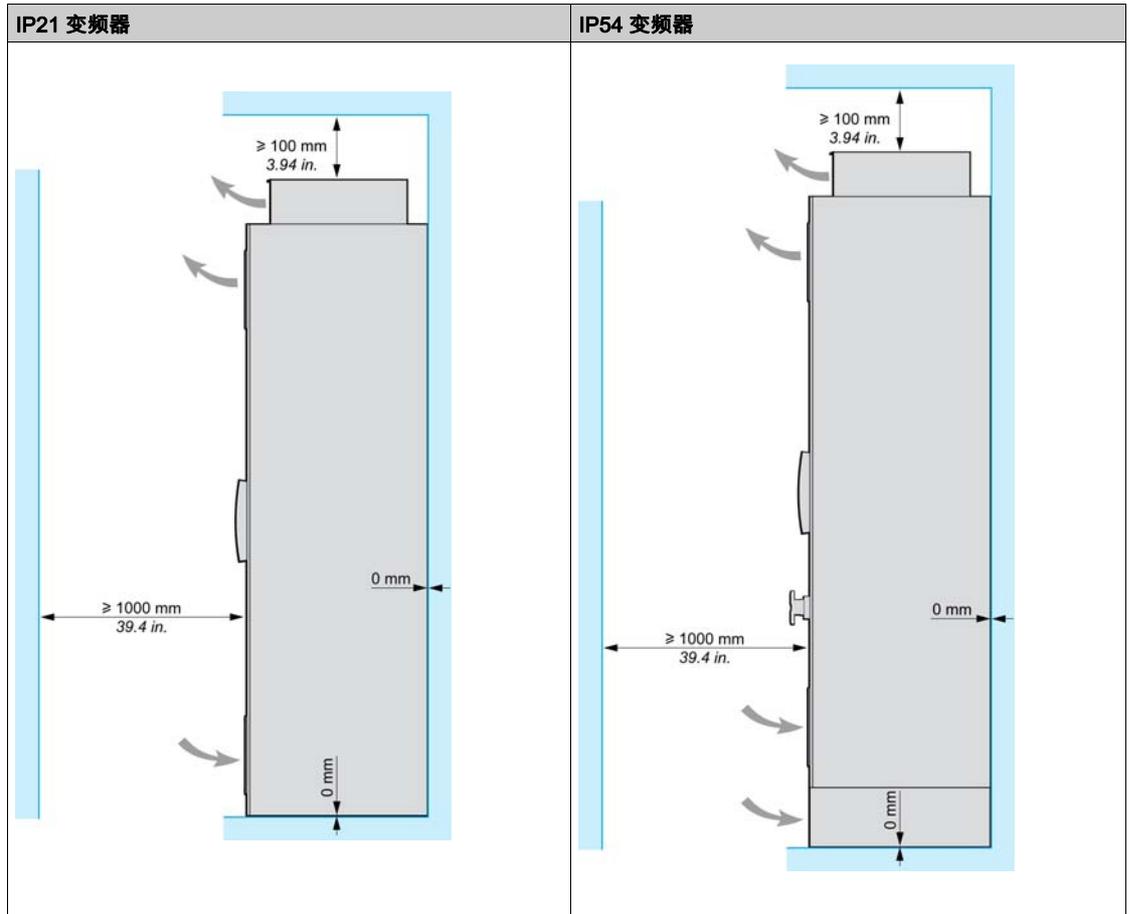

一般安装说明

- 将变频器安装在垂直位置。这是对于设备冷却的需要。
- 按照标准要求，使用 4 枚带锁紧垫圈的螺钉，根据安装步骤 (参见第 94 页) 中的表格要求将其安装在所需的安装平面上。
- 需要将垫圈与所有安装螺钉配套使用。
- 将固定螺钉拧紧。
- 请勿在热源附近安装设备。
- 避免环境影响，如高温和高湿以及灰尘、肮脏和传导气体环境。
- 遵循冷却所需的最小安装间距。
- 请勿在易燃材料上安装变频器。
- 将 ATV 御程系列落地式变频器安装在坚固且没有振动的地面上。

随附变频器和所需气流的损耗功率 - 壁挂式

产品型号	机架尺寸	损耗功率 (1)			每小时所需最小空气流速	
		强制冷却区域	自然冷却区域	总计	(m ³)	(yd ³)
		(W)	(W)	(W)		
ATV630U07M3	1	28	27	55	38	50
ATV630U15M3	1	53	29	82	38	50
ATV630U22M3	1	74	32	105	38	50
ATV630U30M3	1	104	34	137	38	50
ATV630U40M3	1	141	38	179	38	50
ATV630U07N4	1	21	26	47	38	50
ATV630U15N4	1	41	28	69	38	50
ATV630U22N4	1	60	30	90	38	50
ATV630U30N4	1	78	31	109	38	50
ATV630U40N4	1	97	33	130	38	50
ATV630U55N4	1	145	36	182	38	50
ATV630U55M3	2	179	47	226	103	135
ATV630U75N4	2	172	44	216	103	135
ATV630D11N4	2	255	51	306	103	135
ATV630U22S6X	2	31	82	113	103	135
ATV630U40S6X	2	55	84	139	103	135
ATV630U55S6X	2	74	102	176	103	135
ATV630U75S6X	2	110	105	215	103	135
ATV630D11S6X	2	152	114	266	103	135
ATV630D15S6X	2	192	136	328	103	135
ATV630U75M3	3	310	51	361	103	135
ATV630D11M3	3	452	62	514	215	281
ATV630D15N4	3	366	59	425	215	281
ATV630D18N4	3	460	67	527	215	281
ATV630D22N4	3	505	68	573	215	281
ATV630D18S6	3S	377	125	502	330	432
ATV630D22S6	3S	495	143	638	330	432
ATV630U22Y6	3Y	43	73	116	330	432
ATV630U30Y6	3Y	58	75	133	330	432
ATV630U40Y6	3Y	75	78	153	330	432
ATV630U55Y6	3Y	101	82	183	330	432
ATV630U75Y6	3Y	136	88	224	330	432
ATV630D11Y6	3Y	198	98	296	330	432
ATV630D15Y6	3Y	271	110	381	330	432
ATV630D18Y6	3Y	376	124	500	330	432
ATV630D22Y6	3Y	463	138	601	330	432
ATV630D30Y6	3Y	544	152	696	330	432
ATV630D15M3	4	486	87	573	240	314
ATV630D18M3	4	595	97	691	240	314
ATV630D22M3	4	707	107	813	240	314
ATV630D30N4	4	640	93	733	240	314
ATV630D37N4	4	796	106	902	240	314
ATV630D45N4	4	943	121	1064	240	314
ATV630D30M3	5	862	129	992	295	386

(1) 第一个值是在额定电流条件下，在变频器强制冷却区域内的功耗。第二个值为在额定电流条件下，在自然冷却区域内的功耗，可用于齐平式安装套件的安装方式时（机柜内冷热部分分开）。如果将变频器安装在标准机箱中，则应将两个值之和考虑在内。

产品型号	机架尺寸	损耗功率 (1)			每小时所需最小空气流速	
		强制冷却区域	自然冷却区域	总计	(m ³)	(yd ³)
		(W)	(W)	(W)		
ATV630D37M3	5	1141	156	1297	295	386
ATV630D45M3	5	1367	175	1542	295	386
ATV630D55N4	5	917	131	1048	295	386
ATV630D75N4	5	1369	174	1543	295	386
ATV630D90N4	5	1585	196	1781	295	386
ATV630D30S6	5S	458	159	617	406	531
ATV630D37S6	5S	592	182	774	406	531
ATV630D45S6	5S	728	205	933	406	531
ATV630D55S6	5S	965	247	1212	406	531
ATV630D75S6	5S	1206	287	1493	406	531
ATV630D37Y6	5Y	557	178	735	406	531
ATV630D45Y6	5Y	700	202	902	406	531
ATV630D55Y6	5Y	858	227	1085	406	531
ATV630D75Y6	5Y	1075	268	1343	406	531
ATV630D90Y6	5Y	1433	320	1753	406	531
ATV630D55M3	6	2091	278	2369	600	785
ATV630D75M3	6	2980	359	3339	600	785
ATV630C11N4	6	2511	309	2820	600	785
ATV630C13N4	6	2999	358	3357	600	785
ATV630C16N4	6	3507	405	3912	600	785
ATV630C22N4	7A	5030	451	5481	860	1125
ATV630C25N4	7B	5773	606	6379	1260	1648
ATV630C31N4	7B	7099	769	7868	1260	1648


(1) 第一个值是在额定电流条件下，在变频器强制冷却区域内的功耗。第二个值为在额定电流条件下，在自然冷却区域内的功耗，可用于齐平式安装套件的安装方式时（机柜内冷热部分分开）。如果将变频器安装在标准机箱中，则应将两个值之和考虑在内。

随附变频器和所需气流的损耗功率 - 落地式

产品型号 ATV630 和 ATV650	轻载运行时损耗功率		重载运行时损耗功率		每小时所需最小空气流速			
	仅限控制部分	总功率	仅限控制部分	总功率	控制部分		功率部分	
	(W)	(W)	(W)	(W)	(m ³)	(yd ³)	(m ³)	(yd ³)
C11N4F	380	2530	300	2010	140	184	580	759
C13N4F	450	3150	360	2520	140	184	580	759
C16N4F	560	4030	420	3120	140	184	580	759
C20N4F	580	4380	430	3380	140	184	1160	1518
C25N4F	730	5750	520	4340	140	184	1160	1518
C31N4F	990	7810	680	5700	140	184	1160	1518

气流冷却图 - 落地式

这些图显示冷却气流。

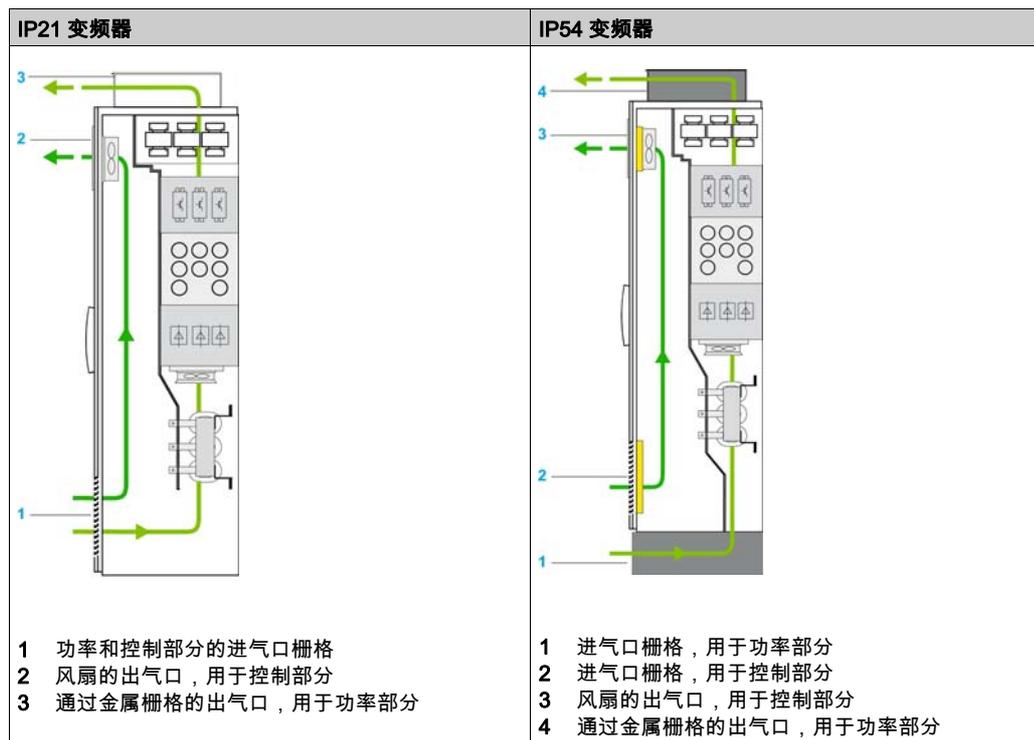


降容曲线


描述

变频器额定电流 (I_n) 的降容曲线取决于温度和开关频率的函数 (SF)。请参考“安装条件”章节 (参见第 77 页) 了解安装类型说明。


机架尺寸 1 - 200...240 V

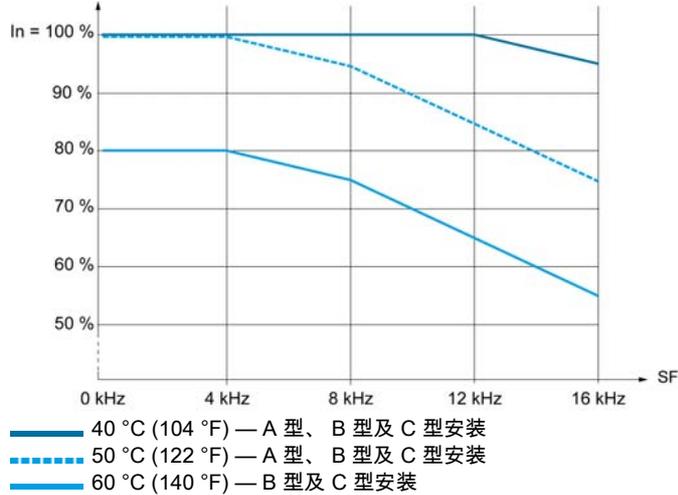


机架尺寸 1 - 380...480 V

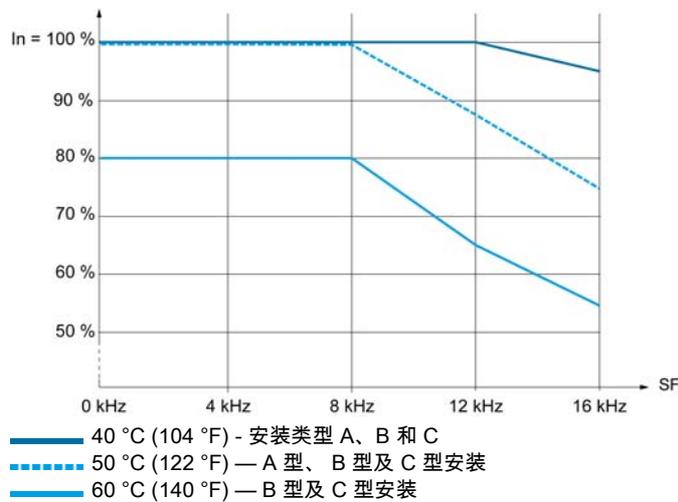


机架尺寸 2 - 200...240 V

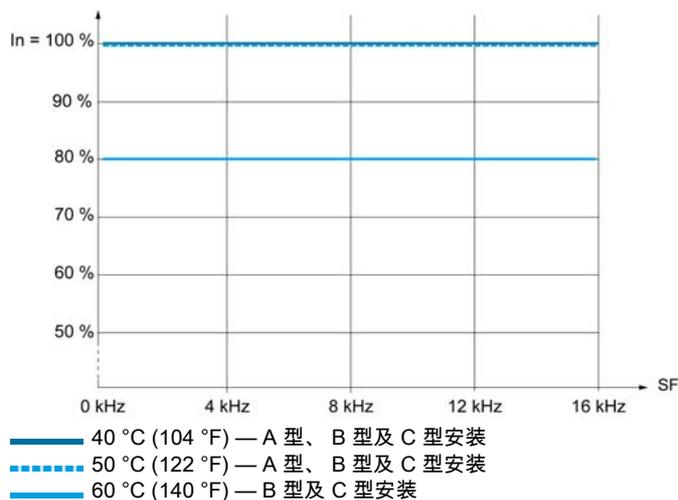


机架尺寸 2 - 380...480 V

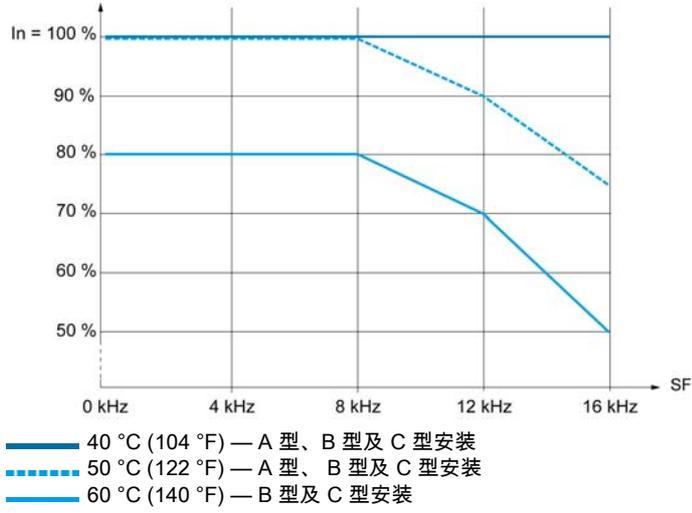


机架尺寸 2 - 600 V

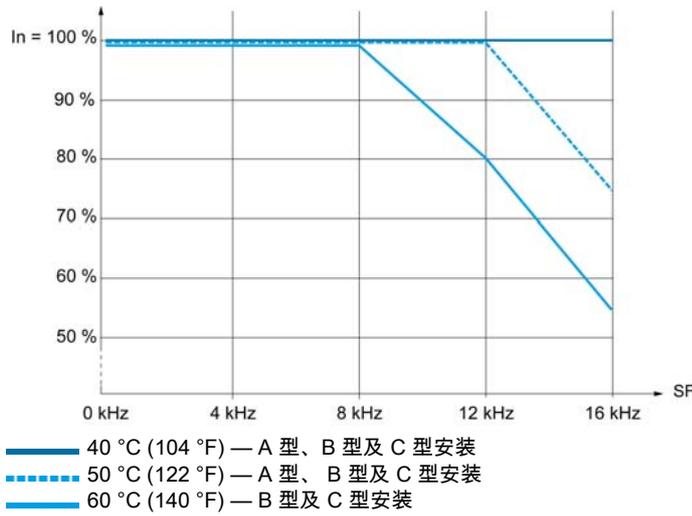


机架尺寸 3 - 200...240 V

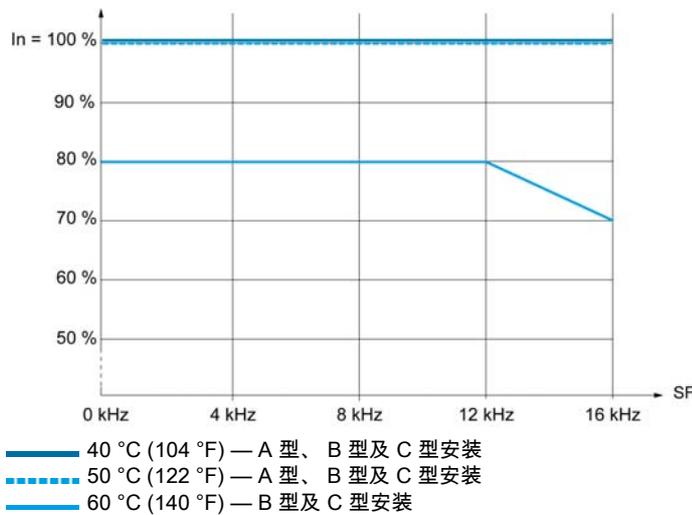


机架尺寸 3 - 380...480 V

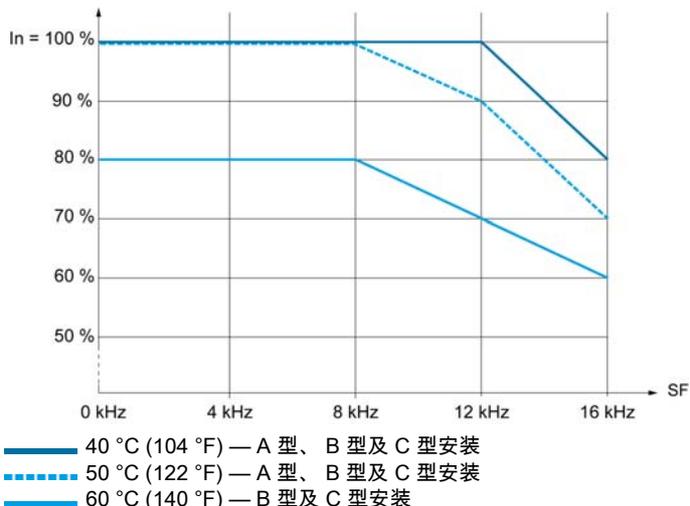


机架尺寸 3S 和 3Y — 600 V 和 500...690 V

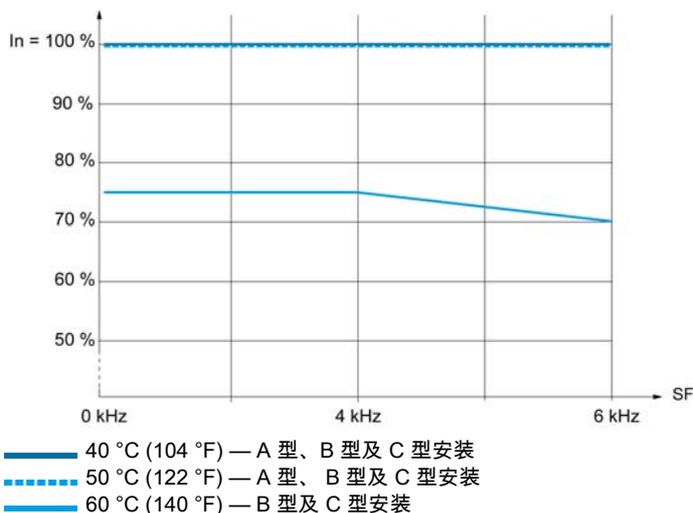


机架尺寸 4 - 200...240 V

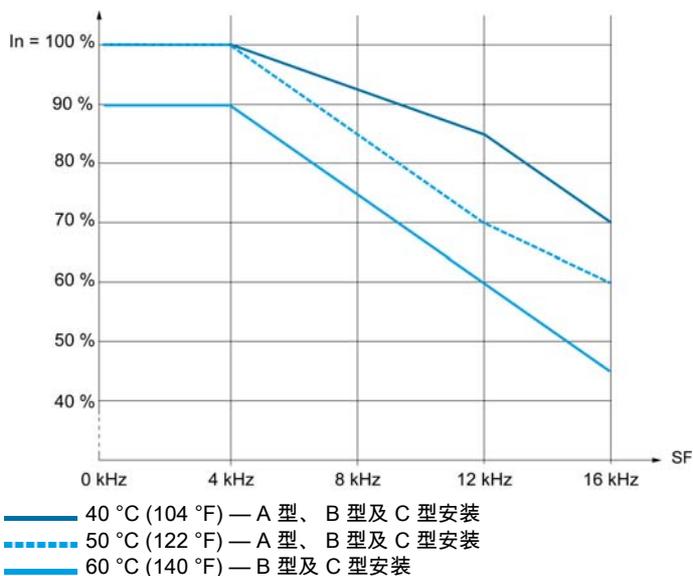


机架尺寸 4 - 380...480 V

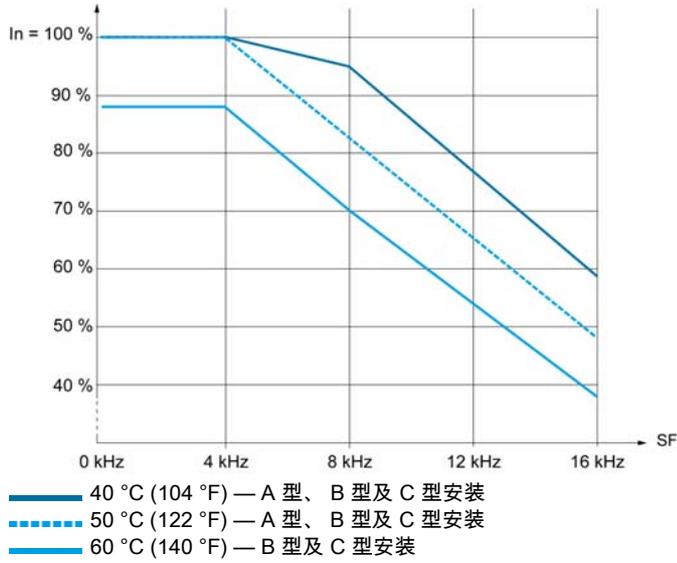


机架尺寸 5 - 200...240 V

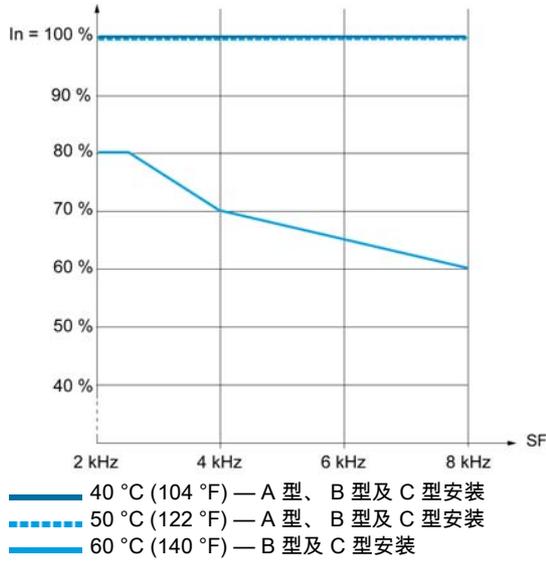


机架尺寸 5 - 380...480 V -

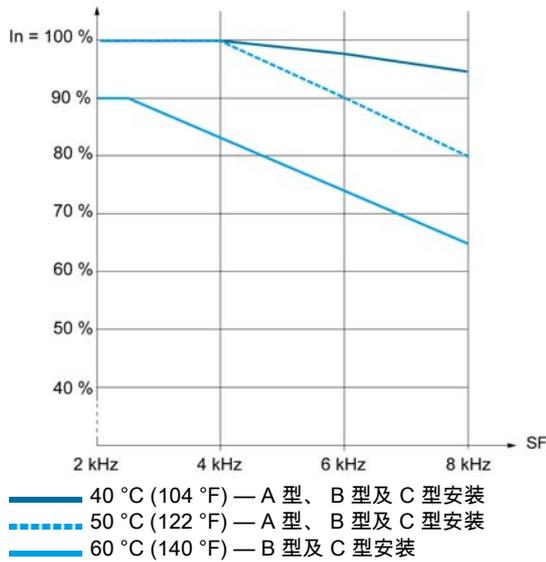


机架尺寸 5S 和 5Y — 600 V 和 500...690 V

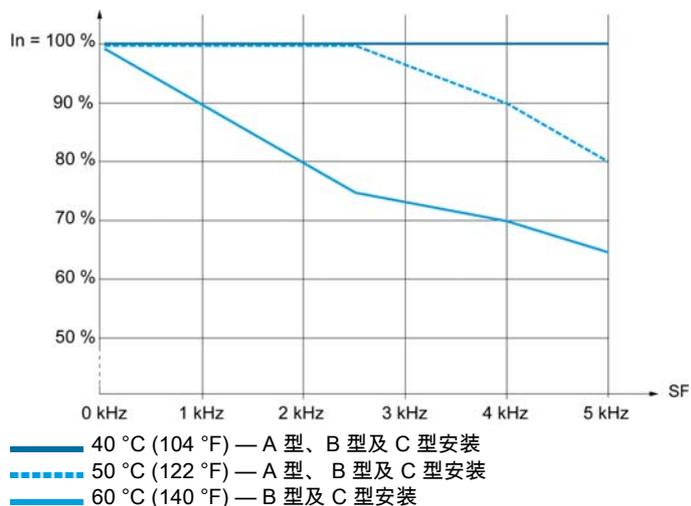


机架尺寸 6 - 200...240 V 和 380...480 V

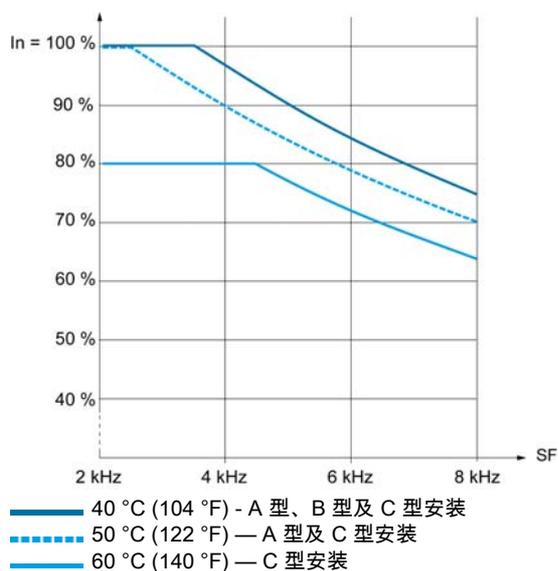


机架尺寸 7A — 380...480 V - 220 kW

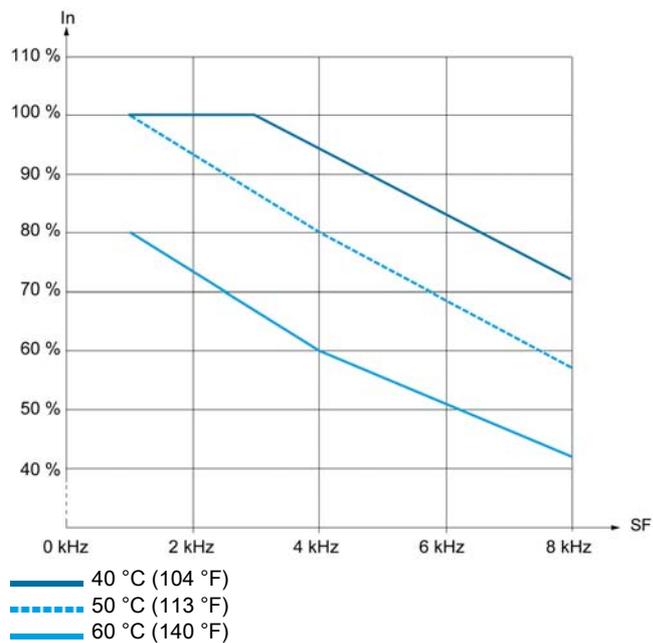


机架尺寸 7B — 380...480 V - 250 kW

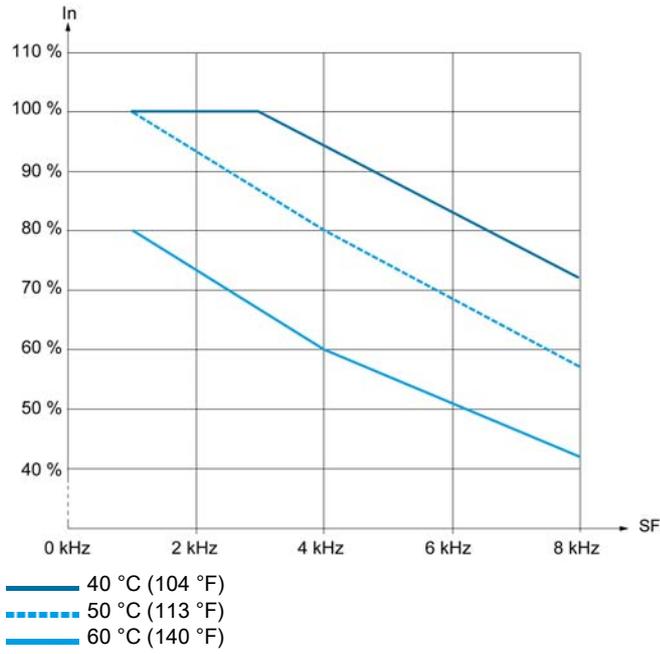


机架尺寸 7B — 380...480 V - 315 kW

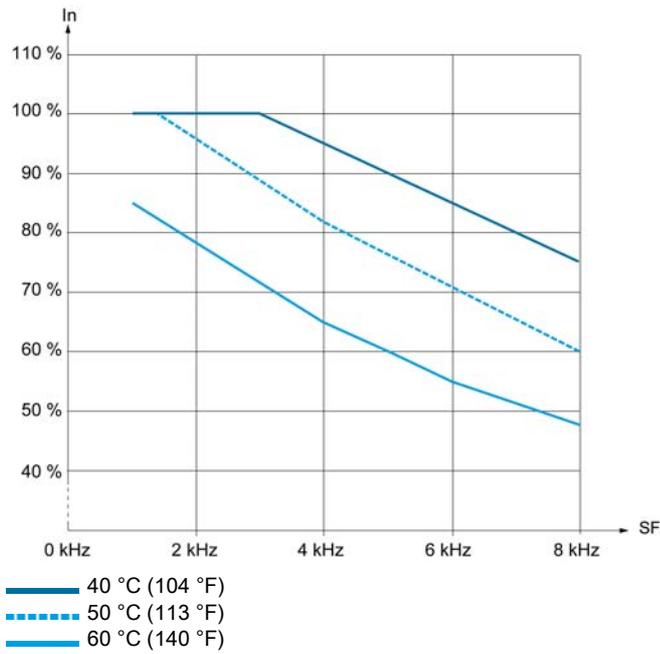


机架尺寸 A , 直至 ATV650D11N4

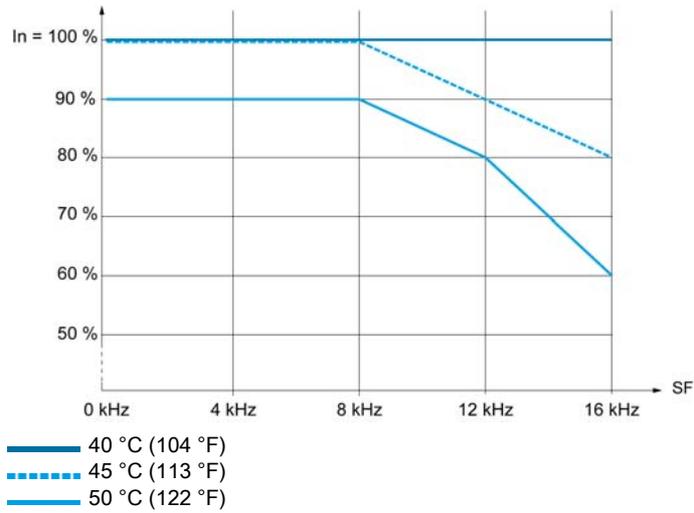


机架尺寸 A , ATV650D15N4 至 D22N4

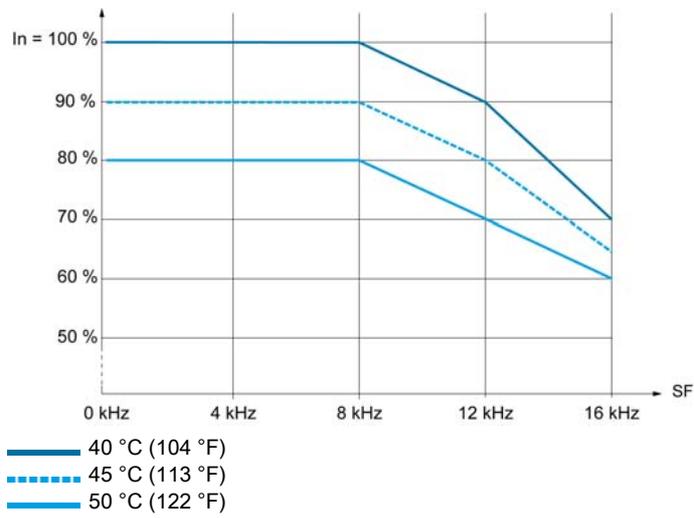


机架尺寸 B

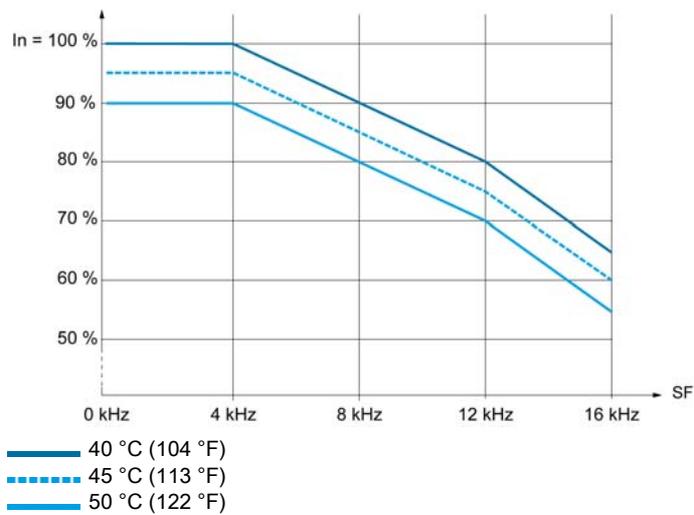


机架尺寸 C

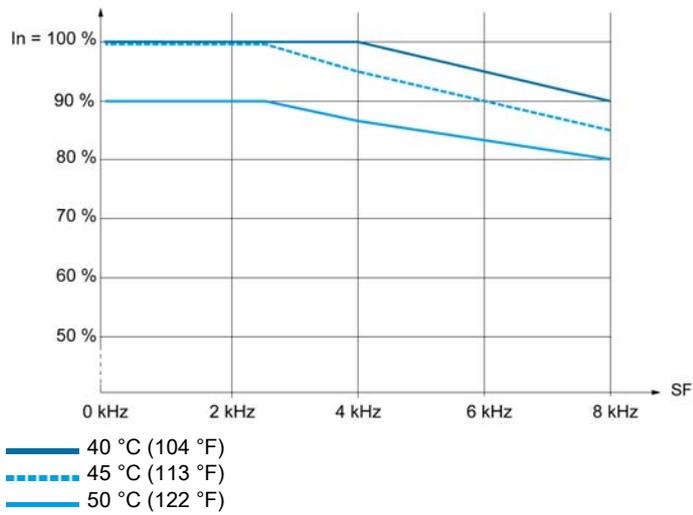

落地式变频器 - 所有机架尺寸 - 380...440 V - 轻载

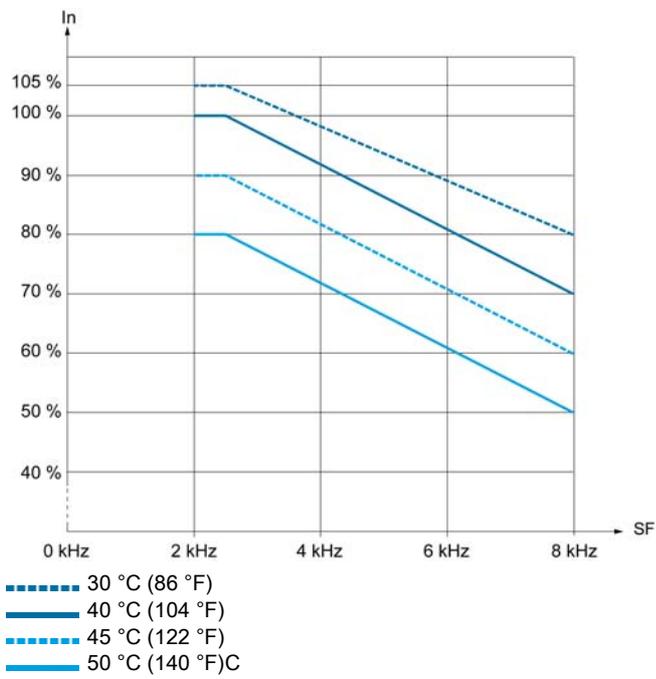

落地式变频器 - 所有机架尺寸 - 380...440 V - 重载

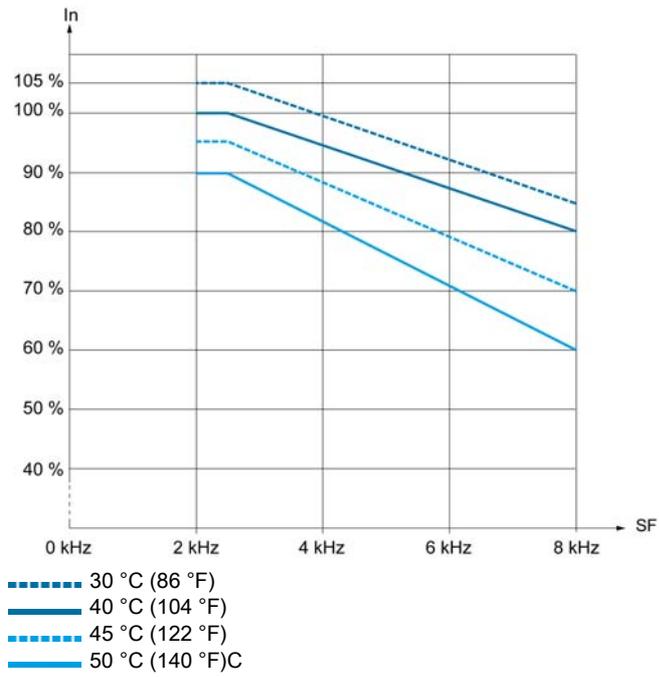


安装步骤

安装螺钉


机架尺寸	螺钉直径	孔径
1	5 mm (0.2 in)	6 mm (0.24 in)
2	5 mm (0.2 in)	6 mm (0.24 in)
3	5 mm (0.2 in)	6 mm (0.24 in)
3S	5 mm (0.2 in)	6 mm (0.24 in)
3Y	5 mm (0.2 in)	6 mm (0.24 in)
4	6 mm (0.24 in)	7 mm (0.28 in)
5	8 mm (0.31 in)	9 mm (0.35 in)
5S	8 mm (0.31 in)	9 mm (0.35 in)
5Y	8 mm (0.31 in)	9 mm (0.35 in)
6	10 mm (0.4 in)	11.5 mm (0.45 in)
7	10 mm (0.4 in)	11.5 mm (0.45 in)
A	5 mm (0.2 in)	6 mm (0.24 in)
B	8 mm (0.31 in)	9 mm (0.35 in)
C	10 mm (0.4 in)	11.6 mm (0.45 in)
FS1	12 mm (0.47 in)	13 mm (0.51 in)
FS2	12 mm (0.47 in)	13 mm (0.51 in)
FSA	10 mm (0.4 in)	12.5 mm (0.49 in)
FSB	10 mm (0.4 in)	12.5 mm (0.49 in)

机架尺寸 1 至 3 的安装步骤, 200...240 V 和 380...480 V 电源

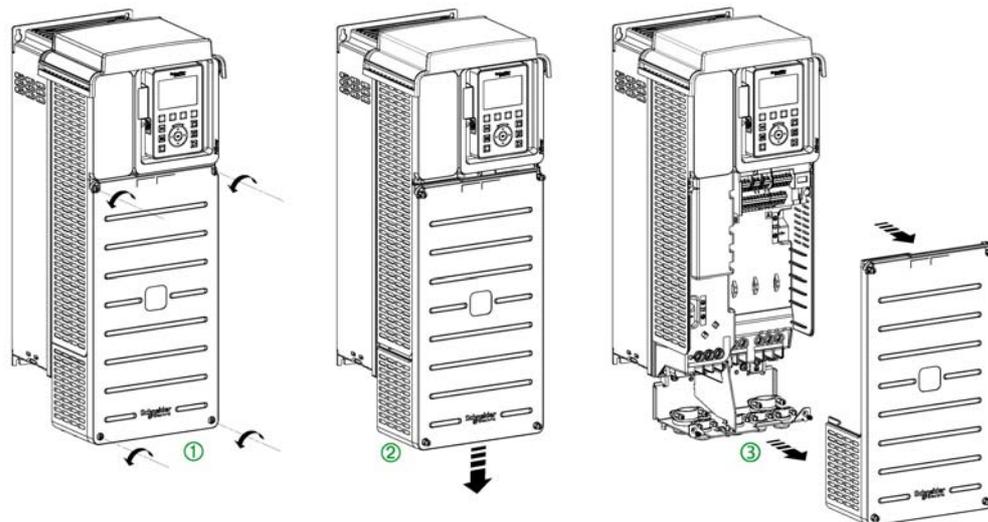

执行下列指示


步骤	操作
1	拆下连接前护盖的 4 枚螺钉
2	滑下前护盖
3	拉动前盖并将其拆下

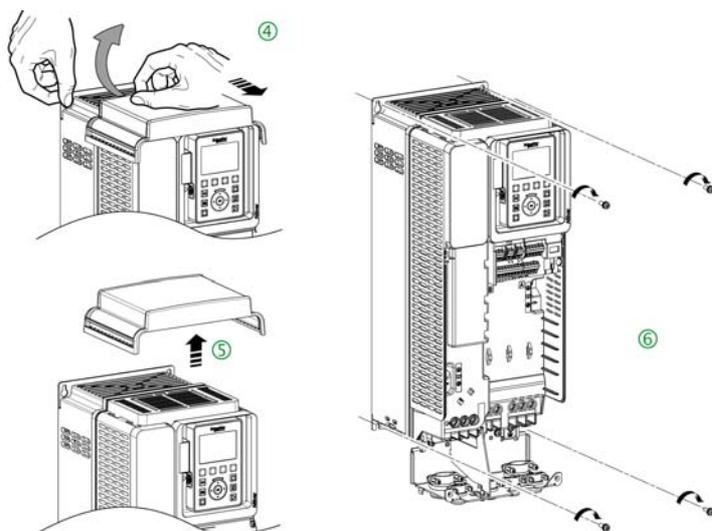

执行下列指示

步骤	操作
1	将顶盖从背部拉至前部
2	拆除顶盖
3	按照上方表格 (参见第 94 页) 所示, 使用带锁紧垫圈的螺钉将变频器固定在安装平面上。
4	重新安装顶盖以便在连线操作中或请求 IP21 保护级别时, 帮助避免金属零件落入变频器中。


机架尺寸 3S 和 5S 的安装步骤，600 V 电源

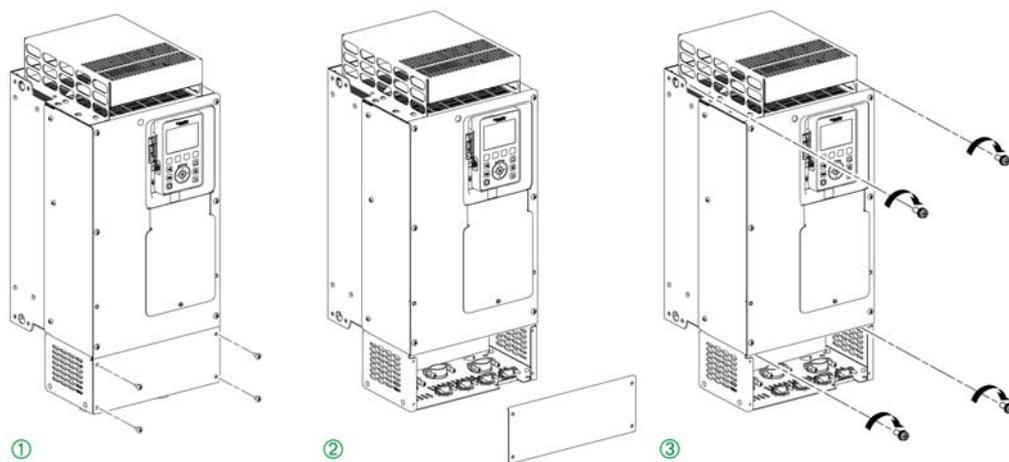

执行下列指示


步骤	操作
1	拆除连接下部前护盖的 4 枚螺钉。
2	拆除下部前护盖以对应下部固定孔进行操作。

机架尺寸 4 和 5 的安装步骤，200...240 V 和 380...480 V 电源

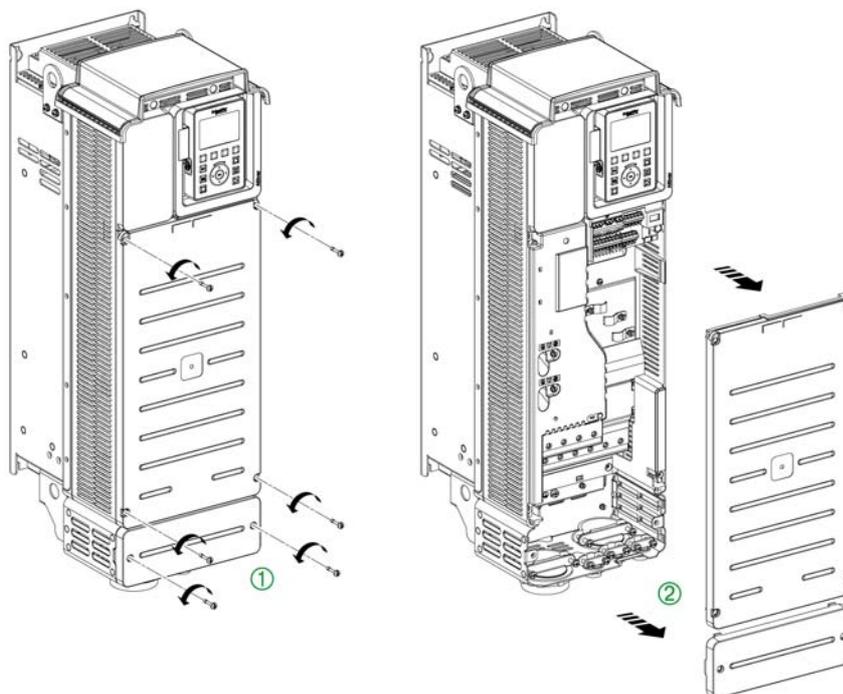

执行下列指示

步骤	操作
1	将连接前部与底部护盖的 6 枚螺钉（机架尺寸 4）或 8 枚螺钉（机架尺寸 5）卸下
2	拆除护盖

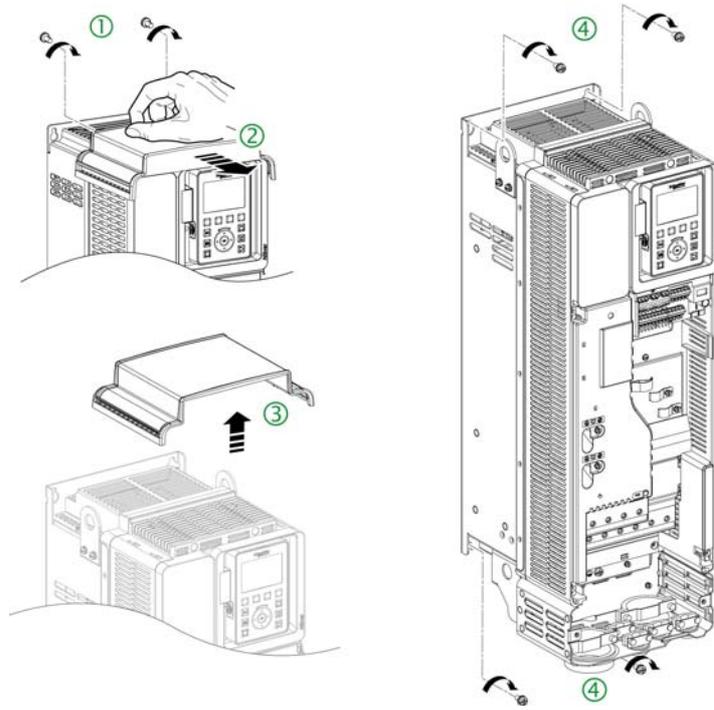

执行下列指示

步骤	操作
1	对于尺寸为 5 的产品，请卸下顶盖下方的两个螺钉
2	将顶盖从背部滑至前部
3	拆除顶盖
4	按照上方表格 (参见第 94 页) 所示，使用 4 枚带锁紧垫圈的螺钉将变频器固定在安装平面上。
5	将顶盖重新安装在变频器上。




机架尺寸 3Y、6 和 7 的安装步骤


注意： 由于下部包含可接触到的带电组件，应将这些变频器安装在机箱中或置于机箱或屏障后，这些机箱或屏障最低应满足 IEC61800-5-1 中规定的 IP2 的要求。

安装变频器不需要执行基本拆卸操作。只需按照上方表格 (参见第 94 页) 所示，使用 4 枚带锁紧垫圈的螺钉将变频器固定在支座上。

在机架尺寸 7 变频器上安装直流电抗器

应在安装变频器后但接线前执行此操作。安装过程中，确保没有液体、灰尘或导电物掉入变频器中。
按以下操作说明执行以安装直流电抗器：

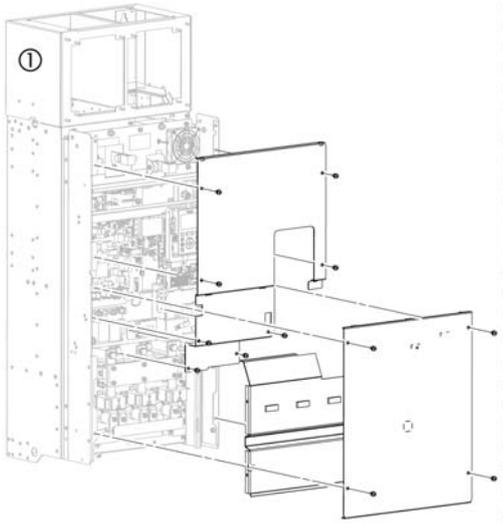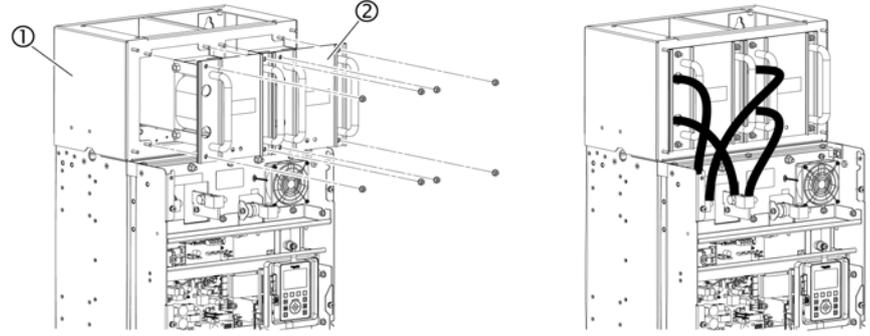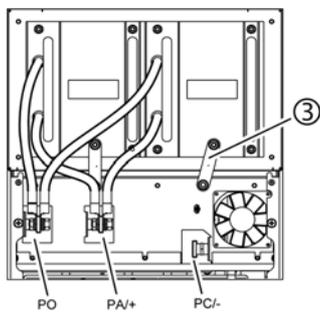步骤	操作
1	按上表所述使用 4 枚带锁紧垫圈的螺钉在变频器顶部的墙上安装直流电抗器壳体 ①。确保将壳体牢固固定在变频器上以保持通风管的 IP54 密封级别。
2	拆除前盖 
3	使用附带的 4 枚 M6 螺母在壳体 ① 上安装直流电抗器 ②。将螺母拧紧到 5.5 N·m (48.7 lb.in) 
4	使用 M12 螺钉将电抗器连接到变频器上的 PO 和 PA/+ 端子之间。将螺钉拧紧到 45 N·m (398 lb.in)  使用 M8 螺母将接地条 ③ 连接在直流电抗器壳体 ① 与变频器之间。将螺母拧紧到 13.5 N·m (119.5 lb.in)。

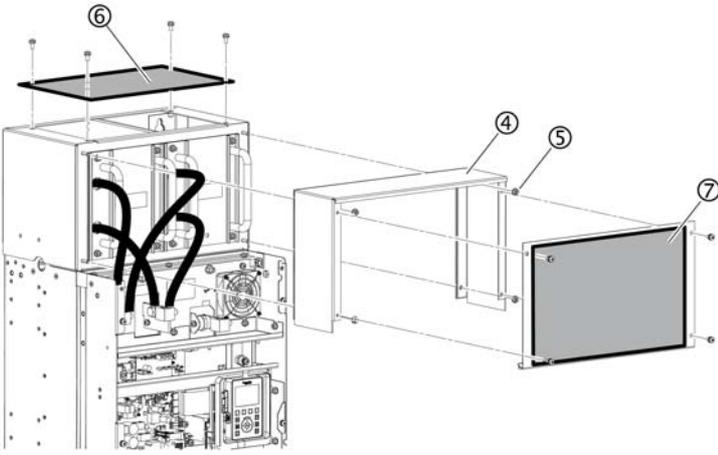步骤	操作
5	<p>将外盖 ④ 安装到壳体上并使用附带的螺母 ⑤ 固定。</p>  <p>使用提供的螺钉安装面板 ⑥ 和 ⑦。 将 M6 螺母拧紧到 5.5 N·m (48.7 lb.in.)。</p>
6	<p>装回所有变频器外盖。 将 M5 螺母拧紧到 3.5 N·m (30.9 lb.in.)。</p>

注意：

- 完成安装电抗器后，变频器顶部的保护等级为 IP31。
- 对于 ATV630.....MN 产品，不提供直流电抗器壳体。请单独订购线路电抗器。

机架尺寸 A、B 与 C 的安装步骤

安装变频器不需要执行基本拆卸操作。只需按照上方表格 (参见第 94 页) 所示，使用 4 枚带锁紧垫圈的螺钉将变频器固定在支座。

落地式变频器的安装步骤

落地式变频器的安装和装配过程在这些变频器附带的专用说明书 [NVE57369](#) 中介绍，也可从 schneider-electric.com 获取。

第4章

变频器接线

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
接线说明	102
壁挂式变频器的特定接线说明	106
落地式变频器的特定接线说明	107
落地式变频器电源部件电缆的尺寸	108
线缆长度说明	109
接线图	111
漏型/源型开关配置	114
电源接线端子的特性	116
动力部分接线	122
电磁兼容性	140
在 IT 或拐角接地系统上运行	142
断开内置 EMC 滤波器	142
控制模块端子、通讯和 I/O 端口的布局与特性	147
控制端子电气数据	149
控制部分接线	151

接线说明

常规说明

整个安装过程都必须在未施加电压的情况下进行。

危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

变频器系统可能会因为不正确的接线、不正确的设置、不正确的数据或其它错误而执行意外运动。

警告

未预期的设备操作

- 按照 EMC 要求小心安装接线。
- 请勿使用未知的和不合适的设置或数据操作本产品。
- 执行全面调试。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

警告

输入端与输出端的意外事件

输入与输出功能取决于选择的操作模式和相关参数的设置。

- 仅当操作区域内无人或无障碍物时才能启动系统。
- 确认参与操作的所有人员可及范围内都有功能正常的急停按钮。
- 请勿使用未知的设置或数据操作变频器系统。
- 确认接线适合于设置。
- 除非完全了解参数以及修改将造成的所有影响，否则，切勿修改参数。
- 调试时，小心运行测试以检查所有工作状态、工作条件和可能的错误情况。
- 预期电机在非预期方向发生移动或出现振荡。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

危险

起火或电击危险

- 导线截面和扭矩必须符合本文中提供的规格。
- 如果使用多股绞合电缆来连接 25 Vac 以上的电压，则必须使用环形电缆接线片或线箍，具体取决于连接。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

本产品的漏电电流高于 3.5 mA。如果保护接地连接断开，则触摸本产品时，则可能会产生危险的接触电流。

危险

高漏电电流导致电击

- 确认遵守所有地方与国家电气规范要求，以及所有与整个变频器系统接地相关的其他适用法规。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

警告

对过电流保护不充分

- 必须使用额定值正确的过电流保护设备。
- 使用变频器随附附录中指定的熔断器。
- 请勿将产品连接至短路电流额定值 (SCCR) 超过变频器随附附录中指定允许值的线路电源。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

线缆特征

只能使用具有以下特征的电缆...

- 适用于机架尺寸为 1 至 5S 的变频器的电源端子的硬绞合线
- 75°C (167°F) 下的绝缘体热电阻最小。

如果变频器与电机之间的电缆长度超过 150 米 (492 英尺)，则应加装输出滤波器 (更多详情请查阅产品目录)。

使用屏蔽电缆符合 IEC 61800-3 标准中的 C2 类或 C3 类要求，使用正弦滤波器的情况除外。在这种情况下，可使用非屏蔽电机电缆。

在共模模式下为了限制电流，使用共模输出滤波器 (磁铁氧体)，从而减少电机绕组中的循环电流。

可将标准线性容抗电缆与 ATV 御程系列配套使用。使用较低线性容抗的电缆可提高电缆长度性能。

使用过电压限制功能[电机电压限幅] $5 \mu L$ ，可增加电缆长度，同时降低转矩性能 (请参阅编程手册 [EAV64318](#))。

动力部分电缆剥皮长度

目录编号与机架尺寸 [°]		电缆剥皮长度	
		输入	输出
		mm (in.)	mm (in.)
ATV630U07M3...U40M3	[1]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV630U07N4...U55N4	[1]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV630U55M3	[2]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV630U75N4...D11N4	[2]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV630U22S6X...U75S6X, D11S6X...D15S6X	[2]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV630U22Y6...U75Y6, D11Y6...D15Y6	[3Y]	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)
ATV630U75M3...D11M3	[3]	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)
ATV630D15N4...D22N4	[3]	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)
ATV630D18S6, D22S6	[3S]	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)
ATV630D18Y6...D30Y6	[3Y]	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)
ATV630D15M3...D22M3	[4]	26 ± 2 (1.02 ± 0.08)	26 ± 2 (1.02 ± 0.08)
ATV630D30N4...D45N4	[4]	26 ± 2 (1.02 ± 0.08)	26 ± 2 (1.02 ± 0.08)
ATV630D30M3...D45M3	[5]	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)
ATV630D55N4...D90N4	[5]	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)
ATV630D30S6...D75S6	[5S]	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)
ATV630D37Y6...D90Y6	[5Y]	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)	32 ± 3 (1.26 ± 0.12)
ATV650U07N4...D11N4	[A]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV650U07N4E...D11N4E	[A]	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)	11 ± 1 (0.43 ± 0.04)
ATV650D15N4、D18N4、D22N4	[A]	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)
ATV650D15N4E...D22N4E	[A]	17 ± 2 (0.67 ± 0.08)	20 ± 2 (0.79 ± 0.08)
ATV650D30N4, D37N4, D45N4	[B]	26.2 ± 2 (1.03 ± 0.08)	26.2 ± 2 (1.03 ± 0.08)
ATV650D30N4E, D37N4E, D45N4E	[B]	21.5 ± 2.5 (0.85 ± 0.1)	21.5 ± 2.5 (0.85 ± 0.1)
ATV650D55N4, D75N4, D90N4	[C]	32 ± 3 (1.27 ± 0.12)	32 ± 3 (1.27 ± 0.12)
ATV650D55N4E, D75N4E, D90N4E	[C]	32 ± 3 (1.27 ± 0.12)	32 ± 3 (1.27 ± 0.12)

控制部分

警告

意外的设备操作

仅使用指定的屏蔽双绞线连接数字与模拟输入和输出。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

- 确保控制电路远离电源电路。对于逻辑与模拟输入/输出，使用绞距在 25...50 mm (1 英寸和 2 英寸) 之间的屏蔽双绞线。
- 建议使用电缆端子，可从以下位置获取：www.schneider-electric.com

漏电保护装置

可以将直流电引入此变频器的保护接地导线。如果使用漏电保护装置 (RCD / GFCI) 或漏电监测器 (RCM) 防止其他直接或间接接触，则必须使用以下特定类型。

警告

可以将直流电引入保护接地导线

- 对连接到单相和中性导线的单相变频器使用 A 型漏电保护装置 (RCD / GFCI) 或漏电监测器 (RCM)。
- 对未连接到单相和中性导线的三相设备和单相设备，使用 B 型漏电保护装置 (RCD / GFCI) 或漏电监测器 (RCM)，此设备已批准用于变频器并且对所有类型的电流敏感。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

使用漏电保护设备的更多条件：

- 变频器在通电时漏电流较高。使用具有响应延迟的漏电保护装置 (RCD / GFCI) 或漏电监测器 (RCM)。
- 必须过滤高频电流。

选择一个集成以下功能的合适型号：

- 高频电流滤波器
- 有助于防止因上电时的寄生电容负载而导致上游设备触发的时间延迟。该延时不适用于 30mA 设备；在此情况下，应选择具有抗噪触发性能的设备。

由于在标准操作期间会有大量电流泄漏，我们建议选择至少 300 mA 的设备。

如果安装条件需要小于 300 mA 的漏电保护装置，则可以按照 IT 系统部分的运行 (参见第 142 页) 中的说明，通过更改 IT 开关位置 (变频器尺寸 5S 和 5Y) 或拆除螺钉 (变频器尺寸 1...7) 来使用小于 300 mA 的漏电保护装置。

如果设备配有多个变频器，请为每台变频器提供一个“漏电保护装置”。

设备接地

注意

因不正确接线造成的损坏

- 在打开与配置本产品之前，应确认其接线正确。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

危险

因接地不充分造成的电击

- 确认遵守所有地方与国家电气规范要求，以及所有与整个变频器系统接地相关的其他适用法规。
- 在通电之前，首先对变频器系统接地。
- 保护接地导线的横截面必须符合相关标准。
- 请勿将导管用作保护接地导线；在导管内使用保护的接地导线。
- 请勿将屏蔽线缆视作保护的接地导线。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

按照接地线缆一章中的说明将接地螺钉拧紧。

壁挂式变频器的特定接线说明

连接说明

本产品的漏电电流高于 3.5 mA。如果保护接地连接断开，则触摸本产品时，则可能会产生危险的接触电流。

⚠️ ⚠️ 危险

高漏电电流导致电击


- 确认遵守所有地方与国家电气规范要求，以及所有与整个变频器系统接地相关的其他适用法规。
- 如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。**

⚠️ 警告

对过电流保护不充分

- 必须使用额定值正确的过电流保护设备。
 - 使用变频器随附附录中指定的熔断器。
 - 请勿将产品连接至短路电流额定值 (SCCR) 超过变频器随附附录中指定允许值的线路电源。
- 不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

- 确保接地电阻小于或等于 1 欧姆。
- 将多个变频器接地时，您必须将每个变频器直接接地，如上图所示。
- 请勿将接地线形成回路或将它们串联在一起。

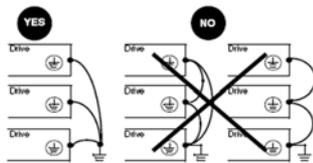

落地式变频器的特定接线说明

保护接地

机壳内有一个带标记的端子（长条），用于连接保护导体。另外，还有一个带标记的端子（长条）用于连接电机的保护接地。

本产品的漏电电流高于 3.5 mA。如果保护接地连接断开，则触摸本产品时，则可能会产生危险的接触电流。




高漏电电流导致电击

- 确认遵守所有地方与国家电气规范要求，以及所有与整个变频器系统接地相关的其他适用法规。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

连接说明



- 检查保护接地的电阻是否等于或小于 0.1 Ω 。
- 当需要将多个换流器连接到保护接地时，必须将每一个换流器直接连接到这个保护接地，如上图所示。

落地式变频器电源部件电缆的尺寸

电缆横截面

电源接线端子的特性一章中提供的电缆横截面尺寸建议值是多芯铜电缆在具有最高环境温度 40°C (104°F) 的大气中测量的参考值。注意不同的环境条件和当地法规。

主电源电缆的尺寸

⚠ 警告	
因主电源的额定值错误而导致过载	
<ul style="list-style-type: none">● 正确安装具有额定值的上游主电源熔断器或断路器。● 评估上游主电源熔断器和横截面以电源电缆的长度时，请考虑可用的短路电流（在附录 EAV64300 中提供）。● 如果所需的短路不可用，则提高变压器的功率。	
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。	

作为标配，落地式变频器带半导体熔断器 (参见第 74 页)。

主电源电缆的类型

电缆类型	描述
	具有扇形导线和减少保护导线的三相电缆。 注意： 验证 PE 导线是否符合 IEC 61439-1 的要求。
	具有圆形导线和减少保护导线的三相电缆。 注意： 验证 PE 导线是否符合 IEC 61439-1 的要求。

电机电缆的尺寸

⚡ ⚠ 危险	
因电机电缆过载而导致电击	
只能使用对称电机电缆（如标准 IEC 60034-25 中所述）。	
如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。	

电机电缆尺寸经过测量，适合最大持续电流。它们适用于 0...100 Hz（最高达 300 Hz，由于趋肤效应，电缆损耗增加约 25 %）。

IGBT 模块会造成高频干扰，随着电机电缆长度的增加，接地电位会越来越低。因此会增加对电源的线路传导干扰。如果电机的电缆过长，电源滤波器的衰减长度将不足并超过允许的干扰限制。

电机电缆类型

电缆类型	描述
	具有 3 相导线的对称屏蔽电缆，PE 导线  和屏蔽层对称分布。 注意： 验证 PE 导线是否符合 IEC 61439-1 的要求。 示例：2YSLCY-JB
	具有 3 相导线的对称屏蔽电缆，同心 PE 导线  作为屏蔽层。 注意： 验证 PE 导线是否符合 IEC 61439-1 的要求。 示例：NYCY / NYCWY
	具有圆形导线和减少保护导线的三相电缆。 注意： 如果屏蔽层不符合 IEC 61439-1 的要求，将需要单独的 PE 导线。

线缆长度说明

长线缆长度的后果

当变频器与电机配套使用时，快速开关晶体管与长电机线缆组合甚至会导致峰值电压达到直流母线电压的两倍。这种高电压会导致电机绕组绝缘提前老化，从而造成电机故障。

过电压限制功能将会允许线缆长度增加，同时降低转矩性能。

电机电缆的长度

由于存在允许的电源干扰、允许的电机过电压、出现的轴承电流和允许的热损失，变频器与电机之间的距离有限制。


最大距离主要取决于使用的电机（绝缘材料）、使用的电机电缆类型（屏蔽/非屏蔽）、电缆铺设（电缆通道、地下安装...）以及使用方案。

电机的动态电压负载

电机端子上的过电压源自电机电缆的反射。基本上，电机可以承受长度 10 米的电机电缆的可测量电压峰值。电机电缆的长度增加，过电压值也会增加。

变频器输出端的操作冲击的陡边越陡会导致电机负载越大。电压的转换速率通常超过 5 kV/μs，但它会随电机电缆的长度增加而降低。

使用常规变频器时具有过电压和转换速率的电机负载

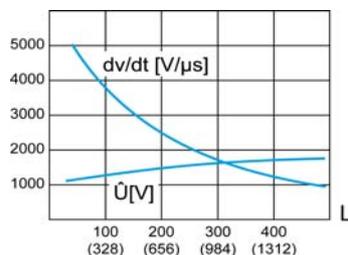

L 以米（英尺）为单位的电机电缆长度

纠正措施概览

可采取多种简单的措施帮助延长电机使用寿命。

- 适用于速度变频器应用的电机规格 (应当明确 IEC60034-25 B 或 NEMA MG1 Part 31) 。
- 集成有电压反射叠加软件抑制功能的变频器规格。
请参考 Altivar Process ATV630、ATV650、ATV660 编程手册 [EAV64318](#) 中的[电压限幅选项] S_{OP} 参数。
- 减小至电机与变频器之间最小距离。
- 使用无屏蔽电缆。
- 减小变频器开关频率 (建议减小至 2.5 kHz。)

符合 IEC60034-25 的壁挂式变频器预防性措施

预防性措施将取决于电机特点与线缆长度。

电机线缆长度 (无屏蔽线缆)	符合 IEC60034-25 的电机	不符合 IEC60034-25 的电机
1 m (3 ft) < L < 50 m (164 ft)	无需滤波器	dV/dt 滤波器
50 m (164 ft) < L < 100 m (328 ft)	无需滤波器	正弦滤波器
100 m (328 ft) < L < 300 m (984 ft)	无需滤波器	正弦滤波器
300 m (984 ft) < L < 500 m (1640 ft)	dV/dt 滤波器	正弦滤波器
500 m (1640 ft) < L < 1000 m (3281 ft)	正弦滤波器	正弦滤波器

注意： 当出于防止出现过电压情况下的计算线缆长度时，屏蔽线缆应算作非屏蔽线缆长度的两倍。例如，如果屏蔽线缆的实际长度为 100 m (328 ft)，则在计算时应当视作等于 200 m (656 ft) 长度标准线缆。


注意： FS 变频器配备有标准输出滤波器。对于长度超过 300 m (984 ft) 的电机电缆，请参阅 ATV660 变频器范围。

其它信息

有关详细技术信息，请参考 www.schneider-electric.com 上的以下白皮书 *An Improved Approach for Connecting VSD and Electric Motors*([998-2095-10-17-13AR0 EN](#))。

接线图


控制模块接线图

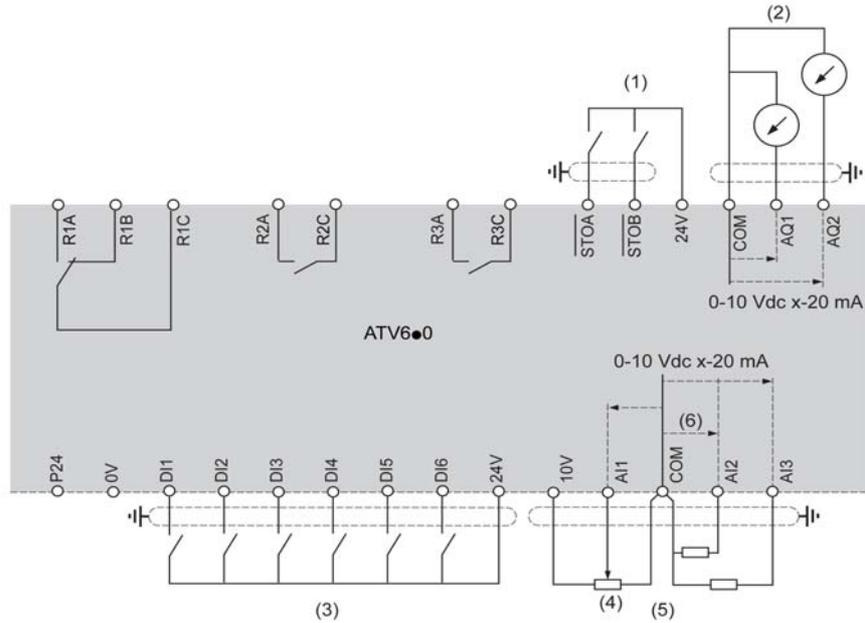

(1) STO 安全扭矩关闭, (2) 模拟输出, (3) 数字输入, (4) 参考电位计 (如SZ1RV1002), (5) 模拟输入

三相电源 - 无安全功能的带线路接触器的图解 STO

连接图符合 ISO13849 标准中的类别 1、IEC/EN 61508 标准中的容量 SIL1、IEC/EN 60204-1 标准中的停止类别 0 的要求。

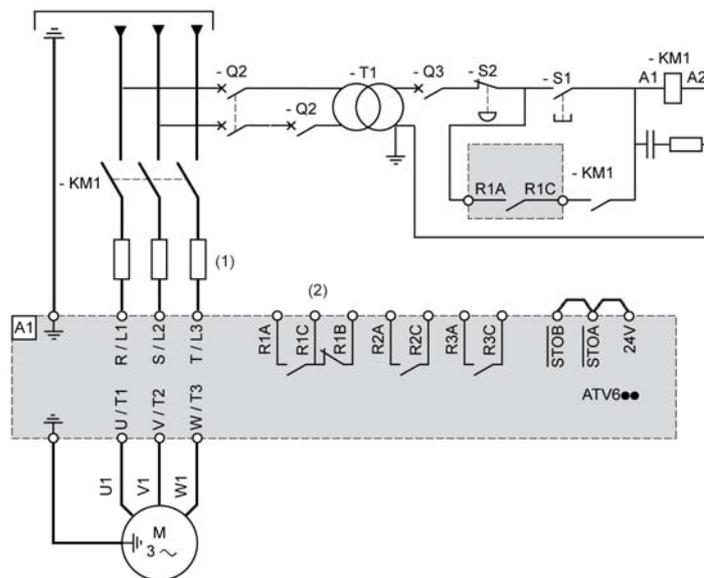

(1) 线路电抗器 (使用时)。
 (2) 当检测到错误时, 将继电器输出 R1 设置为操作状态故障, 以关闭产品。

三相电源 - 带下游接触器的接线图

如果在变频器与电机之间的下游接触器仍处于开启状态时执行运行命令，则变频器输出端可能存在剩余电压。关闭下游接触器触点时，这可能造成电机速度的错误估算。电机速度的错误估算可能导致设备意外运行或设备损坏。

此外，如果在变频器与电机之间的下游接触器开启时仍启用功率级，则变频器输出端可能存在过电压。


警告

设备意外运行或设备损坏

如果在变频器与电机之间使用下游接触器，则请验证以下情况：

- 必须在执行运行命令前关闭电机与变频器之间的接触器。
- 在电机与变频器之间的接触器开启时不得启用功率级。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

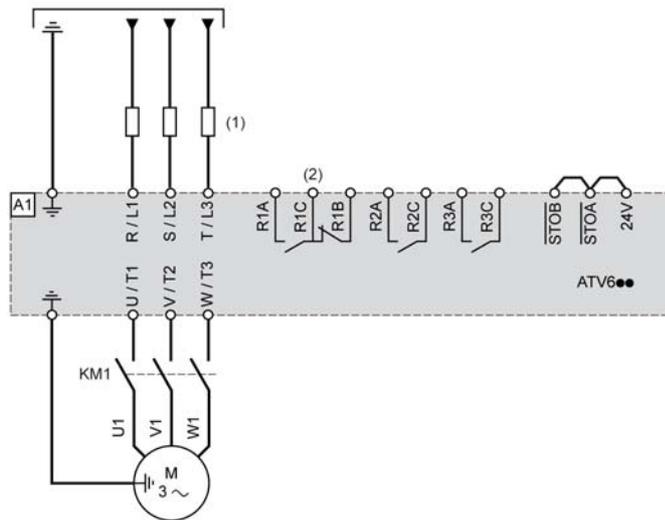


- (1) 线路电抗器（使用时）。
(2) 故障继电器触点，用于远程通知变频器状态。

安全功能 STO

与 STO 安全功能激活相关的所有详细信息都可在 ATV600 Embedded Safety Function Manual [EAV64334](#) 中找到。


传感器连接

可在端子 AI2 或 AI3 上连接 1 个或 3 个传感器。

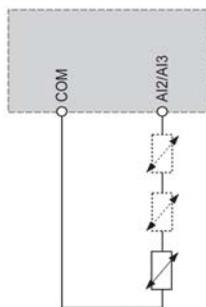

落地式变频器电路图

下图显示了变频器的典型布线。

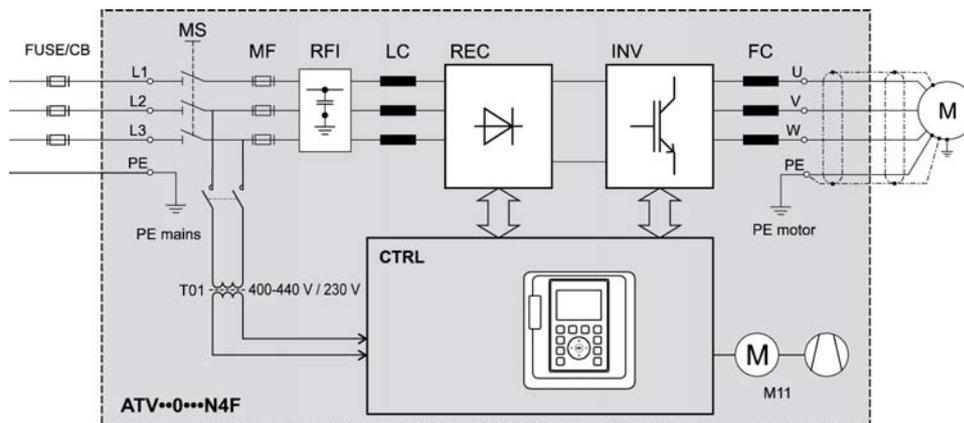

ATV0***N4F** ATV 御程系列落地式变频器

FUSE/CB 用于保护电源电缆的外部预熔保险丝或断路器

MS 内置主开关，可在打开位置锁定（只适用于 IP54 变频器）

T01 控制变压器 400 / 230 V AC

MF 用于短路切断（如果电子保护设备未正常工作）的 aR 保险丝

RFI 内置 RFI 滤波器，根据 EN 61800-3 在工业环境中使用属于 C3 类别

LC 用于减少直流链引起的电源电流谐波的线路电抗器

REC 整流器模块

INV 换流器模块

FC 用于减少电机电压负载的 dv/dt 滤波器扼流圈

CTRL 包含控制块和更多控制组件的控制面板

M11 机箱门上的风扇

如果内部断路器断开，将不提供内部风扇。如果门未完全闭合，冷却系统将不会正常运行。这可能导致变频器触发过热错误。

注意

变频器系统过热和损坏

- 确认可在机柜内操作的断路器在运行期间始终闭合。
- 确认机柜挡门在运行期间始终关闭。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意：有关落地式变频器的详细接线图，请与 Schneider Electric 服务部门联系。

漏型/源型开关配置

警告

未预期的设备操作


- 如果变频器设置为 SK 或 EXT，请勿将 0 V 端子接地或者连接至保护接地。
- 确认不会出现由于信号线损坏等原因造成的为漏型逻辑配置的数字输入意外接地。
- 应遵循 NFPA 79 和 EN 60204 中关于控制电路接地正确规范的所有适用标准与指令。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。


开关用于按照可编程控制器输出的技术调整逻辑输入的运行。如需接入开关，遵循接入控制端子程序步骤 (参见第 151 页)。开关位于控制端子下方 (参见第 147 页)。

- 如果使用带 PNP 晶体管的 PLC 输出，应将开关设置为“源型”(工厂设置)。
- 如果使用带 PNP 晶体管的 PLC 输出，应将开关设置为“外部”。


切换设置为 SRC (源型) 位置，将使用输入电源给逻辑输入供电

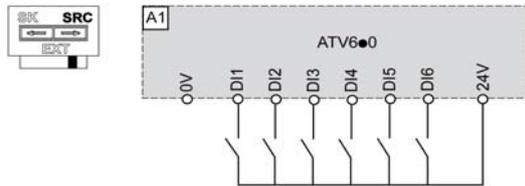


切换设置为 SRC (源型) 位置，将使用外部电源给逻辑输入供电

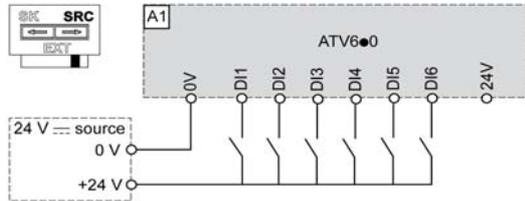

切换设置为 SK (漏型) 位置，将使用输出电源给逻辑输入供电

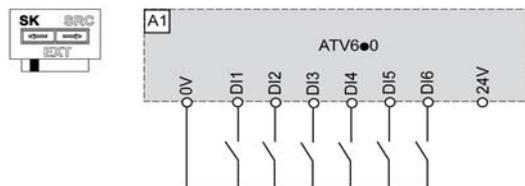

切换设置为 EXT (外部) 位置, 将使用外部电源给逻辑输入供电

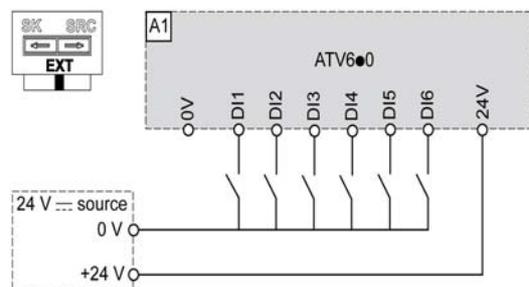

注意：

- 默认情况下, 24 Vdc 终端下也连接 STO 输入。如果关闭外部电源, 将触发 STO 功能。
- 要避免在开启产品时触发 STO 功能, 必须预先开启外部电源。


电源接线端子的特性

接地线缆

输入与输出的接地线缆的横截面与输入和输出线缆的横截面相同。保护接地线缆的最小横截面积为 10 mm² (AWG 8)，对于 AL 电缆，则为 16 mm² (AWG 6)。

符合机架尺寸的紧固力矩

- 机架尺寸 1...3 : 2.5 N·m (22.1 lb.in)
- 机架尺寸 3S : 12 N·m (106.2 lb.in)
- 机架尺寸 3Y :
 - ATV•30U22Y6...U75Y6、ATV•30D11Y6 : 3 N·m (26.5 lb.in)
 - ATV•30D15Y6、D18Y6 : 5.4 N·m (47.8 lb.in)
 - ATV•30D22Y6、D30Y6 : 12 N·m (106.2 lb.in)
- 机架尺寸 4 : 5 N·m (44.2 lb.in)
- 机架尺寸 5 : 10 N·m (40.14 kg.in)
- 机架尺寸 5S 和 5Y41 N·m (362.89 lb.in)
- 机架尺寸 6 :
 - ① : 27 N·m (239 lb.in)
 - ② : 13.5 N·m (119.5 lb.in)

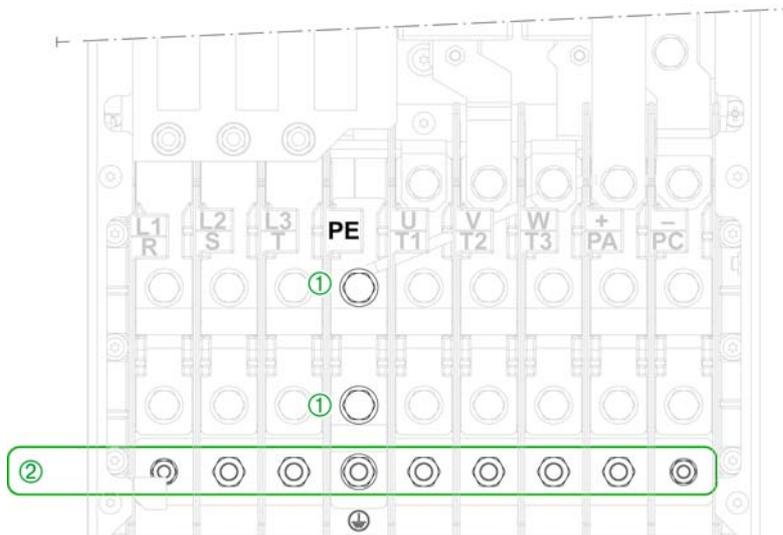

- 机架尺寸 7 : 37.5...50.8 N·m (332...449 lb.in)

机架尺寸 1

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
U07••、U15••、 U22••、U30N4、 U40N4	2.5 (14)	6 (10)	1.3 (11.5)	2.5 (14)	6 (10)	1.3 (11.5)
U55N4, U30M3	2.5 (14)	6 (10)	1.3 (11.5)	4 (12)	6 (10)	1.3 (11.5)
U40M3	4 (12)	6 (10)	1.3 (11.5)	6 (10)	6 (10)	1.3 (11.5)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 2

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
U22S6X...U75S6X D11S6X...D15S6X D11N4	6 (10)	6 (10)	1.8 (15.6)	6 (10)	10 (8)	1.8 (15.6)
U75N4	4 (12)	6 (10)	1.8 (15.6)	6 (10)	10 (8)	1.8 (15.6)
U55M3	6 (10)	6 (10)	1.8 (15.6)	10 (8)	10 (8)	1.8 (15.6)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 3

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D15N4, D18N4, U75M3	10 (8)	16 (6)	3.5 (30.4)	10 (8)	16 (6)	3.5 (30.4)
D22N4, D11M3	10 (8)	16 (6)	3.5 (30.4)	16 (6)	16 (6)	3.5 (30.4)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 3S

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D18S6, D22S6	10 (8)	10 (8)	12 (106.2)	10 (8)	10 (8)	12 (106.2)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 3Y

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
U22Y6...U75Y6, D11Y6	4 (12)	10 (8)	3 (26.5)	4 (12)	10 (8)	3 (26.5)
D15Y6, D18Y6	6 (10)	10 (8)	5.4 (47.7)	6 (10)	10 (8)	5.4 (47.7)
D22Y6, D30Y6	10 (8)	10 (8)	12 (106.2)	10 (8)	10 (8)	12 (106.2)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 4

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D30N4, D15M3	25 (4)	50 (1)	5 (44.3)	25 (4)	50 (1)	5 (44.3)
D37N4, D18M3	35 (3)	50 (1)	5 (44.3)	35 (3)	50 (1)	5 (44.3)
D45N4, D22M3	35 (2)	50 (1)	5 (44.3)	50 (1)	50 (1)	10 (88.5)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 5

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	最小值至最大值	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D55N4	70 (1/0)	120 (250MCM)	10 (88.5)	70 (1/0)	120 (250MCM)	10 (88.5)
D30M3	70 (1/0)	120 (250MCM)	10 (88.5)	70 (2/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)
D75N4	95 (3/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)	95 (3/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)
D37M3	70 (2/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)	95 (3/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)
D90N4, D45M3	120 (4/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)	120 (250MCM)	120 (250MCM)	18 (159.3)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 5S

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	最小值至最大值	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D30S6	16 (6)	50 (1/0)	11.3 (100)	16 (6)	50 (1/0)	41 (360)
D37S6, D45S6	25 (4)	50 (1/0)	11.3 (100)	25 (4)	50 (1/0)	41 (360)
D55S6	35 (2)	50 (1/0)	11.3 (100)	35 (2)	50 (1/0)	41 (360)
D75S6	50 (1/0)	50 (1/0)	11.3 (100)	50 (1/0)	50 (1/0)	41 (360)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 5Y

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	最小值至最大值	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D37Y6	25 (4)	50 (1/0)	11.3 (100)	25 (4)	50 (1/0)	41 (360)
D45Y6, D55Y6	25 (4)	50 (1/0)	11.3 (100)	25 (4)	50 (1/0)	41 (360)
D75Y6	35 (2)	50 (1/0)	11.3 (100)	35 (2)	50 (1/0)	41 (360)
D90Y6	50 (1/0)	50 (1/0)	11.3 (100)	50 (1/0)	50 (1/0)	41 (360)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 6

注意：

- 如果与孔式接头一起使用：选择标准为与螺钉 M10 兼容，宽度 24 mm (0.94 in.)，符合 DIN 46234 标准。
- 如果与接线片一起使用：选择标准为与标准电缆接线片兼容，符合 DIN 46234 标准。还可使用接线片套件 DZ2FH6 和 DZ2FH1，可从以下位置获取：schneider-electric.com

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
C11N4	2 x 50 (2 x 1/0)	3 x 120 (2 x 300MCM)	27 (239)	2 x 50 (2 x 1/0)	3 x 120 (2 x 300MCM)	27 (239)
C13N4, D55M3	2 x 70 (2 x 2/0)	3 x 120 (2 x 300MCM)	27 (239)	2 x 70 (2 x 2/0)	3 x 120 (2 x 300MCM)	27 (239)
C16N4, D75M3	2 x 95 (2 x 3/0)	3 x 120 (2 x 300MCM)	27 (239)	2 x 95 (2 x 3/0)	3 x 120 (2 x 300MCM)	27 (239)
(*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 7A 和 7B

ATV630	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
C22N4	2 x 150 (2 x 350MCM)	2 x 150 (2 x 350MCM)	41 (360)	2 x 150 (2 x 350MCM)	2 x 150 (2 x 350MCM)	41 (360)
C25N4, C31N4	4 x 185 (3 x 350MCM)	4 x 185 (3 x 350MCM)	41 (360)	4 x 185 (3 x 350MCM)	4 x 185 (3 x 350MCM)	41 (360)
(*) 端子的最大横截面						

机架尺寸 A

ATV650	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
U07N4...U55N4	4 (12)	6 (10)	1.3 (11.5)	4 (12)	6 (10)	1.3 (11.5)
U07N4E...U55N4E	4	6	2.1 (18.3)	4	6	1.3 (11.5)
只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。 (*) 端子的最大横截面						

ATV650	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
U75N4	4 (12)	6 (10)	1.8 (15.6)	6 (10)	10 (8)	1.8 (15.6)
U75N4E	4	6	2.1 (18.3)	6	10	1.8 (15.6)
D11N4	6 (10)	6 (10)	1.8 (15.6)	6 (10)	10 (8)	1.8 (15.6)
D11N4E	6	6	2.1 (18.3)	6	10	1.8 (15.6)
D15N4, D18N4	10 (8)	16 (6)	3.5 (30.4)	10 (8)	16 (6)	3.5 (30.4)
D15N4E, D18N4E	10	16	4.5 (40)	10	16	3.5 (30.4)
D22N4	10 (8)	16 (6)	3.5 (30.4)	16 (6)	16 (6)	3.5 (30.4)
D22N4E	10	16	4.5 (40)	16	16	3.5 (30.4)

只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。
(*) 端子的最大横截面

机架尺寸 B

ATV650	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D30N4	25 (4)	50 (1)	5 (44.3)	25 (4)	50 (1)	5 (44.3)
D30N4E	25	50	22.6 (200)	25	50	5 (44.3)
D37N4	25 (4)	50 (1)	5 (44.3)	35 (3)	50 (1)	5 (44.3)
D37N4E	25	50	22.6 (200)	35	50	5 (44.3)
D45N4	35 (3)	50 (1)	5 (44.3)	35 (2)	50 (1)	5 (44.3)
D45N4E	35	50	22.6 (200)	35	50	5 (44.3)

只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。
(*) 端子的最大横截面

机架尺寸 C

ATV650	电源端子 (L1, L2, L3)			输出端子 (U, V, W)		
	线缆的横截面积		拧紧转矩	线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小	最大 (*)	额定	最小	最大 (*)	额定
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	N.m (lb.in)
D55N4	50 (1)	120 (250MCM)	10 (88.5)	70 (1/0)	120 (250MCM)	10 (88.5)
D55N4E	70	95	22.6 (200)	70	120	10 (88.5)
D75N4	70 (2/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)	95 (3/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)
D75N4E	95	95	22.6 (200)	95	120	18 (159.3)
D90N4	95 (3/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)	120 (4/0)	120 (250MCM)	18 (159.3)
D90N4E	95	95	22.6 (200)	120	120	18 (159.3)

只能使用带有硬绞合线的单芯电缆。
(*) 端子的最大横截面

落地式变频器 - 轻载

ATV•30 和 ATV•50	电源端子 (L1, L2, L3)		输出端子 (U, V, W)	
	线缆的横截面积 (单位: mm ²)		线缆的横截面积 (单位: mm ²)	
	建议	最大 (*)	建议	最大 (*)
C11N4F	1 x (3 x 150 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 120 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)

(*) 端子的最大横截面

ATV•30 和 ATV•50	电源端子 (L1, L2, L3)		输出端子 (U, V, W)	
	线缆的横截面积 (单位 : mm ²)		线缆的横截面积 (单位 : mm ²)	
	建议	最大 (*)	建议	最大 (*)
C13N4F	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 150 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)
C16N4F	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 95 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 95 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)
C20N4F	2 x (3 x 120 mm ²) 或 3 x (3 x 70 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	2 x (3 x 120 mm ²) 或 3 x (3 x 70 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)
C25N4F	2 x (3 x 185 mm ²) 或 3 x (3 x 95 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	2 x (3 x 150 mm ²) 或 3 x (3 x 95 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)
C31N4F	3 x (3 x 150 mm ²) 或 4 x (3 x 95 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	2 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)
(*) 端子的最大横截面				

落地式变频器 - 重载

ATV•30 和 ATV•50	电源端子 (L1, L2, L3)		输出端子 (U, V, W)	
	线缆的横截面积 (单位 : mm ²)		线缆的横截面积 (单位 : mm ²)	
	建议	最大 (*)	建议	最大 (*)
C11N4F	1 x (3 x 150 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 150 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)
C13N4F	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 150 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)
C16N4F	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 150 mm ²) 或 2 x (3 x 70 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 120 mm ²)
C20N4F	2 x (3 x 95 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	1 x (3 x 185 mm ²) 或 2 x (3 x 95 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)
C25N4F	2 x (3 x 120 mm ²) 或 3 x (3 x 70 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	2 x (3 x 120 mm ²) 或 3 x (3 x 70 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)
C31N4F	3 x (3 x 150 mm ²) 或 4 x (3 x 95 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	2 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)	3 x (3 x 185 mm ²) 或 4 x (3 x 120 mm ²)
(*) 端子的最大横截面				

动力部分接线


接入机架尺寸为 1 至 3 的端子，200...240 V、380...480 V 和 600 V 电源

⚡ ⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

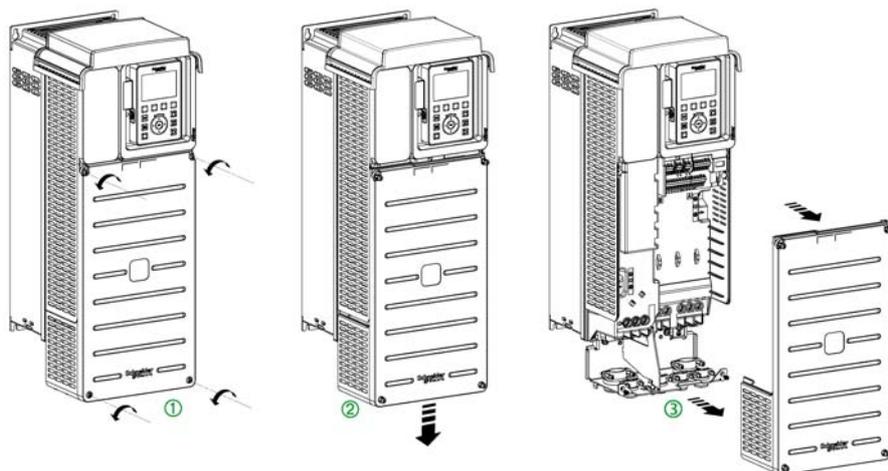

按照下列说明接入机架尺寸为 1 到 3 的变频器上的端子

步骤	操作
1	拆下连接前护壳的 4 枚螺钉
2	滑下前护盖
3	拆除前护盖
4	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 1.5 N·m / 13.3 lb-in。


接入机架尺寸为 3S 和 5S 的端子，600 V 电源

⚡ ⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

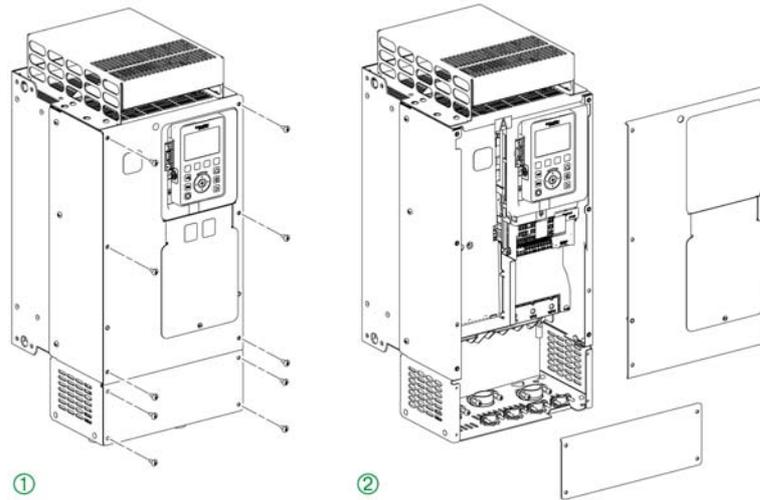

按照下列说明接入机架尺寸为 3S 和 5S 的变频器上的端子

步骤	操作
1	拆下连接前护壳的 10 枚螺钉
2	拆除前盖
3	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 1.5 N·m / 13.3 lb-in。


接入机架尺寸为 3Y 和 5Y 的端子，500...690 V 电源

⚠️ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

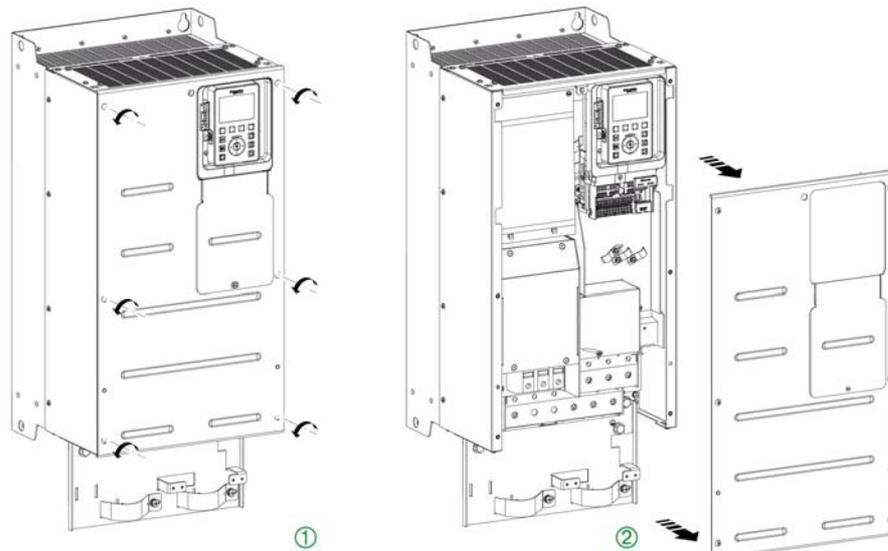

按照下列说明接入机架尺寸为 3Y 和 5Y 的变频器上的端子

步骤	操作
1	拆下连接护壳的 6 枚螺钉
2	拆除前护盖
3	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 1.5 N·m / 13.3 lb-in。


接入机架尺寸为 4 与 5 的端子

⚡ ⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

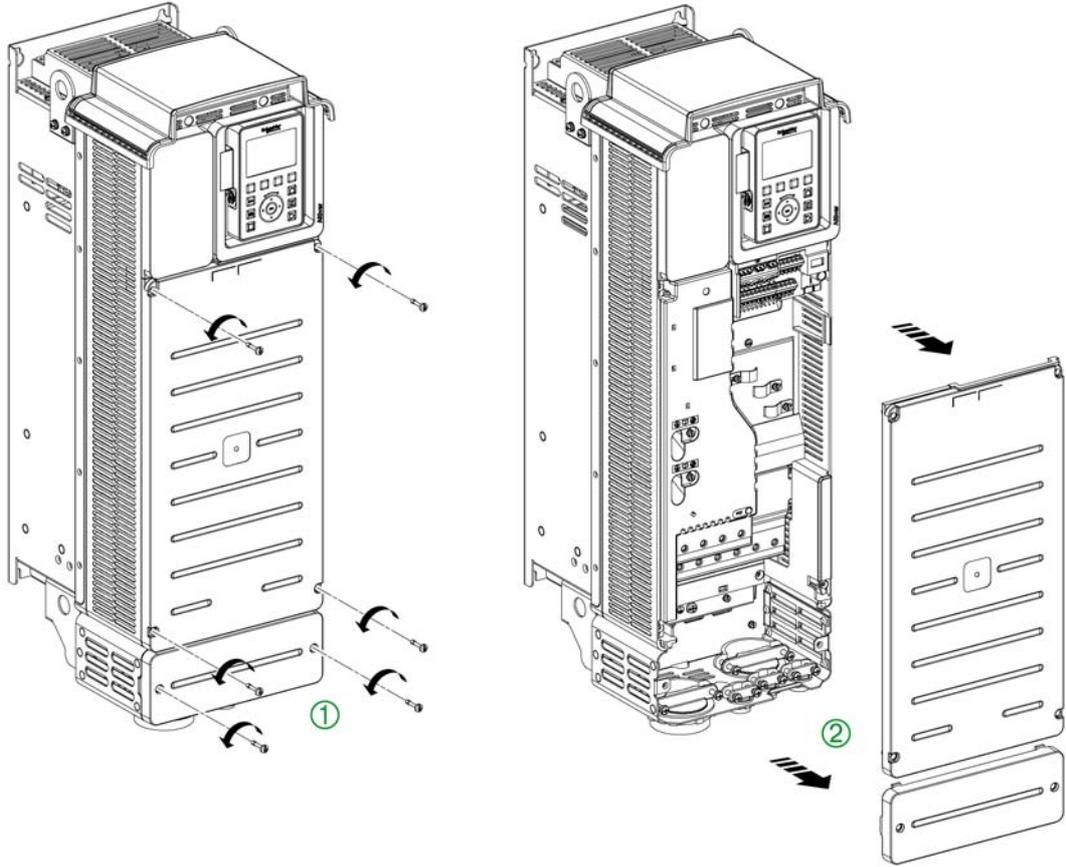

按照下列说明接入机架尺寸为 4 与 5 的变频器上的端子

步骤	操作
1	将连接前部与底部护盖的 6 枚螺钉 (机架尺寸 4) 或 8 枚螺钉 (机架尺寸 5) 卸下
2	拆除护盖
3	完成接线时... <ul style="list-style-type: none"> ● 重新装上动力端子罩盖 ● 重新安装前护盖 拧紧前护盖螺钉以... <ul style="list-style-type: none"> ● 1.1 N·m / 9.7 lb-in , 适用于机架尺寸 4 ● 2.6 N·m / 23 lb-in , 适用于机架尺寸 5


接入机架尺寸为 6 的端子

⚠ ⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

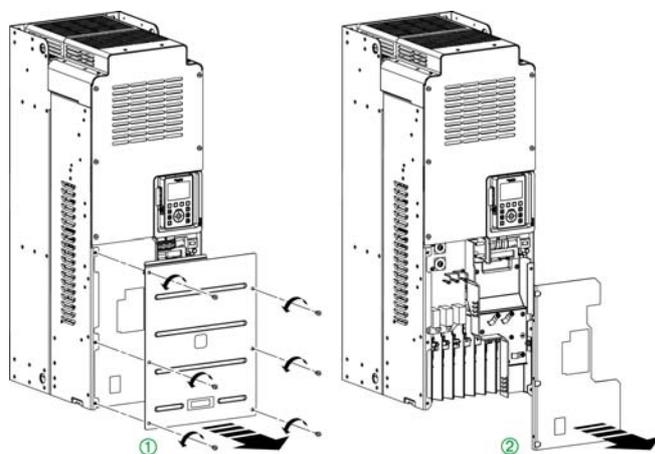

按照下列说明接入机架尺寸为 6 的变频器上的端子


步骤	操作
1	松开固定底部前盖的 6 枚螺钉，然后将其拆下
2	拆除端子罩盖
3	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 3.3 N·m / 29.3 lb-in。

⚡ ⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

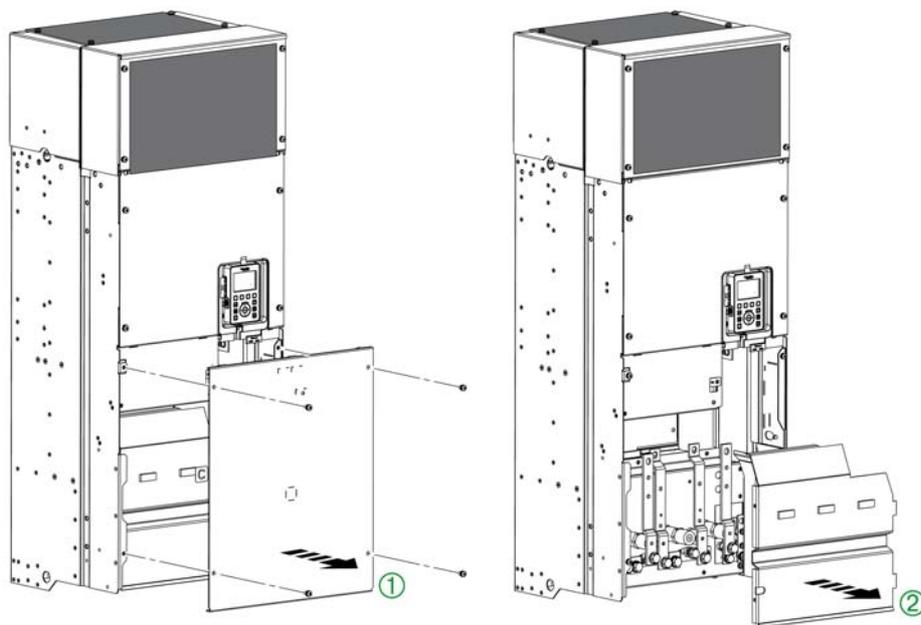

按照下列说明接入机架尺寸为 7 的变频器上的端子

步骤	操作
1	松开固定底部前盖的 4 枚螺钉，然后将其拆下
2	拆除端子罩盖
3	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 4.2 N•m / 37.17 lb-in。

接入机架尺寸为 A 的端子

⚠ ⚠ 危险


电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

按照下列说明接入机架尺寸为 A 的变频器上的端子

步骤	操作
1	拧松连接壳体的 4 枚锁紧螺钉
2	拆除前护盖
3	将其连接至壳体左侧或右侧
4	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 1.5 N·m / 13.3 lb-in。

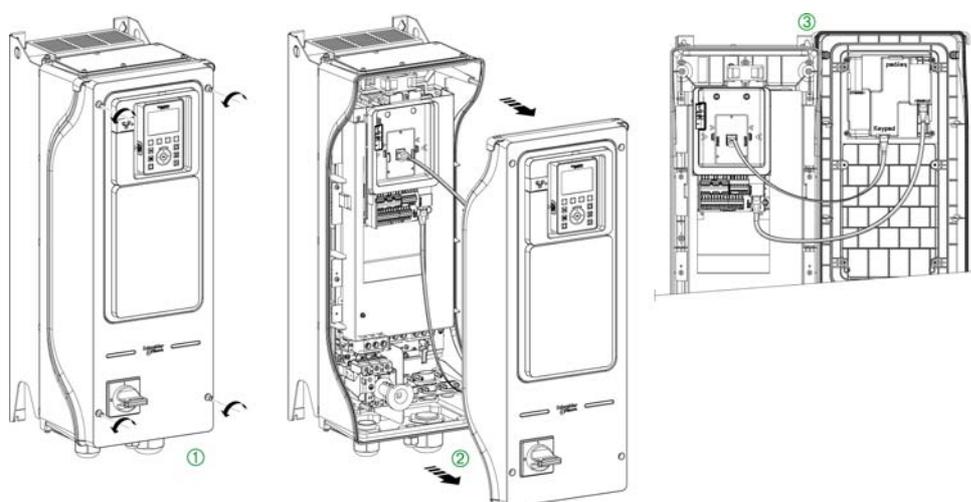

接入机架尺寸为 B 与 C 的端子

⚡ ⚠ 危险


电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

按照下列说明接入机架尺寸为 B 与 C 的变频器上的端子

步骤	操作
1	拆下连接壳体的螺钉
2	打开前护盖
3	完成接线后重新装上前护盖。将螺钉拧紧到 1.5 N•m / 13.3 lb-in。

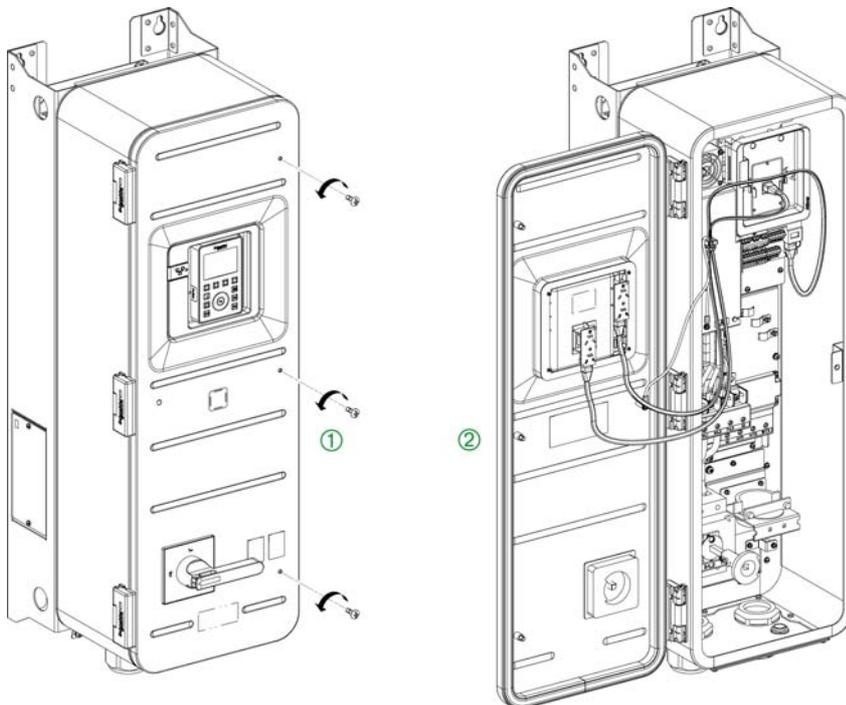


⚠ ⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

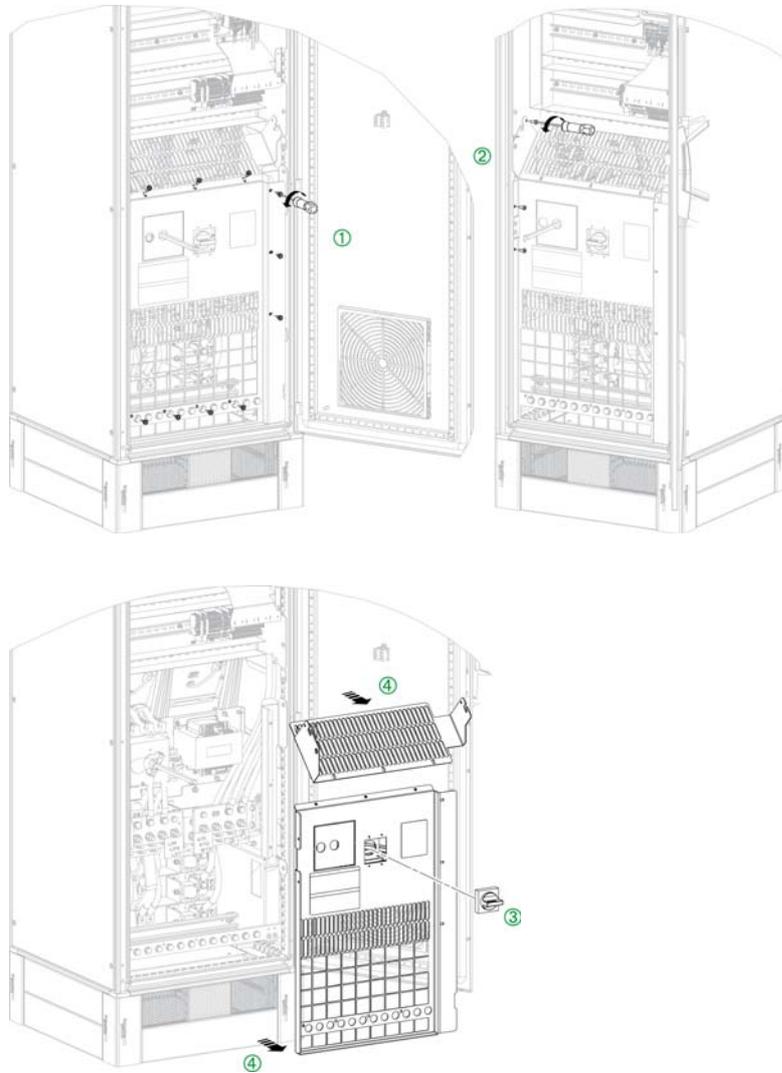

按照下列说明接入变频器变频器上的端子


步骤	操作
1	打开机壳。拧下上盖板和下盖板上的 9 枚前部螺钉
2	拧下上盖板和下盖板上的 3 枚侧方螺钉
3	取出内部开关把手
4	拆下上方与下方盖板以操作动力端子。
5	完成接线时... <ul style="list-style-type: none"> ● 重新安装上部和下部护罩 ● 将螺钉拧紧到 5.5 N·m / 48.6 lb-in ● 重新装上内部开关把手

机架尺寸为 1 和 A 的电缆径迹

机架尺寸 1 和 A 间的对应表

额定功率		机架尺寸为 A 的变频器	机架尺寸为 1 的变频器
kW	HP	产品型号	产品型号
0.75	1	ATV650U07N4•	ATV630U07N4
1.5	2	ATV650U15N4•	ATV630U15N4
2.2	3	ATV650U22N4•	ATV630U22N4
3	-	ATV650U30N4•	ATV630U30N4
4	5	ATV650U40N4•	ATV630U40N4
5.5	7 ^{1/2}	ATV650U55N4•	ATV630U55N4

按下图所示连接电源线。

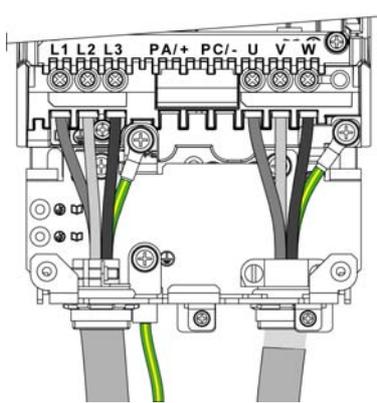


注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸为 2 和 A 的电缆径迹

机架尺寸 2 和 A 间的对应表

额定功率		机架尺寸为 A 的变频器	机架尺寸为 2 的变频器
kW	HP	产品型号	产品型号
7.5	10	ATV650U75N4•	ATV630U75N4
11	15	ATV650D11N4•	ATV630D11N4

按下图所示连接电源线。

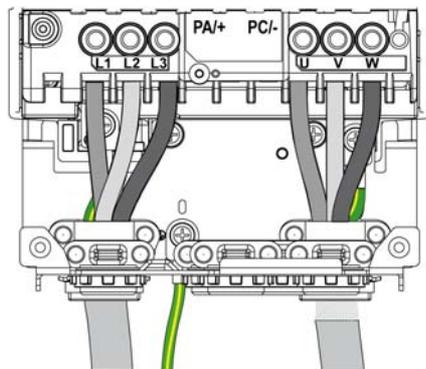


注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸为 3 和 A 的电缆径迹

机架尺寸 3 和 A 间的对应表

额定功率		机架尺寸为 A 的变频器	机架尺寸为 3 的变频器
kW	HP	产品型号	产品型号
15	20	ATV650D15N4•	ATV630D15N4
18.5	25	ATV650D18N4•	ATV630D18N4
22	30	ATV650D22N4•	ATV630D22N4


按下图所示连接电源线。

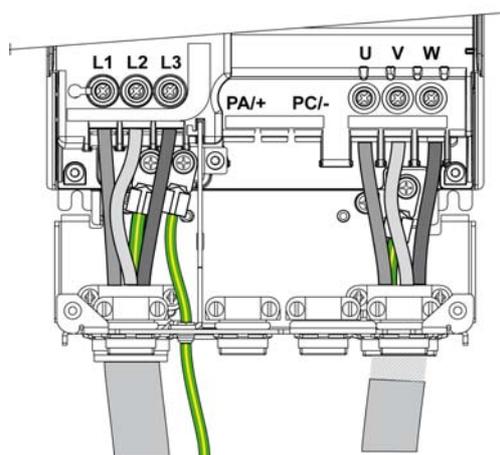

注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸 3S 电缆路径

按下图所示连接电源线。

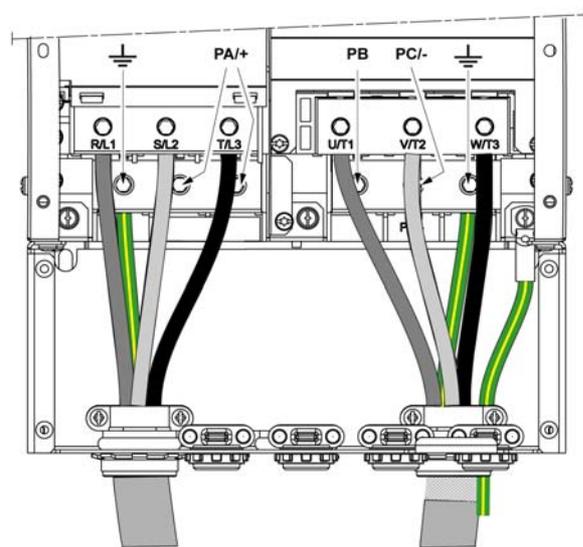


注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸 3Y 电缆路径

注意： 由于下部包含可接触到的带电组件，应将这些变频器安装在机箱中或置于机箱或屏障后，这些机箱或屏障最低应满足 IEC61800-5-1 中规定的 IP2 的要求。

按下图所示连接电源线。

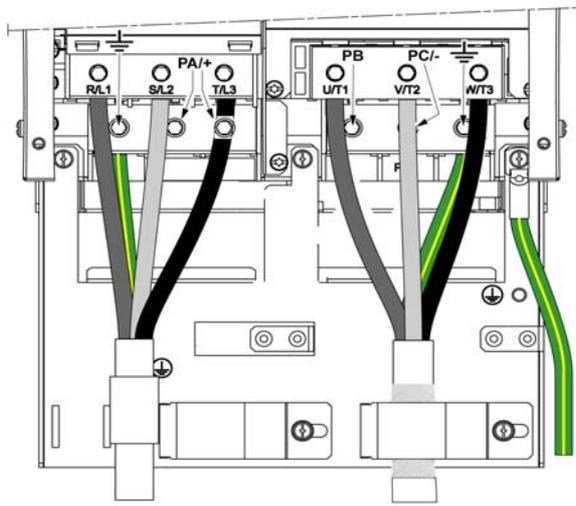


注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸为 4 和 B 的电缆径迹

机架尺寸 B 和 4 间的对应表

额定功率		机架尺寸为 B 的变频器	机架尺寸为 4 的变频器
KW	HP	产品型号	产品型号
30	40	ATV650D30N4•	ATV630D30N4
37	50	ATV650D37N4•	ATV630D37N4
45	60	ATV650D45N4•	ATV630D45N4

按下图所示连接电源线。

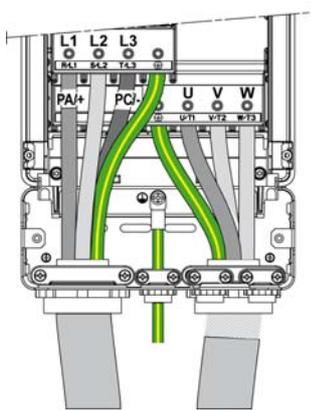


注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸为 5 和 C 的电缆径迹

机架尺寸 C 和 5 间的对应表

额定功率		机架尺寸为 A 的变频器	机架尺寸为 5 的变频器
kW	HP	产品型号	产品型号
55	75	ATV650D55N4•	ATV630D55N4
75	100	ATV650D75N4•	ATV630D75N4
90	125	ATV650D90N4•	ATV630D90N4


按下图所示连接电源线。

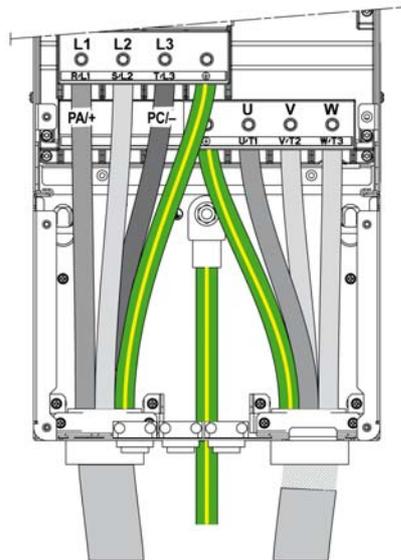

注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸 5S 电缆路径

按下图所示连接电源线。

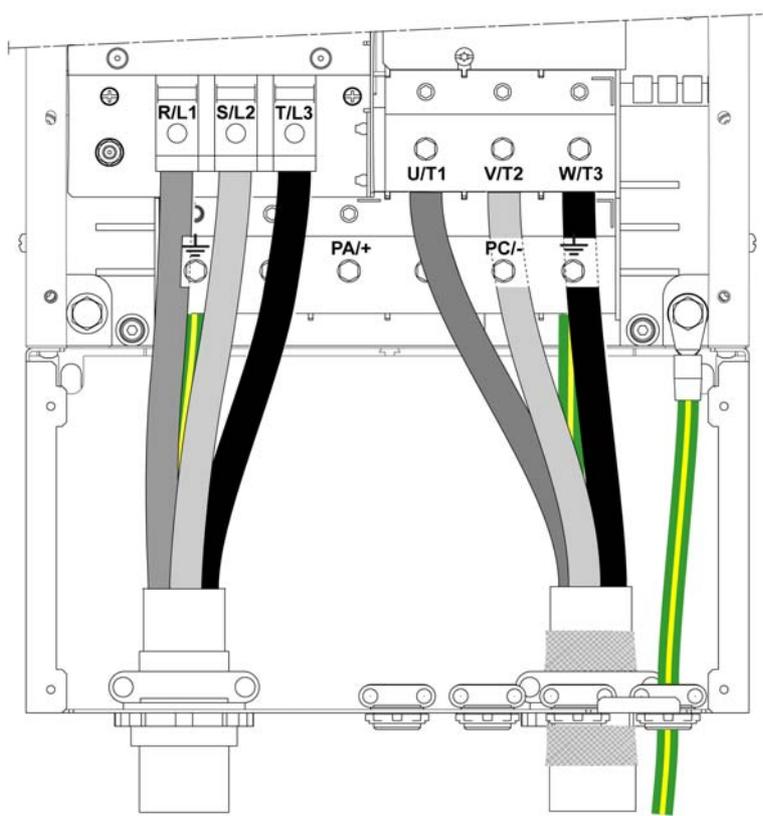


注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸 5Y 电缆路径

注意： 由于下部包含可接触到的带电组件，应将这些变频器安装在机箱中或置于机箱或屏障后，这些机箱或屏障最低应满足 IEC61800-5-1 中规定的 IP2 的要求。

按下图所示连接电源线。

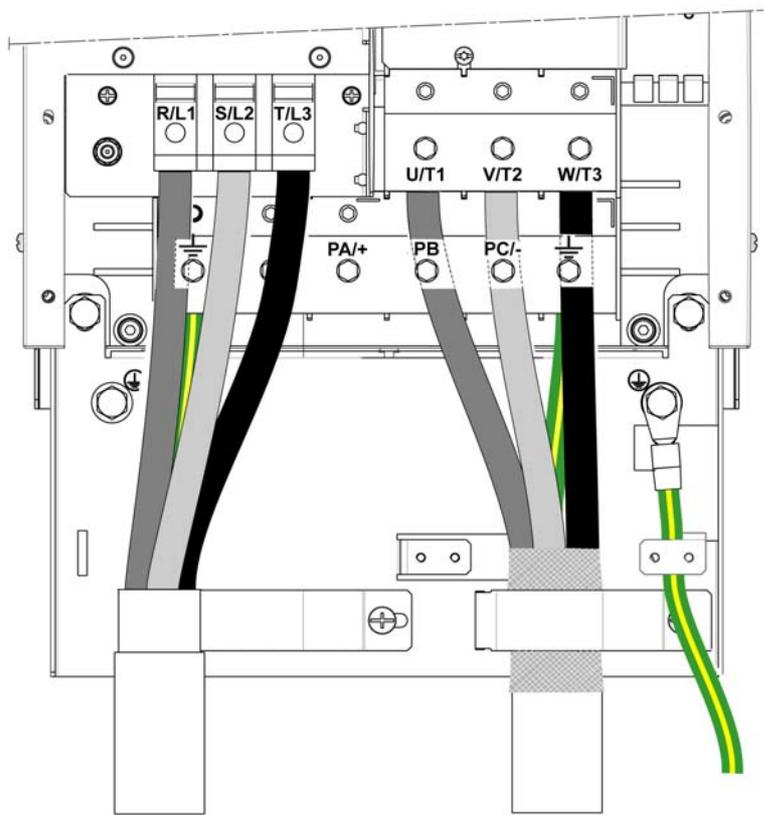

注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

机架尺寸 6 电缆径迹


注意： 由于下部包含可接触到的带电组件，应将这些变频器安装在机箱中或置于机箱或屏障后，这些机箱或屏障最低应满足 IEC61800-5-1 中规定的 IP2 的要求。

根据电缆特性，每个端子使用 1 或 2 根连接电缆。电缆选择请参见标准 IEC 60364-5-52。允许的电缆横截面积在“电源端子”一节 (参见第 116 页)

对于 2 连接电缆接线：


步骤	操作
1	连接下部端子上的第一根电缆
2	连接上部端子上的另一根电缆

对于 2 电缆连接，按以下所示连接电源线。

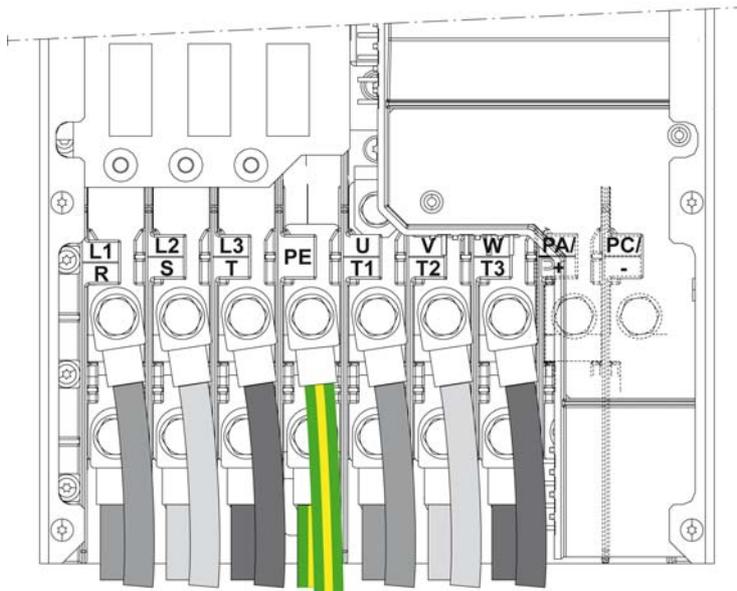

注意： PA/+ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。

注意： 导线接线盒作为选件提供。它可使变频器底部具有 IP21 的防护等级。参见 www.schneider-electric.com

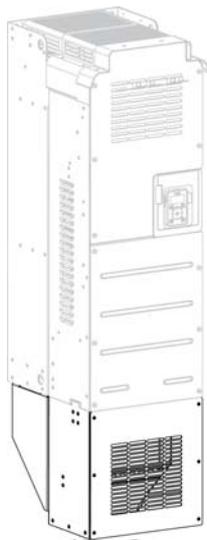


机架尺寸 7A 电缆路径

注意： 由于下部包含可接触到的带电组件，应将这些变频器安装在机箱中或置于机箱或屏障后，这些机箱或屏障最低应满足 IEC61800-5-1 中规定的 IP2 的要求。

电缆选择请参见标准 IEC 60364-5-52。允许的电缆横截面积在“电源端子”一节 (参见第 116 页)

按下图所示连接电源线。

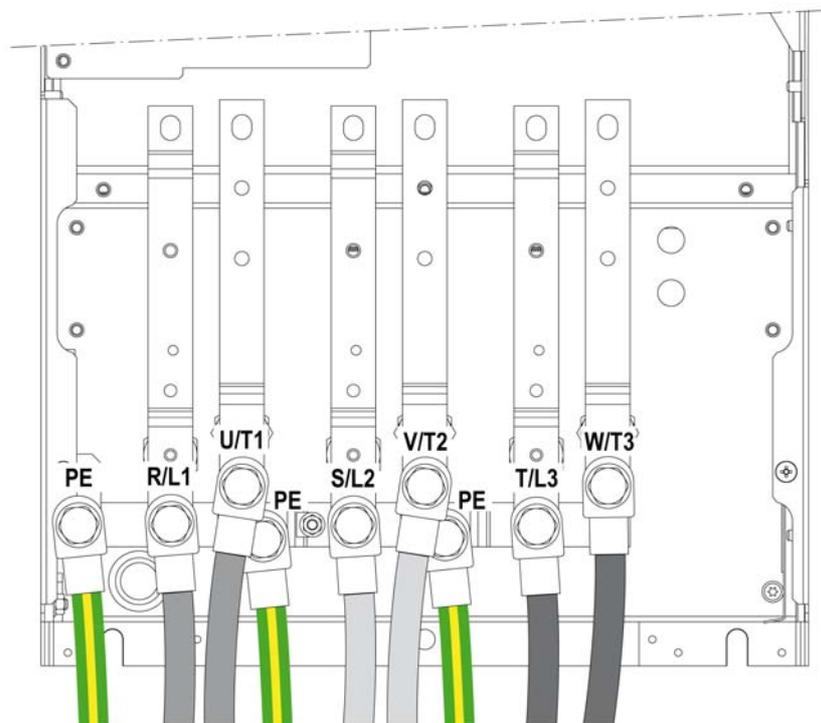

电缆接线：

步骤	操作
1	连接下部端子上的第一根电缆
2	连接上部端子上的另一根电缆


注意： 直流电抗器的接线在“安装直流电抗器”一节中 (参见第 98 页)介绍。

机架尺寸 7B 电缆路径

注意： 由于下部包含可接触到的带电组件，应将这些变频器安装在机箱中或置于机箱或屏障后，这些机箱或屏障最低应满足 IEC61800-5-1 中规定的 IP2 的要求。

电缆选择请参见标准 IEC 60364-5-52。允许的电缆横截面积在“电源端子”一节 (参见第 116 页)

按下图所示连接电源线。

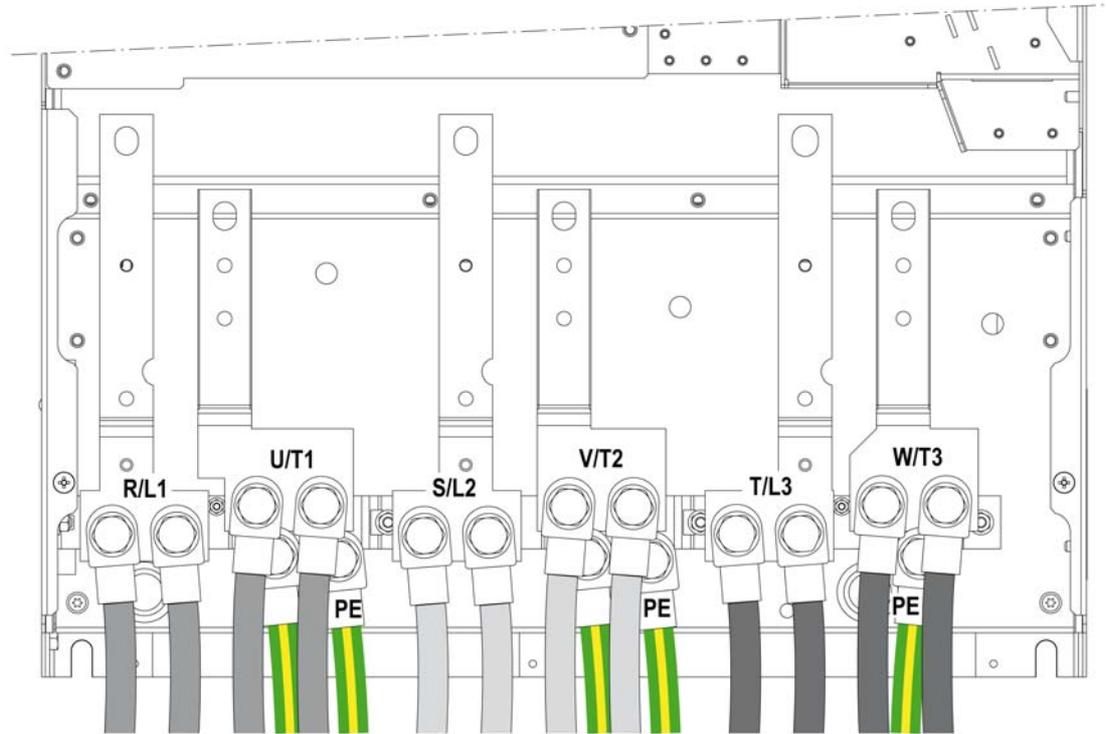


电缆接线：

步骤	操作
1	连接下部端子上的第一根电缆
2	连接上部端子上的另一根电缆

注意： 直流电抗器的接线在“安装直流电抗器”一节中 (参见第 98 页)介绍。

机架尺寸 7A 和 7B 直流母线端子

下图示出了可在何处找到直流母线端子 (PA+, PC/-)。

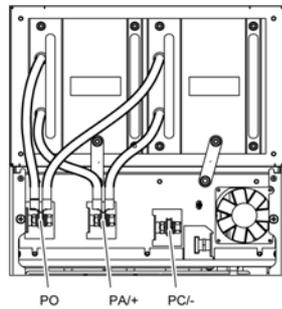

注意： PA+/ 和 PC/- 端子仅用于测量直流母线电压，且不适用于接线后供外部使用。


落地式变频器 - 接线步骤

允许的电缆横截面积和拧紧扭矩在“电源端子”一节 (参见第 116 页)

注意： 从变频器底部到端子间的电缆长度在 350 mm (13.8 英寸) 与 420 mm (16.6 英寸) 之间，具体取决于端子的排列。

按照以下说明连接功率部分：

步骤	操作
1	检查输入电源电压。驱动变压器在出厂时设置为适用 380/400 Vac 电源输入电压。如果电源电压在 415 与 440 Vac 之间，请断开 P1 变压器端子并将接线连接到 P2 端子。
2	将电源电缆接线片连接到电源输入端子 L1、L2、L3。将 PE 电缆接线片连接到接地体。
3	将电机电缆接线片连接到电源输出端子 U、V、W。将 PE 电缆接线片连接到接地体。
4	将下方线夹放到电源电缆的绝缘部分上并将其连接到下方滑轨。 将上方线夹放到电机电缆的电缆屏蔽层上并将其连接到上方滑轨。 将下方线夹放到电机电缆的绝缘部分上并将其连接到下方滑轨。

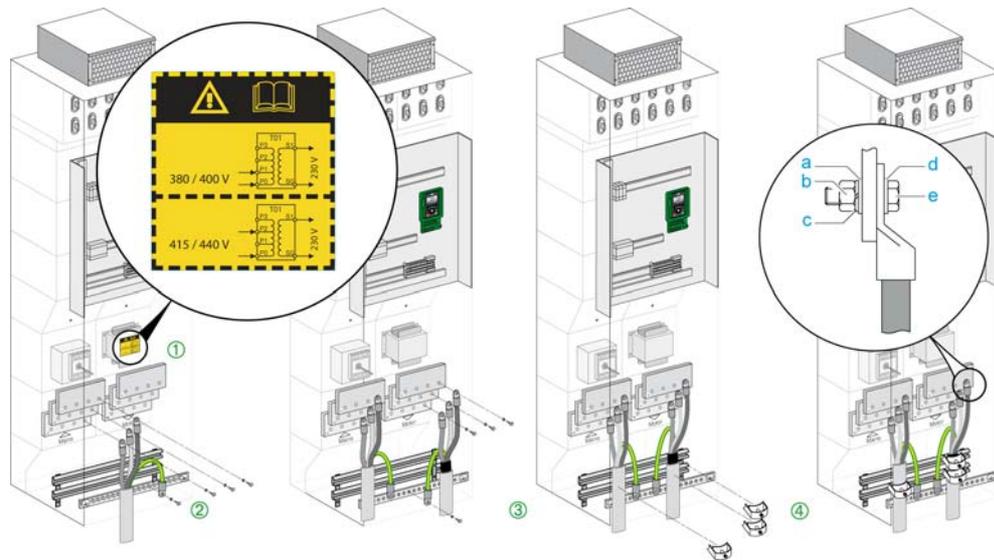

- a 平垫圈
- b 螺母
- c 弹簧垫圈
- d 平垫圈
- e M12 螺钉

电磁兼容性

限值

如果在安装过程中执行本手册中所述的测量，依据 IEC 61800-3 标准规定，此产品符合 EMC 要求。如果所选组件（产品本身、电源滤波器、其他附件和测量工具）不符合 C1 类要求，则 IEC 61800-3 中显示的以下信息适用。

警告

无线电干扰

在国内环境下，此产品可能造成无线电干扰，此情况下，可能需要补充性缓解措施。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

关于控制机柜的 EMC 要求

EMC 措施	目的
使用导电性良好的安装板，连接至金属件的大区域，去除接触区域的涂漆。	由于表面触点面积大，因此导电性良好。
使用接地线束或地线将控制机柜、控制机柜门与安装板接地。导线的横截面积必须至少为 10 mm ² (AWG 8)。	减少辐射量。
安装开关设备，如：配有干扰抑制装置或电弧抑制器（例如：二极管、变阻器或 RC 电路）的电源接触器、继电器或电磁阀。	减少相互干扰。
分别安装电源组件和控制组件。	
在接地金属背板上安装机架尺寸为 1 和 2 的变频器。	减少辐射量。

屏蔽线缆

EMC 措施	目的
连接线缆屏蔽大表面区域，使用线夹和接地线束。	减少辐射量。
使用线夹将所有屏蔽线缆的大面积屏蔽区域连接至位于控制机柜入口处的安装板。	
将位于两端的数字信号线屏蔽（参见第 111 页）连接至大面积区域，或者通过导电的连接壳将其接地。	减少影响信号线的干扰，并减少辐射量。
将位于装置（信号输入）处的模拟信号线屏蔽接地；将位于线缆另一端的屏蔽绝缘，或者通过电容器将其接地（例如：10 nF，100 V 或更高）。	减少因低频干扰造成的接地回路。
仅使用带有编织铜带和覆盖率为至少 85% 的屏蔽电机线缆，将位于两端的屏蔽大面积区域接地。	以一种受控的方式分引干扰电流，减少辐射量。

线缆安装

EMC 措施	目的
请勿将一个电缆导管内的现场总线电缆与信号线连同超过 60 V 的直流和交流电压的电线布置在一起。（现场总线电缆、信号线与模拟线可能处于同一个电缆导管内） 建议：使用至少相隔 20 cm (8 in.) 的单独的电缆导管。	减少相互干扰。
确保电缆尽可能短。请勿安装不必要的电缆回路，在控制机柜的中央接地点与外部接地连接之间使用短线缆。	减少电容与电感干扰。
在以下情况下使用等位连接导体：广域安装、不同电压电源和跨多个建筑安装。	减小电缆屏蔽内的电流，减少辐射量。
使用细绞线等电位联结导线。	分引高频干扰电流
如果未使用绝缘法兰或无表面触点的连接方式对电机和机器进行传导连接，在您必须使用接地线束或地线对电机接地。导线的横截面积必须至少为 10 mm ² (AWG 8)。	减少辐射，提高抗扰性。
对直流电源使用双绞线。 对于数字和模拟输入，请使用绞距介于 25...50 mm (1...2 in) 的屏蔽绞线。	减少影响信号线的干扰，并减少辐射量。

电源

EMC 措施	目的
在带有零点接地的线路电源上运行产品。	确保线路电源滤波器的有效性。
如果存在过电压风险，则使用电涌放电器。	降低过电压造成的损坏风险。

在 IT 或拐角接地系统上运行

定义

IT 系统：中性点隔离式高阻抗接地的系统。应采用与非线性负载兼容的永久性绝缘监视器，例如 XM200 型或等效产品。

拐角接地系统：使用一个相线接地的系统。

操作

注意

变频器损坏的风险

如果在 IT 或角接地系统上使用变频器，则必须按本手册所述断开内置 EMC 滤波器的连接。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

断开内置 EMC 滤波器

断开滤波器

⚠️ ⚠️ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

变频器有一个内置的 EMC 滤波器。因此，这些变频器会有大量电流泄漏到地面。如果漏电流导致装置（漏电保护装置或其他设备）出现兼容性问题，则可按以下所示通过断开内置滤波器减少漏电流。当使用此配置时，产品将不符合 IEC 61800-3 标准中的 EMC 要求。

设置


遵循以下操作说明断开内置 EMC 滤波器。

步骤	操作
1	拆除前护盖 (参见第 122 页)
2	螺钉或开关在出厂时设置在  位置，如细节图 ① 所示
3	要在无内置 EMC 滤波器的情况下操作，从相应位置拆除螺钉或将开关从其位置移动到  位置，如细节图 ② 所示
4	重新装上前护盖


注意：

- 只能使用附带的螺钉。
- 请勿在拆除设置螺钉的情况下操作变频器。


机架尺寸 1 产品的设置

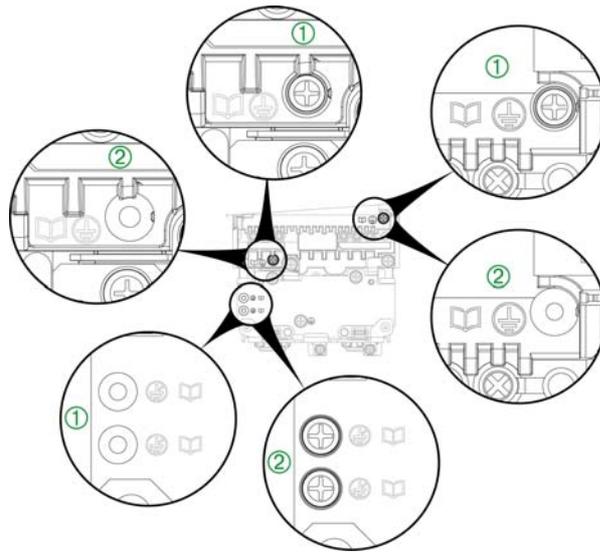


机架尺寸 2、3 和 IP55 机架尺寸 A 产品的设置

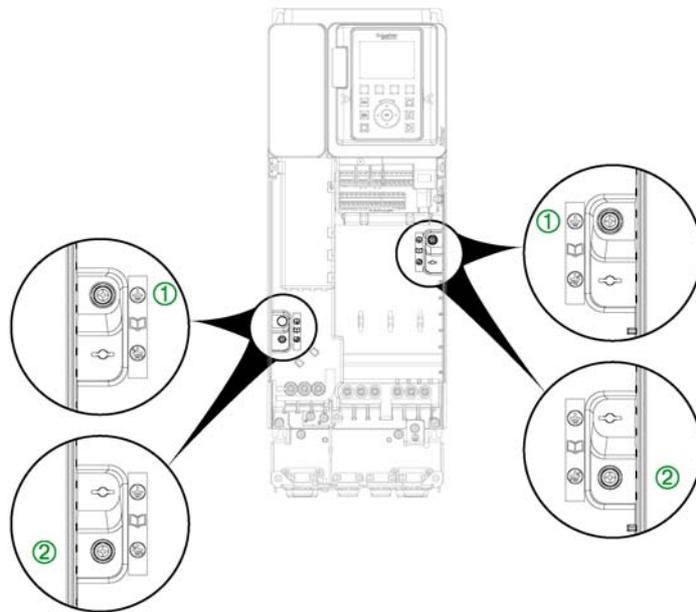


机架尺寸 3S、3Y 和机架尺寸 4 产品的设置

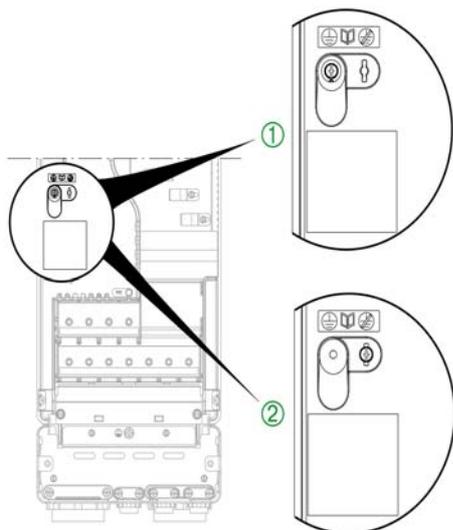

IP55 机架尺寸 B 产品的设置

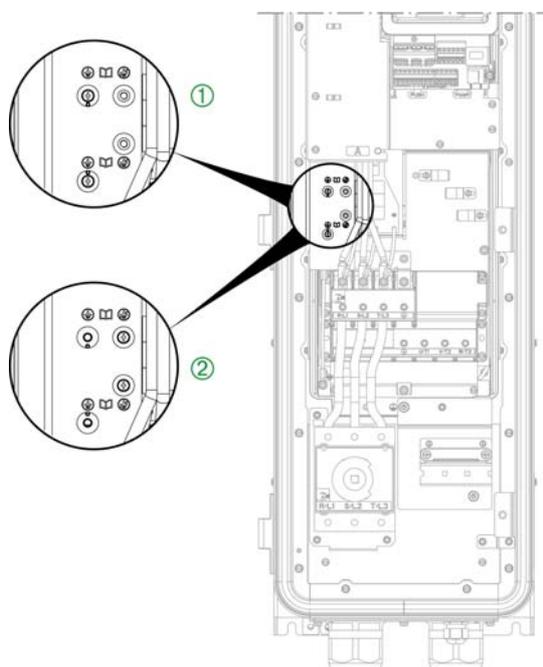


机架尺寸 5 和 IP55 机架尺寸 C 产品的设置

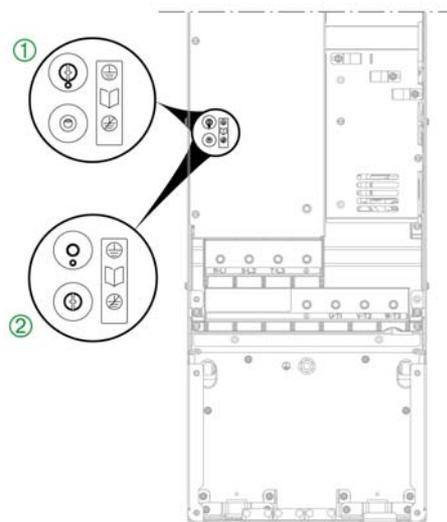


机架尺寸 5S 和 5Y 产品的设置

机架尺寸 6 产品的设置

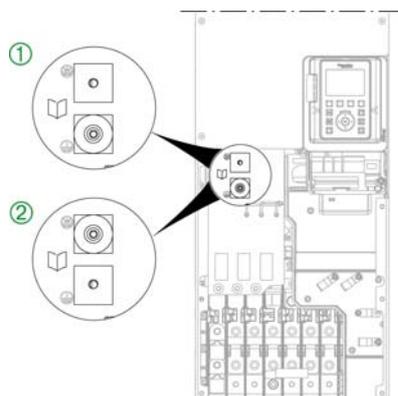


机架尺寸 7A 产品的设置

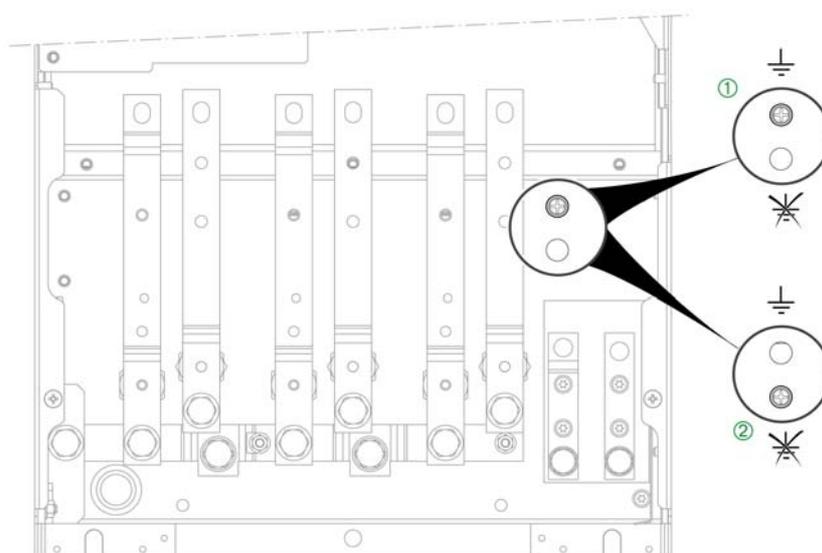

机架尺寸 7B 产品的设置




落地式产品的设置

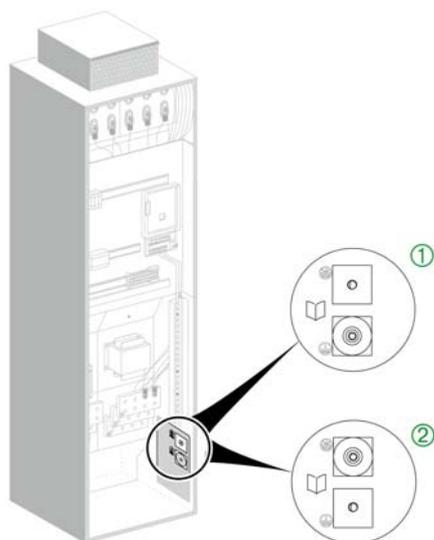

控制模块端子、通讯和 I/O 端口的布局与特性

端子布局

所有机架尺寸变频器的控制模块端子相同。

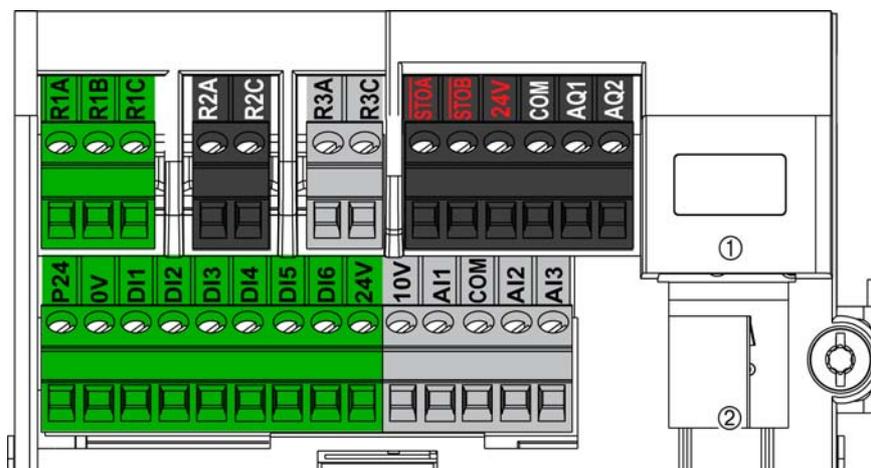

① 以太网 Modbus TCP，② 串行 Modbus

注意： Modbus VP12S：这是标准 Modbus 串行链路标志。VP•S 指带有电源的连接器，其中 12 代表 12 Vdc 电源。

接线特性

注意： 控制端子可连接 1 或 2 根线缆。


线缆横截面积与拧紧转矩

控制端子	继电器输出线缆横截面积		其他线缆的横截面积		拧紧转矩
	最小值 (1)	最大值	最小值 (1)	最大值	
	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	
所有端子	0.75 (18)	1.5 (16)	0.5 (20)	1.5 (16)	0.5 (4.4)

(1) 端子的最小允许横截面积。

注意： 另请参考 控制端子电气数据 (参见第 149 页)。

控制模块端口

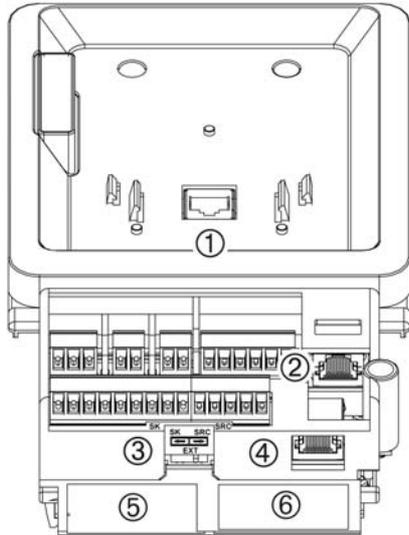

编号

标识	描述
①	图形显示终端的 RJ45 端口
②	集成以太网的 RJ45 端口
③	漏型/源型开关 (参见第 114 页)
④	集成 Modbus 的 RJ45 端口
⑤	插槽 B, 用于 I/O 模块
⑥	插槽 A, 用于现场总线和 I/O 模块

RJ45 通讯端口

控制模块包括 3 个 RJ45 端口。

它们可连接：

- PC
 - 使用调试软件 (SoMove, SoMachine...), 配置与监控变频器
 - 访问变频器 webserver
- SCADA 系统
- PLC 系统
- 使用 Modbus 协议的图形显示终端
- Modbus 现场总线

注意： 在将 RJ45 电缆连接至变频器之前，应检查确认其未被损坏，否则控制电源可能会丢失。

注意： 不要将以太网电缆连接到 Modbus 插头，反之亦然。

控制端子电气数据

端子的特性

注意：

- 关于端子布局的描述，请参阅控制端子、通讯与 I/O 端口的布局与特性 (参见第 147 页)
- 关于出厂设置 I/O 的分配，请参阅编程手册。

端子	描述	I/O 类型	电气特征
R1A	继电器 R1 的 NO 触点	O	输出继电器 1 <ul style="list-style-type: none"> ● 最小开关容量：5 mA (24 Vdc 时) ● 阻性负载上的最大开关电流：(cos φ = 1)：3 A (250 Vac (OVC II) 和 30 Vdc) ● 感性负载上的最大开关电流：(cos φ = 0.4 且 L/R = 7 ms)：2 A (250 Vac (OVC II) 和 30 Vdc) ● 反应时间：5 ms +/- 0.5 ms ● 使用寿命：在最大开关电流条件下可运行 100,000 次
R1B	继电器 R1 的常闭触点	O	
R1C	继电器 R1 的公共点	O	
R2A	继电器 R2 的 NO 触点	O	输出继电器 2 <ul style="list-style-type: none"> ● 最小开关容量：5 mA (24 Vdc 时) ● 阻性负载上的最大开关电流：(cos φ = 1)：250 Vac 与 30 Vdc 时为 3 A ● 感性负载上的最大开关电流：(cos φ = 0.4 且 L/R = 7 ms)：250 Vac 与 30 Vdc 时为 2 A ● 刷新时间：5 ms +/- 0.5 ms ● 使用寿命：在最大开关功率条件下运行 100,000 次
R2C	继电器 R2 的公共点	O	
R3A	继电器 R3 的 NO 触点	O	输出继电器 3 <ul style="list-style-type: none"> ● 最小开关容量：5 mA (24 Vdc 时) ● 阻性负载上的最大开关电流：(cos φ = 1)：250 Vac 与 30 Vdc 时为 3 A ● 感性负载上的最大开关电流：(cos φ = 0.4 且 L/R = 7 ms)：250 Vac 与 30 Vdc 时为 2 A ● 刷新时间：5 ms +/- 0.5 ms ● 使用寿命：在最大开关功率条件下运行 100,000 次
R3C	继电器 R3 的公共点	O	
<u>STOA</u> , <u>STOB</u>	STO 输入	I	安全功能 STO 输入 请参考 Safety Function Manual (EAV64334)，可从以下位置获取： www.schneider-electric.com
24V	用于逻辑输入与安全功能 STO 输入的输出电源	O	<ul style="list-style-type: none"> ● +24 Vdc ● 容差：最小 20.4 Vdc、最大 27 Vdc ● 电流：两个 24 Vdc 端子上的电流最高 200 mA ● 可对端子超载和短路进行保护 ● 在外漏位置，此电源由外部 PLC 供电
COM	模拟 I/O 公共端	I/O	0 V 用于模拟输出
AQ1	模拟输出	O	AQ: 可使用软件对电压或电流配置的模拟输出 <ul style="list-style-type: none"> ● 最小电压为 0...10 Vdc 的电压模拟输出。最小负载阻抗 470 Ω， ● 电流模拟输出 X-Y mA，X 与 Y 可经过编程设定，取值范围为 0 至 20mA，最大负载阻抗：500 Ω ● 采样时间：最长 10 ms ± 1 ms ● 分辨率：10 位 ● 准确度：对于 60°C (140°F) 的温度变化，为 ±1% ● 线性度：± 0.2%
AQ2	模拟输出	O	
P24	外部输入电源	I	外部输入电源 +24 Vdc <ul style="list-style-type: none"> ● 容差：最小 19 Vdc、最大 30 Vdc ● 电流：最大 0.8 A
0V	0 V	I/O	0 V 用于 P24

端子	描述	I/O 类型	电气特征
DI1-DI6	逻辑输入	I	<p>6 个 24 Vdc 可编程逻辑输入，符合 IEC/EN 61131-2 逻辑类型 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 正逻辑（源型）：如果 ≤ 5 Vdc 或者逻辑输入未接线，则状态为 0，如果 ≥ 11 Vdc，则状态为 1 ● 负逻辑（漏型）：如果 ≥ 16 Vdc 或逻辑输入未接线，则为状态 0，如果 ≤ 10 Vdc，则为状态 1 ● 阻抗 3.5 kΩ ● 最高电压：30 Vdc ● 采样时间：最长 2 ms \pm 0.5 ms <p>多次分配可以在一个输入上配置若干功能（示例：DI1 分配至正转与预置速度 2，DI3 分配至反转与预置速度 3）。</p>
DI5-DI6	脉冲输入	I	<p>可编程脉冲输入</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 符合 IEC 65A-68 标准 1 级 PLC ● 如果小于 0.6 Vdc，则为状态 0，如果大于 2.5 Vdc，则为状态 1 ● 脉冲计数器 0...30 kHz ● 频率范围：0...30 kHz ● 占容比：50 % \pm 10 % ● 最大输入电压 30 Vdc，< 10 mA ● 采样时间：最长 5 ms \pm 1 ms
10V	模拟输入的电源	O	<p>模拟输入的内部电源</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10.5 Vdc ● 误差范围 \pm 5% ● 电流：最大 10 mA ● 短路保护功能
AI1-AI2-AI3	模拟输入	I	<p>软件可配置的 V/I A：电压或电流模拟输入</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 电压模拟输入为 0...10 Vdc，阻抗为 30 Ω。 ● 电流模拟输入 X-Y mA，X 与 Y 可经过编程设定，取值范围为 0 至 20mA，阻抗：250 Ω ● 采样时间：最长 5 ms \pm 1 ms ● 分辨率：12 位 ● 准确度：对于 60°C (140°F) 的温度变化，为 \pm 0.6% ● 线性度：最大值的 \pm 0.15%
COM	模拟 I/O 公共端	I/O	0 V 用于模拟输入
AI2-AI3	传感器输入	I	<p>可使用软件配置的 PT100/PT1000 或 KTY84 或 PTC 或液位传感器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PT100 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 个或 3 个串行安装的热传感器（可使用软件配置） ○ 传感器电流：5 mA ○ 范围：-20...200°C (-4...392°F) ○ 准确度：对于 60°C (140°F) 的温度变化，为 \pm 4°C (39°F) ● PT1000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 个或 3 个串行安装的热传感器（可使用软件配置） ○ 热传感器电流：1 mA ○ 范围：-20...200°C (-4...392°F) ○ 准确度：对于 60°C (140°F) 的温度变化，为 \pm 4°C (39°F) ● PTC <ul style="list-style-type: none"> ○ 最多 6 个串行安装的传感器 ○ 传感器电流：1 mA ○ 额定值：< 1.5 kΩ ○ 过热触发阈值：2.9 kΩ \pm 0.2 kΩ ○ 过热复位阈值：1.575 kΩ \pm 0.75 kΩ ○ 低阻抗检测的阈值：50 Ω -10 Ω / +20 Ω ○ 对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护 ● KTY84 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 个热传感器 ○ 热传感器电流：1 mA ○ 范围：-20...200°C (-4...392°F) ○ 准确度：对于 60°C (140°F) 的温度变化，为 \pm 4°C (39°F) ● 液位传感器 <ul style="list-style-type: none"> ○ 灵敏度：0...1 MΩ，可由软件调节 ○ 液位传感器电流：0.3 mA...1 mA（最大值） ○ 可调节延时：0...10 秒

控制部分接线

基本步骤

⚠️ ⚠️ 危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

⚠️ 警告

输入端与输出端的意外事件

输入与输出功能取决于选择的操作模式和相关参数的设置。

- 确认接线适合于设置。
- 只有在危险区域内无人或无障碍物时才能启动系统。
- 调试时，对各种操作状态和潜在错误情况小心进行测试。


不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

可选模块安装和接线

为帮助确保对控制部分正确接线，请遵循以下操作说明来安装和连接要接线的模块。

步骤	操作
1	将模块插入插槽 A 或 B (参见第 148 页)。
2	按照描述的位置将电缆插入接线板。可打破的护框供现场总线电缆使用。
3	将电缆连接到此模块。

(适用于壁挂式安装产品的步骤)

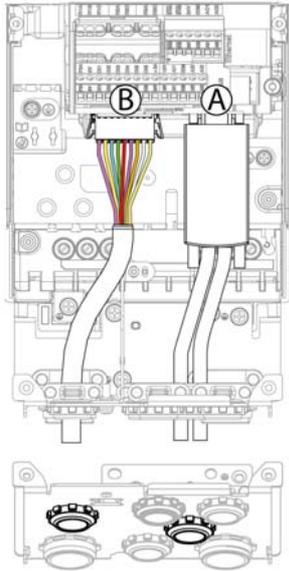

注意： 图中所示的接线板适用于机架尺寸 2。其他接线板与此接线板稍有不同。


注意： 对于落地式产品，请将选配线缆穿过集成的控制电缆导管。

I/O 继电器模块安装和接线


为了确保控制部件的正确接线，安装和连接 I/O 继电器模块时需按以下要求操作。

步骤	操作
1	将 I/O 继电器模块插入选件插槽。
2	将该模块推入其位置并确保可以装卸模块端子螺钉。
3	按照描述的位置将 I/O 电缆插入接线板。
4	连接 I/O 继电器模块。
5	再次按下以将该模块按入其最终位置。

(适用于壁挂式安装产品的步骤)

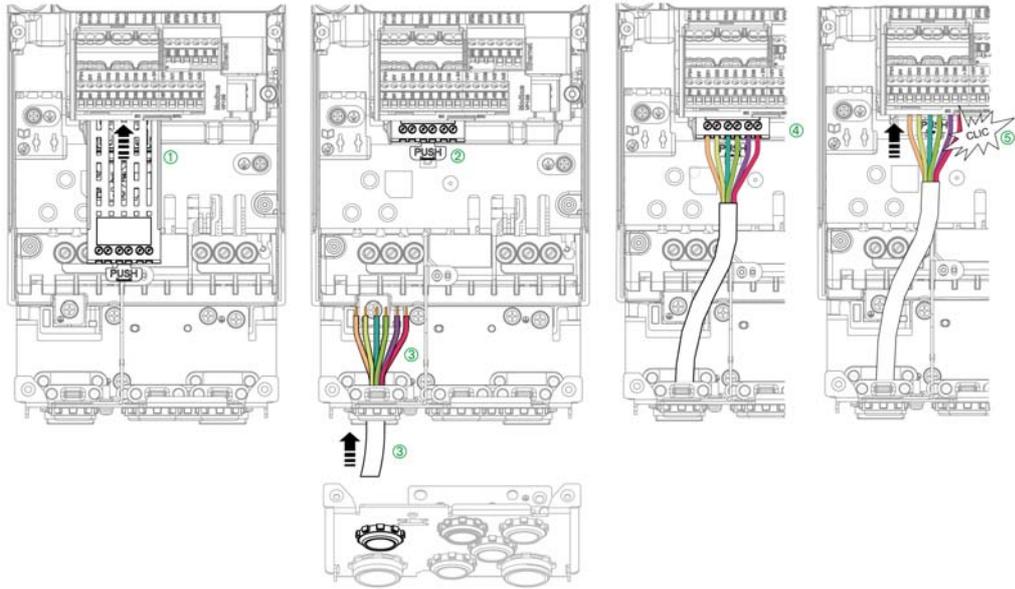

PROFIBUS 现场总线模块在机架尺寸 1 变频器上安装和接线的特殊情况

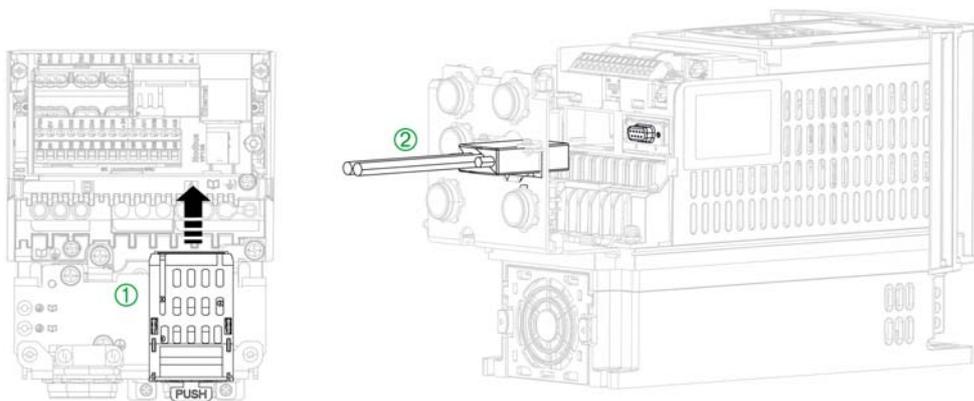


为帮助确保对控制部分正确接线，请遵循以下操作说明来在机架尺寸为 1 的变频器上安装 PROFIBUS 现场总线模块。

步骤	操作
1	将此模块插入其插槽
2	将 SUB-D 连接器插入接线板的护框中
3	将 SUB-D 连接器连接到此模块

控制电缆径迹 - 带导线接线盒的变频器

为帮助确保对控制部分正确接线，请遵循以下操作说明来连接控制块端子。

步骤	操作
1	连接 P24、0V、数字输入 (DI1...DI6) 和 24V 端子
2	连接安全输出 STOA、STOB、24V、COM 和模拟输出 (AQ1, AQ2) 端子，连接 10V、模拟输入 (AI1...AI3) 和 COM 端子
3	连接继电器输出

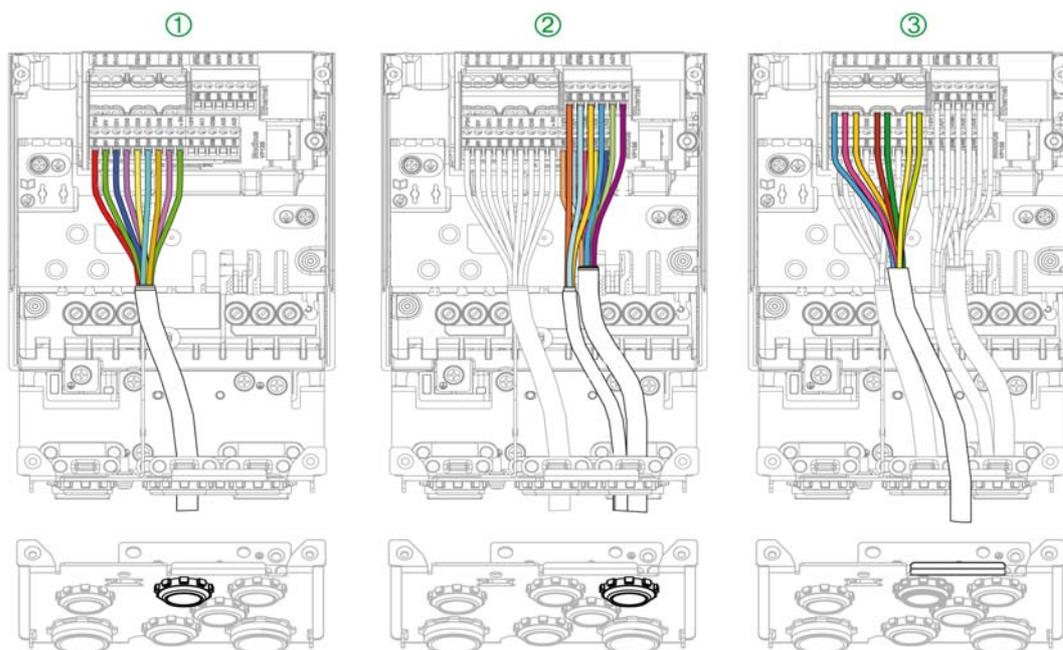


注意：图中所示的接线板适用于机架尺寸 2。其他接线板与此接线板稍有不同。

注意：对于落地式产品，请将控制线缆穿过集成的控制电缆导管。

以太网电缆路径

(适用于壁挂式安装产品的接线)

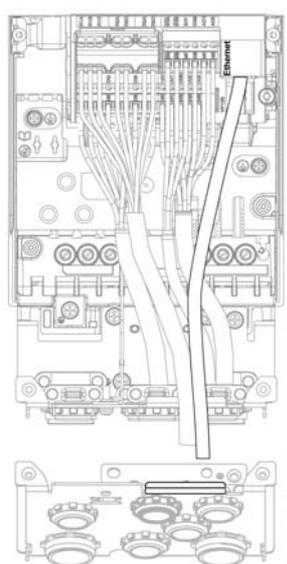

注意：图中所示的接线板适用于机架尺寸 2。其他接线板与此接线板稍有不同。


注意：对于落地式产品，请将控制线缆穿过集成的控制电缆导管。

控制电缆径迹 - 无导线接线盒的变频器

示例：使用 500-690 V 电源电压的机架尺寸 3Y 的电缆径迹



示例：使用 500-690 V 电源电压的机架尺寸 5Y 的电缆径迹

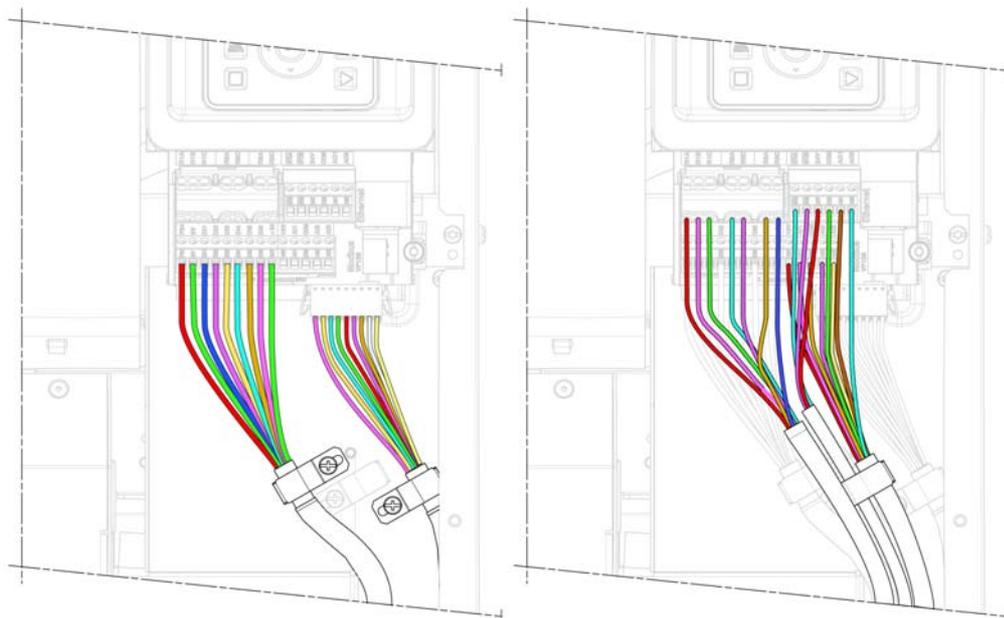

第5章 检查安装

开机之前

安全功能 STO (Safe Torque Off) 未断开直流母线电源。安全功能 STO 仅断开电机电源。变频器上仍存在直流母线电压和主电源电压。

危险

电击危险

- 请勿将安全功能 STO 用于预定功能以外的任何其他目的。
- 使用不是安全功能 STO 的电路组成部分的相应开关将变频器与主电源断开。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

不适合的设置、数据或接线可能会触发意外移动、信号，会损坏部件和禁用监测功能。

警告

未预期的设备操作

- 仅当操作区域内无人或无障碍物时才能启动系统。
- 确认参与操作的所有人员可及范围内都有功能正常的急停按钮。
- 请勿使用未知的设置或数据操作变频器系统。
- 确认接线适合于设置。
- 除非完全了解参数以及修改将造成的所有影响，否则，切勿修改参数。
- 调试时，小心运行测试以检查所有工作状态、工作条件和可能的错误情况。
- 预期电机在非预期方向发生移动或出现振荡。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

如果无意中禁用了功率级，比如在出现断电、错误或执行功能后，电机可能不再按受控方式减速。

警告

未预期的设备操作

确认无制动效果的移动不会导致伤害或设备损坏。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

机械安装

确认整个变频器系统的机械安装：

步骤	操作	✓
1	安装是否符合指定距离要求？	
2	您是否使用指定拧紧扭矩将所有紧固螺钉拧紧？	

电气安装

确认电气连接与线缆：

步骤	操作	✓
1	您是否连接了所有保护的接地导线？	
2	在变频器的组装和接线阶段，正确拧紧的螺钉可能会发生改变。 检查所有端子螺钉的拧紧情况并调整到指定的额定转矩。	
3	所有熔断器与断路器额定值是否正确；是否为指定类型熔断器？（请参阅手册中提供的信息）。	
4	您是否已在线缆两端连接或绝缘所有电线？	
5	您是否已正确连接与安装所有线缆与连接器？	
6	所有插件端子的颜色与标记是否与控制模块的颜色与标记相符？	
7	您是否已正确连接信号线？	
8	需要的屏蔽连接是否符合 EMC 要求？	
9	您是否实施了符合 EMC 要求的所有措施？	
10	在落地式产品中，确认内部断路器已闭合	

护盖与密封件

确保正确安装机柜的所有设备、挡门与护盖，以达到所需的防护等级。

第6章 维护

定期保养

保养

危险

电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前，请阅读并理解本章中的说明。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。

本手册所述产品的温度可能会在运行过程中超过 80 °C (176 °F)。

警告

热表面

- 确保避免接触热表面。
- 热表面附近不允许有易燃或热敏部件。
- 确认产品在手动前已充分冷却。
- 确认在最大负载条件下执行测试运行，以确保充足的散热量。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

警告

维护不足

- 验证按指定间隔执行下述维护活动。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

在变频器操作过程中，必须确保遵循环境条件。此外，在维护过程中，验证并在需要时纠正可能会影响环境条件的所有因素。

	相关零件	活动	间隔 (1)
总体条件	诸如壳体、HMI、控制块、接头等所有部件	执行外观检查	至少每年一次
锈蚀	端子、连接器、螺钉、EMC 安装板	检查，并在必要时进行清洁	
灰尘	端子、风扇、机箱进气口和排气口、机柜的空气过滤器	检查，并在必要时进行清洁	
	落地式变频器滤毡	检查 更换	至少每年一次 至少每 4 年一次
冷却	壁挂式变频器风扇	检验风扇运行状况 更换风扇，请参阅 www.schneider-electric.com 上的目录和说明书。	至少每年一次 3 至 5 年后，根据运行状况确定
	落地式变频器的电源部件风扇和机壳挡门风扇	更换风扇，请参阅 www.schneider-electric.com 上的目录与说明书。	每运行 35000 小时或每 6 年
拧紧	用于电气和机械连接的所有螺钉	确认拧紧转矩	至少每年一次

(1) 自调试日期起的最长维护间隔。缩短维护间隔以调整维护来适合环境条件、变频器的工作条件以及可能会影响变频器的操作和/或维护要求的任何其他因素。

注意： 风扇运行与变频器热状态相关。变频器运行时风扇可能不运行。
即使对产品断电后，风扇仍可能继续运转一段时间。

小心

运转中的风扇

处理风扇前确认风扇已完全静止。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

诊断及故障检修

请参考 ATV600 编程手册 [EAV64318](#)，该手册可从以下地址获取：www.schneider-electric.com

备件及修理

产品可维护。请向您的客户服务中心咨询：

www.schneider-electric.com/CCC。

长时间存放

如果长时间未将变频器连接到电源，则必须在电容器恢复其全部性能后才能启动电机。

注意

降低的电容器性能

- 如果电容器在经过以下时段未通电，则在启动电机前要为电容器加电一小时。
 - 在最高储存温度 +50°C (+122°F) 下达 12 个月
 - 在最高储存温度 +45°C (+113°F) 下达 24 个月
 - 在最高储存温度 +40°C (+104°F) 下达 36 个月
- 确保在上电的一个小时内不施加运行命令。
- 如果第一次调试变频器，请确认制造日期，如果制造日期已超过 12 个月，则运行指定的程序。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

如果由于内部电源接触器控制而无法在没有运行命令的情况下执行指定程序，可以启动功率级来执行此程序，但电机要处于静止状态以便不会在电容器中产生大量馈路电流。

客户服务中心

要获得更多支持，可与相应的客户服务中心联系：

www.schneider-electric.com/CCC。



出厂设置	产品出货时的出厂设置
功率级	功率级控制电机。功率级生成用于控制电机的电流。
故障	检测（计算、测量或信号表示）的值或条件与指定的或理论上正确的值或条件不符。
故障	故障是一种操作状态。如果监控功能检测到错误，将会根据错误类触发此操作状态的转换。在删除检测到错误的原因后，需要“故障复位”才能退出此操作状态。可以在相关标准中找到更多信息，如 IEC 61800-7、ODVA 通用工业协议 (CIP)。
故障复位	可以在通过删除错误原因清除检测到错误后将变频器恢复到操作状态的功能，这样一来错误就不再出现。
警告	如果此术语在安全说明内容以外使用，警告提醒监测功能检测到潜在的问题。警告不会导致操作状态的转换。
AFE	有源前端
APM	ATV 御程系列模块
ELV	超低电压有关详情：IEC 60449
L/R	时间常量为电感值 (L) 除以电阻值 (R) 的系数。
NC 触点	常闭触点
NO 触点	常开触点
OEM	原始设备制造商
PA/+	直流母线端子
PC/-	直流母线端子
PELV	保护特低电压，低电压带隔离保护。有关详情：IEC 60364-4-41
PLC	可编程逻辑控制器
PTC	正温度系数。PTC 热敏电阻传感器集成在电机中，可测量其温度
PVZ	.PVZ 是 Creo View Express™ 软件文件格式，用于显示集成序列来构建 Altivar Process Modules 变频器
REACH	化学品注册、评估、授权和限制法规
RoHS	危险物品限制
STO	安全扭矩关闭：未向电机提供可产生扭矩或力的电源

